PB106115-35



Sterowanie ręczne

iCT 4P

PB106105-35




■ Styczniki iCT mogą być stosowane do zdalnego sterowania w różnych sieciach:
□ oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, żaluzje, podgrzewacze wody,
□ systemy wentylacji mechanicznej itd.
□ zrzut obciążenia w obwodach niepriorytetowych

Sterowanie zdalne

Styczniki iCT ze sterowaniem ręcznym 50 Hz

Typ						Szerokość modułów 9 mm
2P	**Prąd znamionowy (In)**		**Napięcie sterowania (V AC) (50 Hz)**	**Styki**	**Numer katalogowy**	
	AC7a	**AC7b**				
DB106317-24	16 A	6 A	220	2NO	**A9C23512**	2
			230...240	2NO	**A9C23712**	2
			220	1NO+1NC	**A9C23515**	2
			230...240	1NO+1NC	**A9C23715**	2
	25 A	8,5 A	24	2NO	**A9C21132**	2
DB106318-27			220	2NO	**A9C21532**	2
			230...240	2NO	**A9C21732**	2
	40 A	15 A	24	2NO	**A9C21142**	2
			220...240	2NO	**A9C21842**	4
	63 A	20 A	24	2NO	**A9C21162**	4
			220...240	2NO	**A9C21862**	4
3P						
DB106319-27	25 A	8,5 A	220...240	3NO	**A9C21833**	4
	40 A	15 A	220...240	3NO	**A9C21843**	6
4P						
DB106320-31	25 A	8,5 A	24	4NO	**A9C21134**	4
			220...240	4NO	**A9C21834**	4
	40 A	15 A	24	4NO	**A9C21144**	6
			220...240	4NO	**A9C21844**	6
	63 A	20 A	24	4NO	**A9C21164**	6
			220...240	4NO	**A9C21864**	6

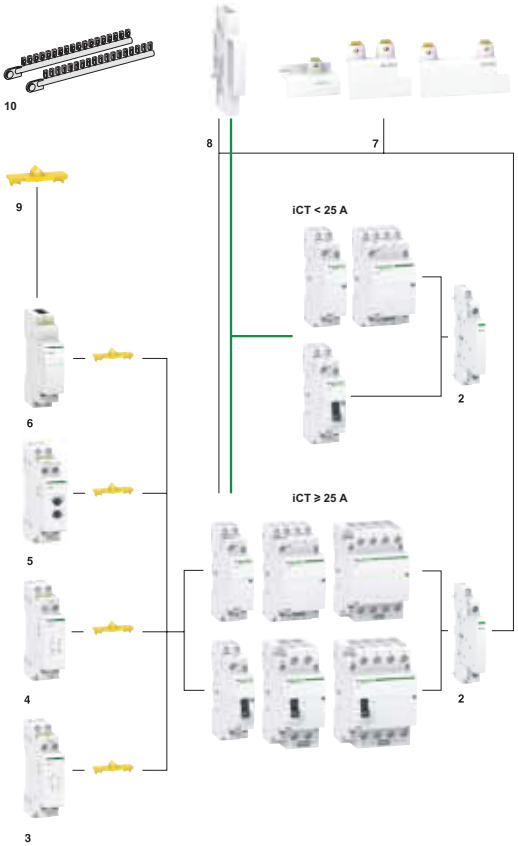

Wyposażenie dodatkowe do montażu

7	Plombowane osłony śrub zaciskowych górnych i dolnych	3P, 4P	25 A	**A9A15921**
		2P	40/63 A	**A9A15922**
		3P, 4P	40/63 A	**A9A15923**
8	Odstępnik 9 mm			**A9A27062**
9	Żółte zatrzaski			**A9C15415**
10	Zatrzaskowe oznaczniki zacisków	patrz strony katalog Acti 9		**178-183**

Wyposażenie pomocnicze

Sygnalizacja			
2	iACTs	1NO + 1NC	**A9C15914**
		1CO	**A9C15915**
		2NO	**A9C15916**
Podwójne wejścia sterowania			
3	iACTc	230 V AC	**A9C18308**
		24 V AC	**A9C18309**
Bloki cewki tłumiącej			
4	iACTp	12...48 V AC	**A9C15919**
		48...127 V AC	**A9C15918**
		220...240 V AC	**A9C15920**
Czas zwłoki			
5	iATEt	24...240 V AC	**A9C15419**
Sterowanie i sygnalizacja			
6	iACT24	230 V AC	**A9C15924**