
„odporne na działanie czynników atmosferycznych”, do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych



KF 0400 G

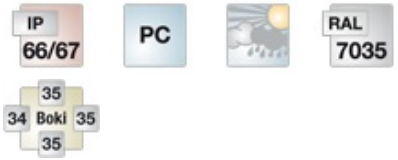


- bez zacisków
- wprowadzanie przewodów przez przetłoczenia, dławnice AKM zamawiać oddzielnie (patrz dławnice LES)
- odporne na wpływy atmosferyczne (UV promieniowania słonecznego, deszcz, temperaturę, udary mechaniczne, etc.)
- odporne na wodę morską
- Możliwość plombowania pokrywy bez dodatkowych akcesoriów
- kolor: szary, RAL 7035

Stopień ochrony:	IP 66 / IP 67 zanurzenie do 1 m max 15 min.
Materiał:	PC (poliwęglan)
Szerokość montażowa	83 mm
Wysokość montażowa	83 mm
Maks. głębokość montażowa	55 mm
Szerokość	104 mm
Wysokość	104 mm
Głębokość	70 mm
Masa	0,145 kg
według normy	IEC 60 670-22

Rysunki

Rysunek wymiarowy

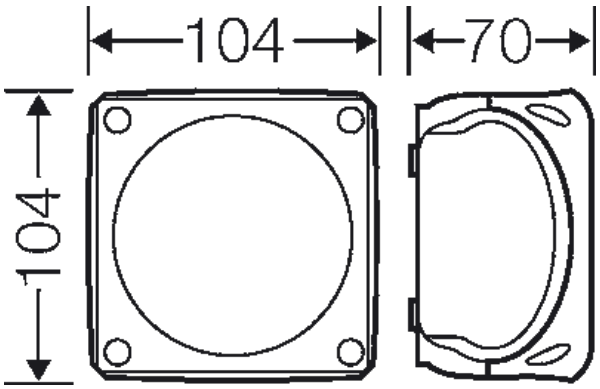

„odporne na działanie czynników atmosferycznych”, do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych




KF 0400 G

IP 66/67 | PC | RAL 7035

35 / 34 Boki 35 / 35

Dokładne wymiary

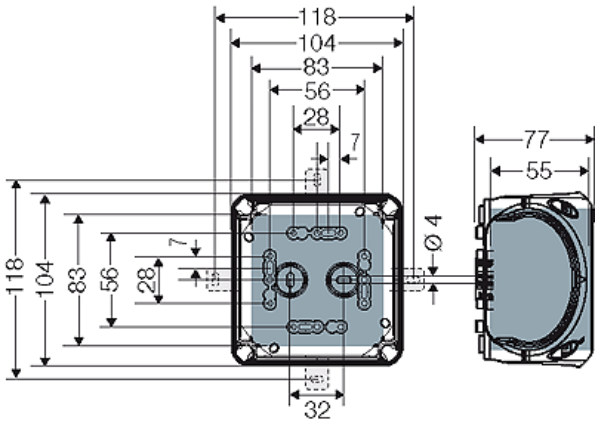



Ścianki boczne



1 x M 20/25 | 2 x M 20/25


Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych Rozwiązania umożliwiające redukcję zjawiska tworzenia się kondensatu pary wodnej - patrz Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK09 (10 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe

„odporne na działanie czynników atmosferycznych”, do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych



KF 0400 G

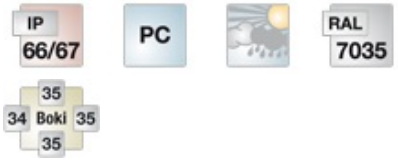

	"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne