
Obudowy aparatów modułowych



KF 0200 B

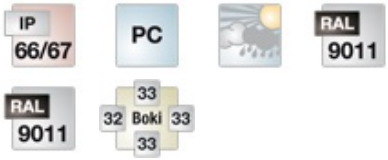


- bez zacisków
- wprowadzanie kabli przez przetłoczenia, dławnice ASS zamawiać oddzielnie (patrz Dławnice)
- odporne na wpływy atmosferyczne (UV promieniowania słonecznego, deszcz, temperaturę, udary mechaniczne, etc.)
- odporne na wodę morską
- zastosowania nadbrzeżne
- Możliwość plombowania pokrywy bez dodatkowych akcesoriów
- zewnętrzne uchwyty do mocowania puszki w komplecie
- Kolor: czarny, RAL 9011

Stopień ochrony:	IP 66 / IP 67 zanurzenie do 1 m max 15 min.
Materiał:	PC (poliwęglan)
Szerokość montażowa	74 mm
Wysokość montażowa	74 mm
Maks. głębokość montażowa	47 mm
Szerokość	93 mm
Wysokość	93 mm
Głębokość	62 mm
Masa	0,108 kg
według normy	IEC 60 670-22
według normy	DNV GL - Nr.certyfikatu: TAE00000EE Rosyjski Rejestr Statków aprobata nr 250-A-1180-108795

Rysunki

Rysunek wymiarowy

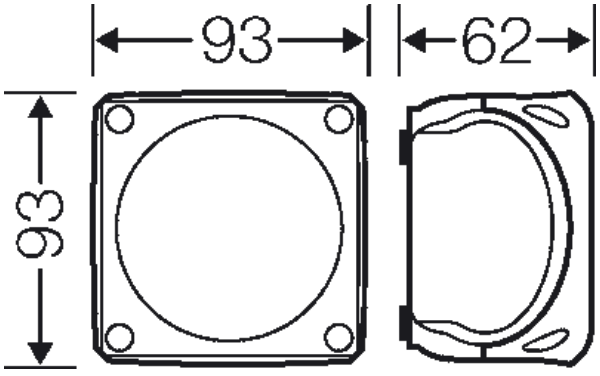


Obudowy aparatów modułowych



KF 0200 B

IP 66/67 | PC | RAL 9011 | RAL 9011 | 33 / 32 Boki 33 / 33

Dokładne wymiary

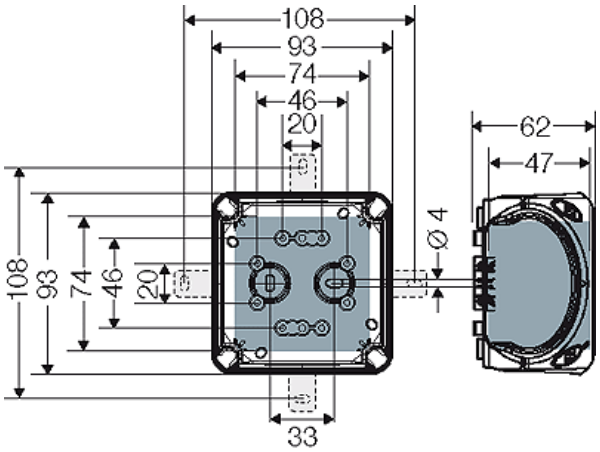



Ścianki boczne



1 x M 20



2 x M 20

Warunki pracy i otoczenia


Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne- próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60

Obudowy aparatów modułowych



KF 0200 B



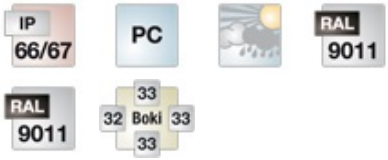

	754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne