
Pola odpływowe XF
dla rozłączników bezpiecznikowych SL

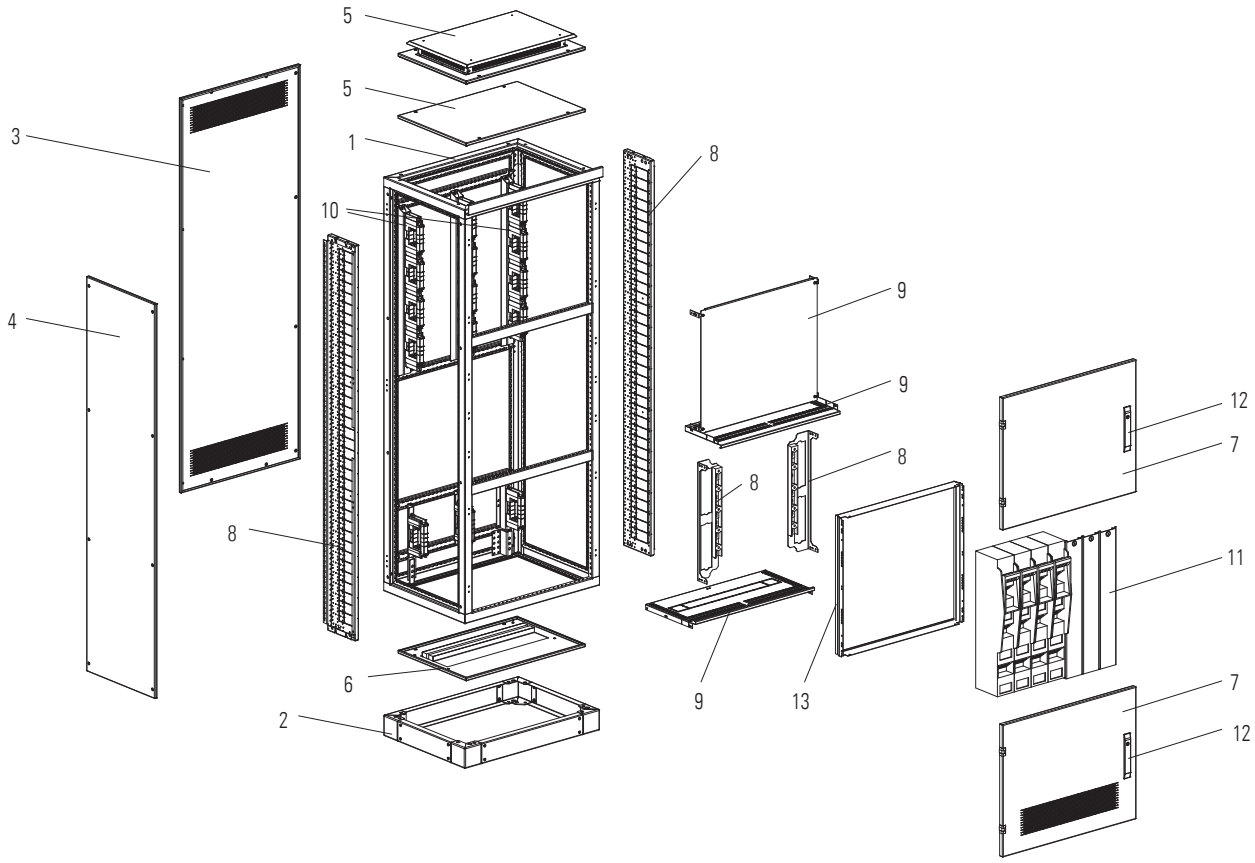

1 Rama
2 Cokół
3 Ściana tylna
4 Ściana boczna
5 Pokrywa górna
6 Pokrywa dolna
7 Drzwi
8 Uniwersalny zestaw montażowy dla rozłączników listwowych SL
9 Przegrody podziału wewnętrznego
10 Izolatory szyn głównych
11 Zaślepka pustego miejsca
12 Mechanizm zamka
13 Listwa maskująca

Cechy
- szerokości: 600 / 800 / 1000 mm
- montaż pionowy rozłączników listwowych
- forma 3
- stopień ochrony IP31, IP55
- dostęp z zewnątrz lub po otwarciu drzwi
- połączenie przewodów z góry lub z dołu


Uwagi
Rama jest dostarczana z niebieską listwą wykończeniową. Drzwi zawierają zamek 3 mm (podwójna bródka klucza). Jeżeli stosowane są pokrywy dzielone, może być konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń ochronnych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. Możliwość stosowania rozłączników listwowych od: Eaton, Jean Müller,M.Schneider, Wöhner, Pronutc. Akcesoria dodatkowe, takie jak flansze, dźwignie zamka zprzyciskiem, uszy transportowe, zawiasy 180°, wsporniki montażowe, stabilizatory Durostone, zestawy łączeniowe, kieszenie na schematy oraz inne, są dostępne w rozdziale „Akcesoria ogólne" na stronie 425.

EATON
Powering Business Worldwide

Pola odpływowe dla pionowych rozłączników listwowych SL w formie 3, szyny montowane z tyłu

Forma 3


VT18510, VT17210


VT13310


VT10109


VT15909


VT20209


VT04610


VT10209

Głębokość pola	Szerokość pola	Szerokość przedziału aparatowego	Rama górna/dolna	Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [3]	Profile pionowe	Profile pionowe do ramy dodatkowej [3]	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów	Uniwersalny zestaw montażowy dla rozłączników listwowych SL	Listwa maskująca	Rama dodatkowego przedziału transportowego [4]
mm	mm	mm	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
										OPCJA
600	600	500	**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I-CH06** 143419	**XSAF200106** 289908
	800	700	**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB08** 283861	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I-CH08** 143420	**XSAF200106** 289908
	1000	900	**XSFB1006** 284241	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I-CH10** 143421	**XSAF200106** 289908
										OPCJA
800	600	500	**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I-CH06** 143419	**XSAF200108** 289909
	800	700	**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB08** 283861	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I-CH08** 143420	**XSAF200108** 289909
	1000	900	**XSFB1008** 284242	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I-CH10** 143421	**XSAF200108** 289909
										OPCJA
800+200	600	500	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I-CH06** 143419	**XSAF2000-150-1000** 150493
	800	700	**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I-CH08** 143420	**XSAF2000-150-1000** 150493
	1000	900	**XSFB1008** 284242	**XSFB1002** 150468	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB10** 283862	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I-CH10** 143421	**XSAF2000-150-1000** 150493

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.

Uwaga

1) Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.
2) Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
3) Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
4) Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT21209 VT02209 VT09509 VT09709 VT09609 VT23109 VT09209 VT09109 VT09309 VT01709

			Dostęp do rozłączników SL z zewnątrz			Dostęp do rozłączników SL po otwarciu drzwi na wysokość pola				
	Przegrody, płyty separujące [1]	Przegrody, płyty separujące dla EVEN [1]	Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, pełne, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, wentylowane, prawe, do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, wentylowane, lewe do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, przezroczyste, do IP55	Belka poprzeczna (wymagana jedynie do drzwi na całą wysokość pola)
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
				Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł			
①	**XPL06** 284161	**XPLB0606** 116456	**XSDMC0606** 284195	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204	**XSFD0606** 113992
②	**XPL08** 284162	**XPLB0806** 116457	**XSDMC0608** 284196	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701	**XSFD0608** 113993
③	**XPL10** 285500	**XPLB1006** 116458	**XSDMC0610** 285506	**XSDMRV0610** 285508	**XSDMLV0610** 285507	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	–	**XSFD0610** 113994
				Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł			
④	**XPL0608** 126006	**XPLB0608** 124415	**XSDMC0606** 284195	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204	**XSFD0606** 113992
⑤	**XPL0808** 126007	**XPLB0808** 124416	**XSDMC0608** 284196	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701	**XSFD0608** 113993
⑥	**XPL1008** 126008	**XPLB1008** 124417	**XSDMC0610** 285506	**XSDMRV0610** 285508	**XSDMLV0610** 285507	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	–	**XSFD0610** 113994
				Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł			
⑦	**XPL0608** 126006	**XPLB0608** 124415	**XSDMC0606** 284195	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204	**XSFD0606** 113992
⑧	**XPL0808** 126007	**XPLB0808** 124416	**XSDMC0608** 284196	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701	**XSFD0608** 113993
⑨	**XPL1008** 126008	**XPLB1008** 124417	**XSDMC0610** 285506	**XSDMRV0610** 285508	**XSDMLV0610** 285507	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	–	**XSFD0610** 113994


Uwaga

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.

[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[3] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[4] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

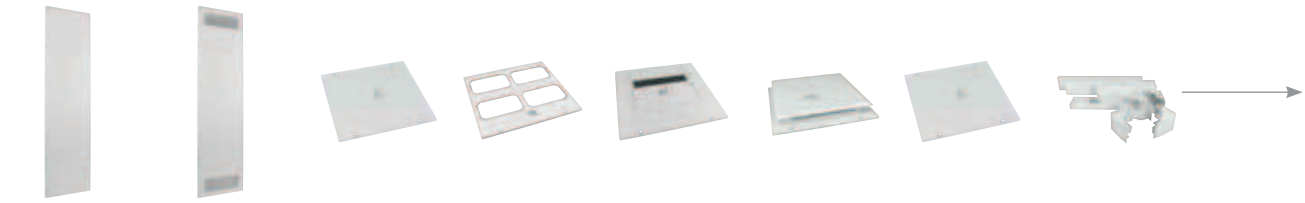

VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT23309 VT08106

	Pokrywa tylna, pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pod flansze, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa gór-na dzielona, do IP31 [2] Nr art. na jedn.	Pokrywa górna ochronna, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200 mm, IP55 [3] Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 200 mm Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840
②	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843
③	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1006** 284311	**XSPTF1006** 284326	**XSPBM1006** 104529	**XAD1006** 283814	–	**XAP011006** 283832	**XAP021006** 283846
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
④	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841
⑤	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844
⑥	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008** 284327	**XSPBM1008** 104530	**XAD1008** 283815	–	**XAP011008** 283833	**XAP021008** 283847
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑦	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505
⑧	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506
⑨	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008** 284327	**XSPBM1008** 104530	**XAD1008** 283815	**XSPTC1002** 150487	**XAP011010** 150500	**XAP021010** 150508

Uwaga

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.

[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[3] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[4] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT08106 VT05007 VT03607 VT07906

	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Wspornik przewodów Nr art. na jedn.	Kątowniki mocujące boczne do wsporników kabli Nr art. na jedn.	Przegroda pole/pole Nr art. na jedn.	Przegroda pole/pole dla ramy dodatkowej o głębokości 200 mm [3] Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł					
①	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
②	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
③	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
	Wybierz tylko jeden artykuł					
④	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
⑤	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
⑥	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
	Wybierz tylko jeden artykuł					
⑦	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑧	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑨	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495

Uwaga

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.
[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[3] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[4] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

Elementy dla pól z rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi SL



Akcesoria

Zestawy montażowe, listwy zaślepiające do ramy



VT20209


VT04610

Szerokość pola mm	Zestawy montażowe dla rozłączników listwowych SL, dostosowane dla wszystkich szerokości (600/800/1000 mm) Nr art. na jedn.	Listwy zaślepiające do ramy dla pól SL, dostosowane do zestawów XSMLV Nr art. na jedn.	
600	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I-CH06** 143419	
800	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I-CH08** 143420	
1000	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I-CH10** 143421	

Akcesoria dla pól odpływowych SL: przegrody, pokrywy zaślepiające


VT21209


VT02209


VT08506


VT08606


VT34210

Szerokość pola mm	Dla pól odpływowych SL, głębokość pola 600 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Dla pól odpływowych SL, głębokość pola 800 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Dla pól odpływowych SL, głębokość pola 600 mm połączenie typu EVEN Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Dla pól odpływowych SL, głębokość pola 800 mm połączenie typu EVEN Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Pokrywy zaślepiające dla wszystkich typów rozłączników listwowych / różnych producentów, szerokość 50 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Pokrywy zaślepiające dla wszystkich typów rozłączników listwowych / różnych producentów, szerokość 100 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Profil zaślepiający dla pokryw zaślepiających SL (w celu zasłonięcia szczeliny pomiędzy szynami rozdzielczymi i pokrywą zaślepiającą) Nr art. na jedn. jedn. = 1 m
600	**XPL06** 284161	**XPL0608** 126006	**XPLB0606** 116456	**XPLB0608** 124415	**XME0602CL** 289904	**XME0604CL** 289905	**XPLSTB-1000** 150540
800	**XPL08** 284162	**XPL0808** 126007	**XPLB0806** 116457	**XPLB0808** 124416	**XME0602CL** 289904	**XME0604CL** 289905	**XPLSTB-1000** 150540
1000	**XPL10** 285500	**XPL1008** 126008	**XPLB1006** 116458	**XPLB1008** 124417	**XME0602CL** 289904	**XME0604CL** 289905	**XPLSTB-1000** 150540

Powering Business Worldwide

Akcesoria dla rozwiązania na 5000 A w polu o głębokości 1000 mm

Przedłużenie przegrody (dla 5000 A)




VT23609

Szerokość pola mm	Przedłużenie przegrody dla aplikacji na 5000 A, przedział podłączeniowy / szyn głównych Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	
600	**XPIBCB-H-06019** 150515	
800	**XPIBCB-H-08019** 150516	
1000	**XPIBCB-H-10019** 150518	

Powering Business Worldwide

Pola odpływowe dla rozłączników bezpiecznikowych SL z szynami rozdzielczymi przechodzącymi z pola do pola – system SL-I

XSMLV-I_explosi

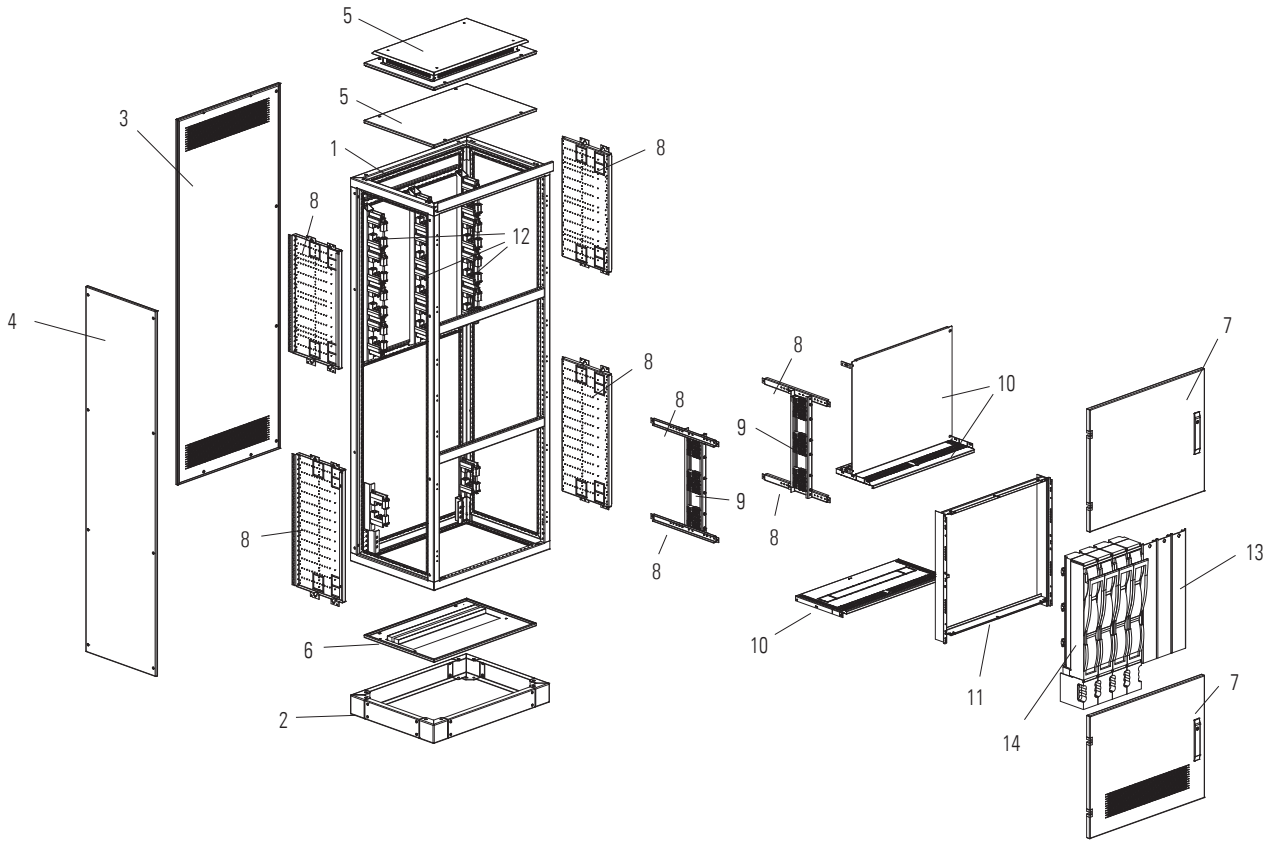

1 Rama
2 Cokół
3 Ściana tylna
4 Ściana boczna
5 Pokrywa górna
6 Pokrywa dolna
7 Drzwi
8 Uniwersalny zestaw montażowy dla rozłączników listwowych SL
9 Izolatory szyn rozdzielczych
10 Przegrody podziału wewnętrznego
11 Listwa maskująca – z góry i z dołu
12 Izolatory szyn głównych
13 Zaślepka pustego miejsca
14 Rozłącznik listwowy SL

Cechy
- szerokości: 600 / 800 / 1000 mm
- montaż pionowy rozłączników listwowych
- forma 3
- stopień ochrony IP31, IP55
- dostęp z zewnątrz lub po otwarciu drzwi
- połączenie przewodów z góry lub z dołu


Uwagi
Rama jest dostarczana z niebieską listwą wykończeniową. Drzwi zawierają zamek 3 mm (podwójna bródka klucza). Jeżeli stosowane są pokrywy dzielone, może być konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń ochronnych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. Możliwość stosowania rozłączników listwowych od: Eaton, Jean Müller,M.Schneider, Wöhner, Pronutc. Akcesoria dodatkowe, takie jak flansze, dźwignie zamka z przyciskiem, uszy transportowe, zawiasy 180°, wsporniki montażowe, stabilizatory Durostone, zestawy łączeniowe, kieszenie na schematy oraz inne, są dostępne w rozdziale „Akcesoria ogólne" na stronie 425.

Pola odpływowe z pionowymi rozłącznikami listwowymi SL w formie 3, szyny główne montowane z tyłu, szyny rozdzielcze do 3200 A przystosowane do połączenia bezprzerwowego (pole – pole)


Forma 3



VT18510, VT17210



VT13310



VT10109



VT15909



VT04710



VT04610




VT10209

Głębokość pola	Szerokość pola	Szerokość przedziału aparatowego	Rama górna/dolna	Rama górna/dolna głębokość 200 mm [3]	Profile pionowe	Profile pionowe do ramy dodatkowej [3]	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów	Uniwersalny zestaw montażowy dla rozłączników listwowych SL	Listwa maskująca	Rama dodatkowego przedziału transportowego [4]
mm	mm	mm	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
										OPCJA
600	600	500	**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH06** 143419	**XSAF200106** 289908
	800	700	**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB08** 283861	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH08** 143420	**XSAF200106** 289908
	1000	900	**XSFB1006** 284241	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH10** 143421	**XSAF200106** 289908
										OPCJA
800	600	500	**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH06** 143419	**XSAF200108** 289909
	800	700	**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB08** 283861	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH08** 143420	**XSAF200108** 289909
	1000	900	**XSFB1008** 284242	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH10** 143421	**XSAF200108** 289909
										OPCJA
800+200	600	500	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH06** 143419	**XSAF2000-150-1000** 150493
	800	700	**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH08** 143420	**XSAF2000-150-1000** 150493
	1000	900	**XSFB1008** 284242	**XSFB1002** 150468	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB10** 283862	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH10** 143421	**XSAF2000-150-1000** 150493

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.
→ **Izolatory szyn rozdzielczych** dostępne są na stronie 176.

Uwaga

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.
[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

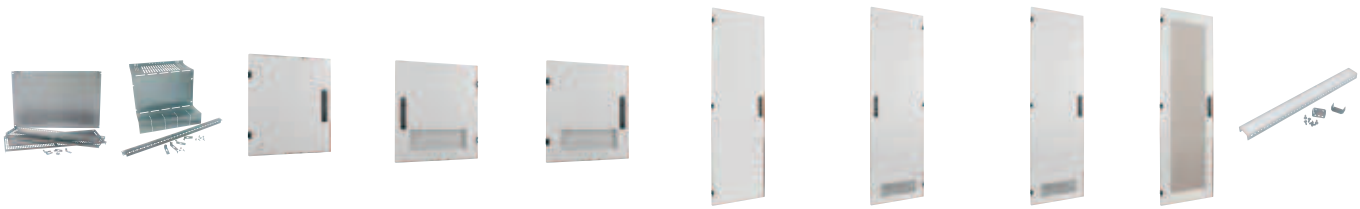

VT21209 VT02209 VT09509 VT09709 VT09609 VT23109 VT09209 VT09109 VT09309 VT01709

			Dostęp do rozłączników SL z zewnątrz			Dostęp do rozłączników SL po otwarciu drzwi na wysokość pola				
	Przegrody, płyty separujące [1]	Przegrody, płyty separujące dla EVEN [1]	Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, pełne, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, wentylowane, prawe, do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, wentylowane, lewe do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, przezroczyste, do IP55	Belka poprzeczna (wymagana jedynie do drzwi na całą wysokość pola)
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
				Wybierz tylko jeden artykuł				Wybierz tylko jeden artykuł		
①	**XPL06** 284161	**XPLB0606** 116456	**XSDMC0606** 284195	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204	**XSFD0606** 113992
②	**XPL08** 284162	**XPLB0806** 116457	**XSDMC0608** 284196	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701	**XSFD0608** 113993
③	**XPL10** 285500	**XPLB1006** 116458	**XSDMC0610** 285506	**XSDMRV0610** 285508	**XSDMLV0610** 285507	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	–	**XSFD0610** 113994
				Wybierz tylko jeden artykuł				Wybierz tylko jeden artykuł		
④	**XPL0608** 126006	**XPLB0608** 124415	**XSDMC0606** 284195	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204	**XSFD0606** 113992
⑤	**XPL0808** 126007	**XPLB0808** 124416	**XSDMC0608** 284196	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701	**XSFD0608** 113993
⑥	**XPL1008** 126008	**XPLB1008** 124417	**XSDMC0610** 285506	**XSDMRV0610** 285508	**XSDMLV0610** 285507	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	–	**XSFD0610** 113994
				Wybierz tylko jeden artykuł				Wybierz tylko jeden artykuł		
⑦	**XPL0608** 126006	**XPLB0608** 124415	**XSDMC0606** 284195	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204	**XSFD0606** 113992
⑧	**XPL0808** 126007	**XPLB0808** 124416	**XSDMC0608** 284196	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701	**XSFD0608** 113993
⑨	**XPL1008** 126008	**XPLB1008** 124417	**XSDMC0610** 285506	**XSDMRV0610** 285508	**XSDMLV0610** 285507	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	–	**XSFD0610** 113994


Uwaga

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.

[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

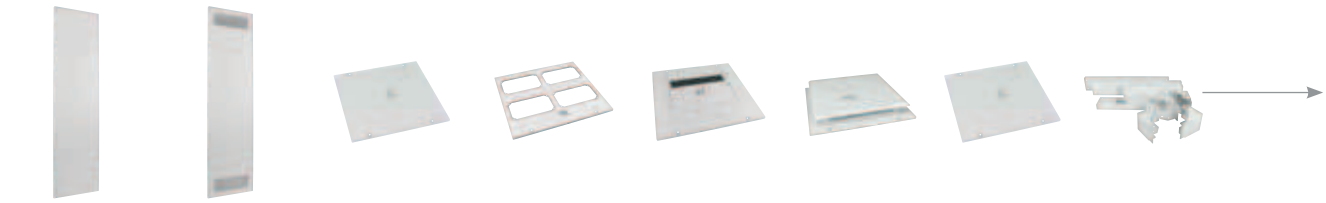

VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT23309 VT08106

	Pokrywa tylna, pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pod flansze, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa gór-na dzielona, do IP31 [2] Nr art. na jedn.	Pokrywa górna ochronna, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200 mm, IP55 [3] Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 200 mm Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840
②	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843
③	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1006** 284311	**XSPTF1006** 284326	**XSPBM1006** 104529	**XAD1006** 283814	–	**XAP011006** 283832	**XAP021006** 283846
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
④	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841
⑤	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844
⑥	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008** 284327	**XSPBM1008** 104530	**XAD1008** 283815	–	**XAP011008** 283833	**XAP021008** 283847
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑦	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505
⑧	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506
⑨	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008** 284327	**XSPBM1008** 104530	**XAD1008** 283815	**XSPTC1002** 150487	**XAP011010** 150500	**XAP021010** 150508

Uwaga

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.

[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.


[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT08106



VT05007



VT03607



VT07906

	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Wspornik przewodów Nr art. na jedn.	Kątowniki mocujące boczne do wsporników kabli Nr art. na jedn.	Przegroda pole/pole Nr art. na jedn.	Przegroda pole/pole dla ramy dodatkowej o głębokości 200 mm [3] Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł					
①	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
②	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
③	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
	Wybierz tylko jeden artykuł					
④	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
⑤	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
⑥	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
	Wybierz tylko jeden artykuł					
⑦	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑧	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑨	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495

Uwaga

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.

[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

Elementy dla pól SL-I z rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi SL



Akcesoria

Zestawy montażowe dla rozłączników listwowych SL-I, listwy zaślepiające do ramy



VT20209


VT04610


Szerokość pola mm	Zestawy montażowe dla rozłączników listwowych SL-I, dostosowane dla wszystkich szerokości (600/800/1000 mm) Nr art. na jedn.	Listwy zaślepiające do ramy dla pól SL-I, dostosowane do zestawów XSMLV-I Nr art. na jedn.	
600	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH06** 143419	
800	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH08** 143420	
1000	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH10** 143421	

Akcesoria dla pól odpływowych SL-I: przegrody, pokrywy zaślepiające


VT21209


VT02209


VT08506


VT08606


VT34210

Szerokość pola mm	Dla pól odpływowych SL-I, głębokość pola 600 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Dla pól odpływowych SL-I, głębokość pola 800 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Dla pól odpływowych SL-I, głębokość pola 600 mm połączenie typu EVEN Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Dla pól odpływowych SL-I, głębokość pola 800 mm połączenie typu EVEN Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Pokrywy zaślepiające dla wszystkich typów rozłączników listwowych / różnych producentów, szerokość 50 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Pokrywy zaślepiające dla wszystkich typów rozłączników listwowych / różnych producentów, szerokość 100 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Profil zaślepiający dla pokryw zaślepiających SL-I (w celu zasłonięcia szczeliny pomiędzy szynami rozdzielczymi i pokrywą zaślepiającą) Nr art. na jedn. jedn. = 1 m
600	**XPL06** 284161	**XPL0608** 126006	**XPLB0606** 116456	**XPLB0608** 124415	**XME0602CL** 289904	**XME0604CL** 289905	**XPLSTB-1000** 150540
800	**XPL08** 284162	**XPL0808** 126007	**XPLB0806** 116457	**XPLB0808** 124416	**XME0602CL** 289904	**XME0604CL** 289905	**XPLSTB-1000** 150540
1000	**XPL10** 285500	**XPL1008** 126008	**XPLB1006** 116458	**XPLB1008** 124417	**XME0602CL** 289904	**XME0604CL** 289905	**XPLSTB-1000** 150540

Powering Business Worldwide