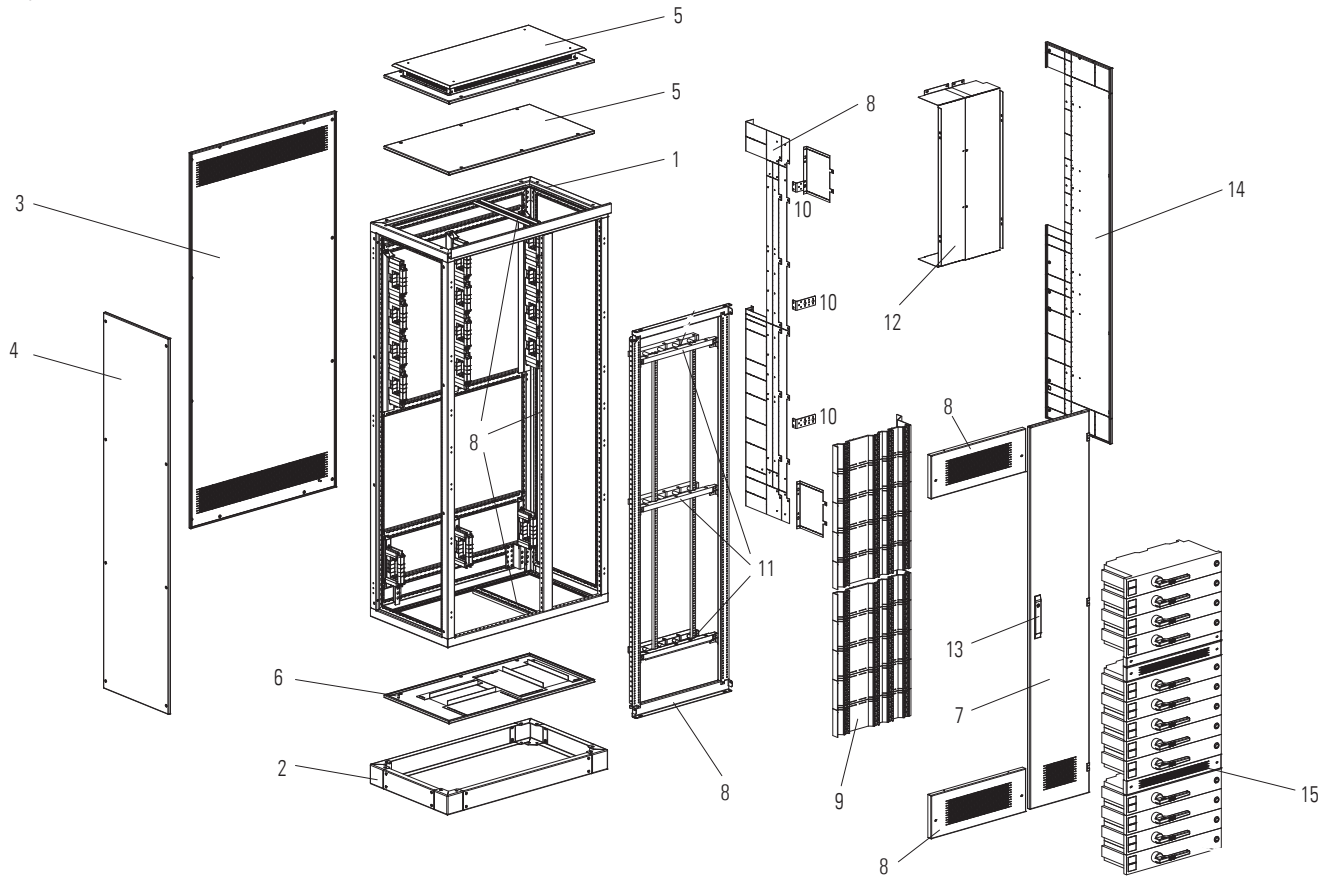
Pola odpływowe XR dla rozłączników bezpiecznikowych PIFT, montowanych poziomo

Katalog 4-1-SASIL



1 Rama
2 Cokół
3 Ściana tylna
4 Ściana boczna
5 Pokrywa górna
6 Pokrywa dolna
7 Drzwi do przedziału kablowego
8 Zestaw montażowy dla PIFT
9 Żaluzje
10 Wsporniki dla szyn rozdzielczych N i PEN
11 Izolatory szyn rozdzielczych
12 Przegroda: przedział kablowy / przedział szyn głównych
13 Mechanizm zamka
14 Przegroda pole/pole
15 Płyta czołowa wentylowana

Cechy

- szerokości: 600/800/1000 mm
- dostosowane do szyn głównych, montowanych z tyłu
- możliwość instalacji rozłączników listwowych pod zasilaniem
- stopień ochrony IP31
- połączenie przewodów z góry lub z dołu
- forma 3
- dostęp z zewnątrz
- szyny rozdzielcze od 800 do 1600 A
- dostowane do rozłączników listwowych ABB i Jean-Müller

Uwagi

Rama jest dostarczana z niebieską listwą wykończeniową. Drzwi zawierają zamek 3 mm (podwójna bródka klucza). Jeżeli stosowane są pokrywy dzielone, może być konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń ochronnych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. Akcesoria dodatkowe, takie jak flansze, dźwignie zamka z przyciskiem, uszy transportowe, zawiasy 180°, wsporniki montażowe, stabilizatory Durostone, zestawy łączeniowe, kieszenie na schematy oraz inne, są dostępne w rozdziale „Akcesoria ogólne" na stronie 425.

EATON
Powering Business Worldwide

Pole odpływowe z rozłącznikami bezpiecznikowymi, montaż poziomy, szyny montowane z tyłu, PIFT



VT18110



VT13310



VT10109



VT15909

Głębokość pola	Szerokość pola	Szerokość przedziału aparatowego	Szerokość przedziału kablowego	Drzwi do przedziału aparato-wego	Rama górna/dolna	Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [3]	Profile pionowe	Profile pionowe do ramy dodatkowej [3]	Profil poprzeczny do montażu wsporników izola-torów
mm	mm	mm	mm		Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
600	1000	600	400	nie	**XSFB1006** 284241	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862
	1200	600	600	nie	**XSFB1206** 284243	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB12** 283863
	1000	675	325	tak	**XSFB1006** 284241	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862
	1200	675	525	tak	**XSFB1206** 284243	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB12** 283863
800	1000	600	400	nie	**XSFB1008** 284242	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862
	1200	600	600	nie	**XSFB1208** 284244	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB12** 283863
	1000	675	325	tak	**XSFB1008** 284242	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862
	1200	675	525	tak	**XSFB1208** 284244	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB12** 283863
800+200	1000	600	400	nie	**XSFB1008** 284242	**XSFB1002** 150468	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB10** 283862
	1200	600	600	nie	**XSFB1208** 284244	**XSFB1202** 150480	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB12** 283863
	1000	675	325	tak	**XSFB1008** 284242	**XSFB1002** 150468	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB10** 283862
	1200	675	525	tak	**XSFB1208** 284244	**XSFB1202** 150480	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB12** 283863

Dostosowane do rozłączników bezpiecznikowych PIFT, ABB Slim Line.


→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.
→ **Zestawy dla szyn rozdzielczych** są dostępne na stronie 216.
→ **Izolatory szyn PE/PEN w przedziale kablowym** są dostępne na stronie 216.

Uwaga

[1] Szerokość = w zależności od szerokości modułu oraz szerokości pola.
[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[3] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[4] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.


VT20009


VT20109


VT00409, VT00309, VT00209


VT10209


VT25609


VT09109



VT09409



VT09809


	Zestaw montażowy do PIFT, dostęp z zewnątrz Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy do PIFT, dostęp zza drzwi Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy do ABB Slim-Line, dostęp z zewnątrz Nr art. na jedn.	Rama dodatkowego przedziału transportowego [4] Nr art. na jedn.	Przegroda [1] przedział kablowy / przedział szyn głównych Nr art. na jedn.	Drzwi wentylowane do przedziału aparatowego do IP31, lewe Nr art. na jedn.	Drzwi wentylowane do przedziału kablowego do IP31, prawe Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31 Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł			**OPCJA**				
①	**XSMSHD06** 284274	–	**XSMSH-ABB** 110278	**XSAF200106** 289908	**XPFCB04** 284119	–	**XSDSCRV2004** 284227	**XSWV2010** 284363
②	**XSMSHD06** 284274	–	**XSMSH-ABB** 110278	**XSAF200106** 289908	**XPFCB06** 284746	–	**XSDSCRV2006** 284229	**XSWV2012** 284364
③	–	**XSMSHI06** 284276	–	**XSAF200106** 289908	**XPFCB04** 284119	**XSDSMLV2006** 284230	**XSDSCRV2003** 284226	**XSWV2010** 284363
④	–	**XSMSHI06** 284276	–	**XSAF200106** 289908	**XPFCB06** 284746	**XSDSMLV2006** 284230	**XSDSCRV2005** 284228	**XSWV2012** 284364
	Wybierz tylko jeden artykuł			**OPCJA**				
⑤	**XSMSHD08** 284275	–	–	**XSAF200108** 289909	**XPFCB04** 284119	–	**XSDSCRV2004** 284227	**XSWV2010** 284363
⑥	**XSMSHD08** 284275	–	–	**XSAF200108** 289909	**XPFCB06** 284746	–	**XSDSCRV2006** 284229	**XSWV2012** 284364
⑦	–	**XSMSHI08** 284277	–	**XSAF200108** 289909	**XPFCB04** 284119	**XSDSMLV2006** 284230	**XSDSCRV2003** 284226	**XSWV2010** 284363
⑧	–	**XSMSHI08** 284277	–	**XSAF200108** 289909	**XPFCB06** 284746	**XSDSMLV2006** 284230	**XSDSCRV2005** 284228	**XSWV2012** 284364
	Wybierz tylko jeden artykuł			**OPCJA**				
⑨	**XSMSHD08** 284275	–	–	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XPFCB04** 284119	–	**XSDSCRV2004** 284227	**XSWV2010** 284363
⑩	**XSMSHD08** 284275	–	–	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XPFCB06** 284746	–	**XSDSCRV2006** 284229	**XSWV2012** 284364
⑪	–	**XSMSHI08** 284277	–	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XPFCB04** 284119	**XSDSMLV2006** 284230	**XSDSCRV2003** 284226	**XSWV2010** 284363
⑫	–	**XSMSHI08** 284277	–	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XPFCB06** 284746	**XSDSMLV2006** 284230	**XSDSCRV2005** 284228	**XSWV2012** 284364


Uwaga


[1] Szerokość = w zależności od szerokości modułu oraz szerokości pola.
[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[3] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[4] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.


VT23309


VT26509


VT13409


VT08206


VT23309


VT08106

	Pokrywa górna pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pod flansze, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna dzielona, do IP31 [2] Nr art. na jedn.	Pokrywa górna ochronna, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200 mm, IP55 [3] Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł					**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSPTC1006** 284311	**XSPTF1006-XF** 121444	**XSPBM1006-1** 284296	**XAD1006** 283814	–	**XAP011006** 283832	**XAP021006** 283846	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
②	**XSPTC1206** 284314	**XSPTF1206-XF** 121446	**XSPBM1206-1** 284299	**XAD1206** 283816	–	**XAP011206** 283834	**XAP021206** 283848	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
③	**XSPTC1006** 284311	**XSPTF1006-XF** 121444	**XSPBM1006-1** 284296	**XAD1006** 283814	–	**XAP011006** 283832	**XAP021006** 283846	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
④	**XSPTC1206** 284314	**XSPTF1206-XF** 121446	**XSPBM1206-1** 284299	**XAD1206** 283816	–	**XAP011206** 283834	**XAP021206** 283848	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł					**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑤	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008-XF** 121445	**XSPBM1008-1** 284297	**XAD1008** 283815	–	**XAP011008** 283833	**XAP021008** 283847	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑥	**XSPTC1208** 284315	**XSPTF1208-XF** 121447	**XSPBM1208-1** 284300	**XAD1208** 283817	–	**XAP011208** 283835	**XAP021208** 283849	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑦	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008-XF** 121445	**XSPBM1008-1** 284297	**XAD1008** 283815	–	**XAP011008** 283833	**XAP021008** 283847	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑧	**XSPTC1208** 284315	**XSPTF1208-XF** 121447	**XSPBM1208-1** 284300	**XAD1208** 283817	–	**XAP011208** 283835	**XAP021208** 283849	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł					**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑨	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008-XF** 121445	**XSPBM1008-1** 284297	**XAD1008** 283815	**XSPTC1002** 150487	**XAP011010** 150500	**XAP021010** 150508	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑩	**XSPTC1208** 284315	**XSPTF1208-XF** 121447	**XSPBM1208-1** 284300	**XAD1208** 283817	**XSPTC1202** 150489	**XAP011210** 150502	**XAP021210** 150510	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑪	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008-XF** 121445	**XSPBM1008-1** 284297	**XAD1008** 283815	**XSPTC1002** 150487	**XAP011010** 150500	**XAP021010** 150508	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑫	**XSPTC1208** 284315	**XSPTF1208-XF** 121447	**XSPBM1208-1** 284300	**XAD1208** 283817	**XSPTC1202** 150489	**XAP011210** 150502	**XAP021210** 150510	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492

Uwaga

[1] Szerokość = w zależności od szerokości modułu oraz szerokości pola.
[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[3] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[4] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT05007



VT25009



VT07906

	Wspornik przewodów Nr art. na jedn.	Belka wspornika na całą wysokość pola Nr art. na jedn.	Przegroda pole/pole Nr art. na jedn.	Przegroda pole/pole dla ramy dodatkowej o głębokości 200 mm [3] Nr art. na jedn.
①	**XAR04** 283850	**XSMPB20** 288997	**XPSS2006** 284178	–
②	**XAR04** 283850	**XSMPB20** 288997	**XPSS2006** 284178	–
③	**XAR04** 283850	**XSMPB20** 288997	**XPSS2006** 284178	–
④	**XAR04** 283850	**XSMPB20** 288997	**XPSS2006** 284178	–
⑤	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	–
⑥	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	–
⑦	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	–
⑧	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	–
⑨	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑩	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑪	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑫	**XAR06** 283851	**XSMPB20** 288997	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495

Uwaga

[1] Szerokość = w zależności od szerokości modułu oraz szerokości pola.
[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[3] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[4] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

Elementy dla rozłączników bezpiecznikowych PIFT montowanych poziomo




Akcesoria

Zestawy montażowe dla rozłączników bezpiecznikowych PIFT (montaż poziomy)



VT20009


VT20109


VT00409, VT00309

Głębokość pola mm	Zestawy montażowe SSL dla rozłączników bezpiecznikowych PIFT, montaż poziomy Nr art. na jedn.	Zestawy montażowe SSL dla rozłączników bezpiecznikowych PIFT, montaż poziomy dostęp po otwarciu drzwi Nr art. na jedn.	Zestawy montażowe SSL dla rozłączników bezpiecznikowych ABB, montaż poziomy Nr art. na jedn.
600	**XSMSHD06** 284274	**XSMSHI06** 284276	**XSMSH-ABB** 110278
800	**XSMSHD08** 284275	**XSMSHI08** 284277	–

Akcesoria dla pól odpływowych: pokrywy zaślepiające


VT28410

Wysokość mm	Pokrywy zaślepiające do zaślepienia szczeliny pomiędzy przedziałem aparatowym a przedziałem kablowym Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.
25	**XPFMC25** 143197
50	**XPFMC50** 143198
75	**XPFMC75** 143199
100	**XPFMC100** 143194
150	**XPFMC150** 143195
200	**XPFMC200** 143196

Akcesoria dla pól odpływowych: pokrywy zaślepiające



VT08406


VT00709

Dla SSL H = 25 mm Nr art. na jedn.	Dla SSL H = 50 mm Nr art. na jedn.	Dla SSL H = 75 mm Nr art. na jedn.	Dla SSL H = 75 mm wentylowane Nr art. na jedn.	Dla SSL H = 150 mm Nr art. na jedn.	Zestaw do konwencjonalnej ochrony przed łukiem elektrycznym dla PIFT Nr art. na jedn.
XME0601CS 289955	**XME0602CS** 292500	**XME0603CS** 292501	**XME0603CSV** 129011	**XME0606CS** 292502	**XSMS06** 108781


EATON
Powering Business Worldwide

Zestaw szyn rozdzielczych do 1600 A dla pól odpływowych z PIFT – montaż poziomy



00123257_0

Cechy
- 800–1600 A
- TN-C, TN-C-S, TN-S, IT



VT18809

I_e	Przekrój szyn		**Typ** Zestaw montażowy, szyny rozdzielcze 3-biegunowe L1, L2, L3
	L1, L2, L3, pełny N	PE, PEN	
A	mm^2	mm^2	Nr art. 1 zestaw
Pionowe szyny rozdzielcze dla instalowanych poziomo rozłączników bezpiecznikowych listwowych PIFT, odstępy między osiami szyn 185 mm. Zestaw zawiera 3 wsporniki, jeden z nich z płytą końcową.			
800	1 x 40 x 10	1 x 20 x 10	**XDSSV08** 283902
1000	1 x 60 x 10	1 x 40 x 10	**XDSSV10** 283903
1200	1 x 80 x 10	1 x 40 x 10	**XDSSV12** 283904
1600	1 x 100 x 10	1 x 60 x 10	**XDSSV16** 283905

Akcesoria dla pól odpływowych PIFT



VT18909



VT19009



VT25609

Typ wspornika szyny w przedziale kablowym			Szerokość pola mm	Forma 2/4 przegroda przedział szyn głównych / przedział kablowy w szerokościach 200/400/600 mm
PE lub PEN	N+PEN			
Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.			Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw
XDSFP 283895	**XDSFN** 283894			
XDSFP 283895	**XDSFN** 283894		800	**XPFCB02** 284745
XDSFP 283895	**XDSFN** 283894		1000	**XPFCB04** 284119
			1200	**XPFCB06** 284746

Informacje o wytrzymałości zwarciowej dostępne są na stronie 520.

Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: przedłużenie płyty montażowej, przegrody dla przedziałów kablowych w polach odpływowych



VT01611

Do mocowania bloków zacisków w przedziale kablowym, służy także jako przegroda pomiędzy przedziałem kablowym i przedziałem szyn głównych, dla pól odpływowych w systemie na 5000 A (z dodatkowym przedziałem szyn głównych). Stosowanie tej przegrody jest konieczne.

Szerokość pola mm	Szerokość przedziału aparatowego mm	Szerokość przedziału kablowego mm	Pola z rozłącznikami bezpiecznikowymi SSL bez drzwi do przedziału aparatowego Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Pola z rozłącznikami bezpiecznikowymi SSL z drzwiami do przedziału aparatowego Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	
1000	600	385	**XPSBCB385** 158611	–	
1200	600	585	**XPSBCB585** 158613	–	
1000	600	320	–	**XPSBCB320** 158612	
1200	600	520	–	**XPSBCB520** 158614	

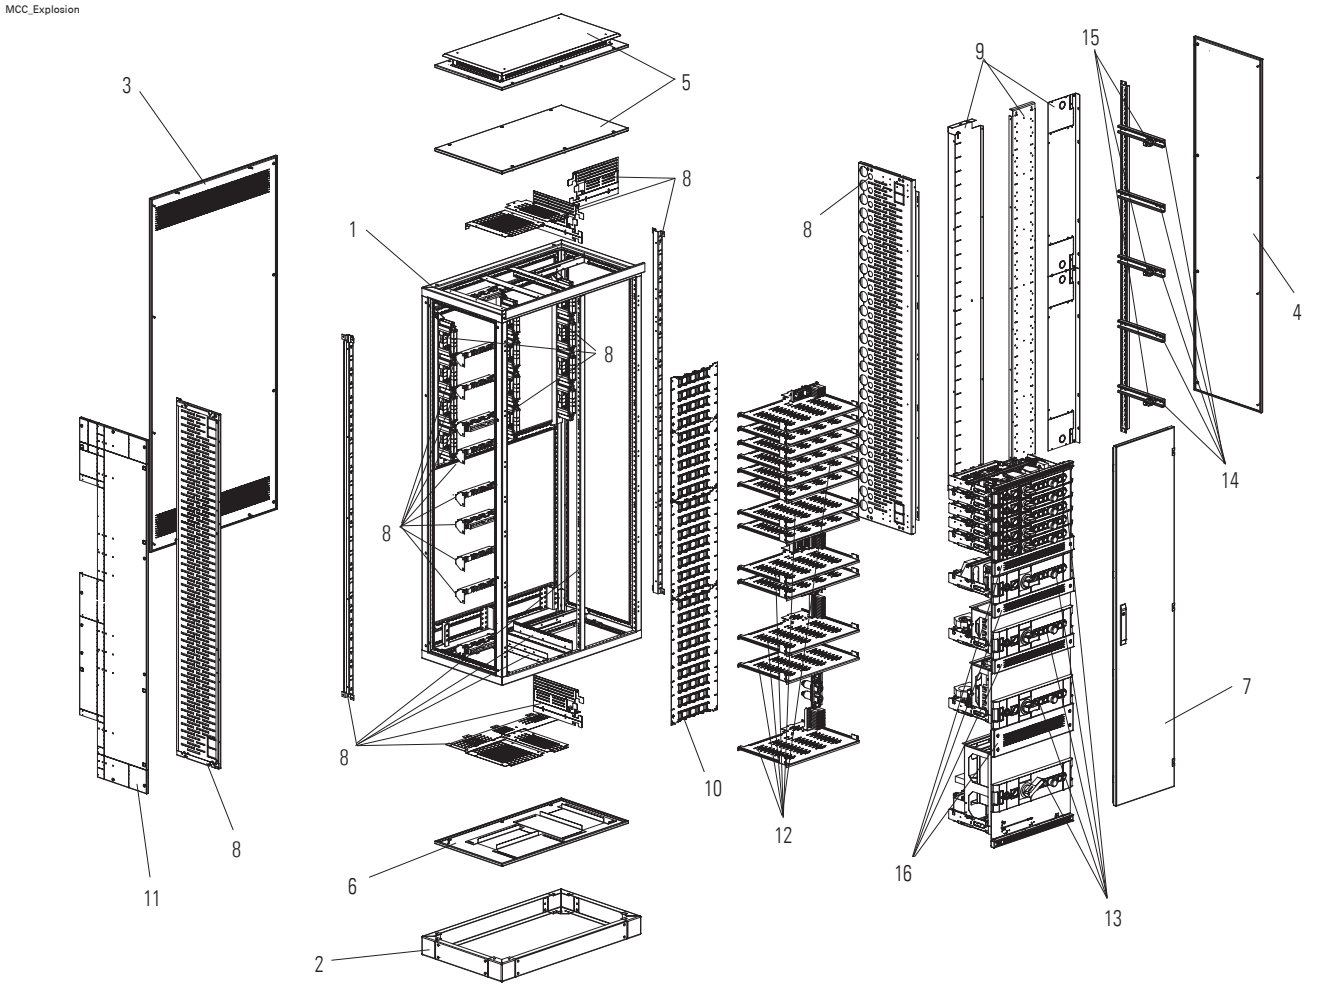
Powering Business Worldwide

XW – Pola odpływowe kasetowe
Rozdzielnice MCC w wersji wysuwnej

Pola odpływowe jako rozdzielnice MCC w wykonaniu wysuwnym 219
Konfiguracje kaset 225
Kasety DOL – rozruch bezpośredni 228
Kasety FR – układ nawrotny 244
Kasety SD – rozruch gwiazda-trójkąt 260
Kasety FE – odpływy liniowe 3-biegunowe 274
Kasety FE – odpływy liniowe 4-biegunowe 280
Kasety FC – odpływy liniowe ze stycznikiem do zdalnego sterowania, 3-biegunowe 284
Kasety FC – odpływy liniowe ze stycznikiem do zdalnego sterowania, 4-biegunowe 288
Pojedyncze elementy 292

Powering Business Worldwide

Pola odpływowe kasetowe XW
Rozdzielnice MCC w wykonaniu wysuwnym



1	Rama
2	Cokół
3	Ściana tylna
4	Ściana boczna
5	Pokrywa górna
6	Pokrywa dolna
7	Drzwi do przedziału kablowego
8	Zestaw montażowy MCC
9	Przegroda przedział szyn głównych / przedział kablowy
10	Żaluzje
11	Przegroda pole/pole
12	Płyta działowa
13	Kasety MCC
14	Wsporniki kablowe
15	Izolator N
16	Pokrywa czołowa

Cechy

- wysokość: 2000 mm
- głębokości pól: 600/800/1000 mm
- szerokości pól: 1000/1200 mm
- stopień ochrony IP31 lub IP55
- forma 4
- szyny rozdzielcze: I_n = 1000/2000 A
- prąd zwarciowy krótkotrwały: I_{cwmax} = 80 kA
- N i PE w przedziale kablowym
- maksymalna wysokość zabudowy kasetami: 1875 mm
- możliwość wymiany kaset przy zasilonej rozdzielnicy


Uwagi

Rama jest dostarczana z niebieską listwą wykończeniową. Drzwi zawierają zamek 3 mm (podwójna bródka klucza). Jeżeli stosowane są pokrywy dzielone, może być konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń ochronnych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. Akcesoria dodatkowe, takie jak flansze, dźwignie zamka z przyciskiem, uszy transportowe, zawiasy 180°, wsporniki montażowe, stabilizatory Durostone, zestawy łączeniowe, kieszenie na schematy oraz inne, są dostępne w rozdziale „Akcesoria ogólne" na stronie 425.

EATON
Powering Business Worldwide

Pola opływowe kasetowe – MCC w wersji wysuwnej


wa_vt03611


VT13310


VT10109


VT15909


VT10209


VT01611

Głębokość pola	Szerokość pola	Szerokość przedziału kablowego	Rama górna/dolna	Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [2]	Profile pionowe	Profile pionowe do ramy dodatkowej [2]	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3]	Zestaw montażowy dla MCC
mm	mm	mm	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
								OPCJA	
600	1000	400	**XSFB1006** 284241	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862	**XSAF200106** 289908	**XSMFDB0606-MC** 151211
	1200	600	**XSFB1206** 284243	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB12** 283863	**XSAF200106** 289908	**XSMFDB0606-MC** 151211
								OPCJA	
800	1000	400	**XSFB1008** 284242	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862	**XSAF200108** 289909	**XSMFDB0608-MC** 151212
	1200	600	**XSFB1208** 284244	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB12** 283863	**XSAF200108** 289909	**XSMFDB0608-MC** 151212
								OPCJA	
800+200	1000	400	**XSFB1008** 284242	**XSFB1002** 150468	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB10** 283862	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XSMFDB0608-MC** 151212
	1200	600	**XSFB1208** 284244	**XSFB1202** 150480	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB12** 283863	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XSMFDB0608-MC** 151212

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.
→ **Zestawy dla szyn rozdzielczych** są dostępne na stronie 295.

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.