Pole zasilające XP z wyłącznikiem powietrznym IZM X16, szyny montowane z tyłu



VT18310

Typy połączeń:
EVEN..... Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po tej samej stronie.
OPPO..... Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po przeciwnych stronach.

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.

Wyłącznik powietrzny	I_{cc} do (400 V AC) kA	I_e do A	Głębokość pola mm	Szerokość pola mm	Bieguny	Sposób montażu F = stacjonarny W = wysuwny	Wycięcie w osłonie	Typ połączenia	Blokada mechaniczna[1]	Wysunięcie od frontu mm
Wyłącznik powietrzny IZMX16										
IZM X16	42	1600	**600**	425	3	F	Środek	OPPO/EVEN	nie	0
				600	3+4	F	Środek	OPPO/EVEN	nie	0
				425	3	W	Środek	OPPO/EVEN	nie	0
				600	3+4	W	Środek	OPPO/EVEN	nie	0
			800	425	3	F	Środek	OPPO/EVEN	nie	0
				600	3+4	F	Środek	OPPO/EVEN	nie	0
				425	3	W	Środek	OPPO/EVEN	nie	0
				600	3+4	W	Środek	OPPO/EVEN	nie	0
			800+200	425	3	F	Środek	OPPO/EVEN	nie	0
				600	3+4	F	Środek	OPPO/EVEN	nie	0
				425	3	W	Środek	OPPO/EVEN	nie	0
				600	3+4	W	Środek	OPPO/EVEN	nie	0

Uwaga

[1] Ponieważ nie jest możliwe przedstawienie wszystkich opcji konfiguracyjnych dla wyłączników z serii IZM X16 z blokadami mechanicznymi, wskazanym jest dobranie odpowiedniego zestawu montażowego z listy na stronie 16.

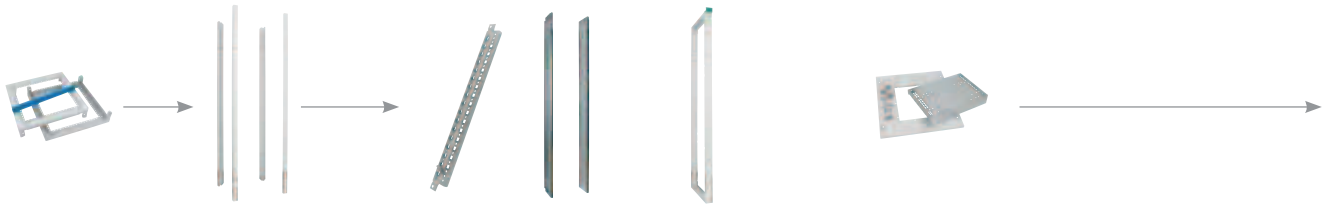

VT13310 VT10109 VT15909 VT00109 VT10209 VT21809

	Rama górna / dolna Nr art. na jedn.	Rama dodatkowa górna / dolna głębokość 200 mm [2] Nr art. na jedn.	Profile pionowe Nr art. na jedn.	Profile pionowe do ramy dodatkowej [2] Nr art. na jedn.	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów Nr art. na jedn.	Stelaż montażowy dla wyłączników Nr art. na jedn.	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3] Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla IZM Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla IZM z drzwami modułowymi Nr art. na jedn.
							OPCJA	Wybierz tylko jeden artykuł	
①	**XSFB0406** 284232	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX16/3__/04/06/F__/E+O** 132970	**XMIX16/3__/04/06/F__/E+O/D** 134441
②	**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX16/3+4/06/06/F__/E+O** 132971	**XMIX16/3+4/06/06/F__/E+O/D** 134442
③	**XSFB0406** 284232	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX16/3__/04/06/__W/E+O** 132972	**XMIX16/3__/04/06/__W/E+O/D** 134443
④	**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O** 132973	**XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O/D** 134444
							OPCJA	Wybierz tylko jeden artykuł	
⑤	**XSFB0408** 284233	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX16/3__/04/06/F__/E+O** 132970	**XMIX16/3__/04/06/F__/E+O/D** 134441
⑥	**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX16/3+4/06/06/F__/E+O** 132971	**XMIX16/3+4/06/06/F__/E+O/D** 134442
⑦	**XSFB0408** 284233	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX16/3__/04/06/__W/E+O** 132972	**XMIX16/3__/04/06/__W/E+O/D** 134443
⑧	**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O** 132973	**XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O/D** 134444
							OPCJA	Wybierz tylko jeden artykuł	
⑨	**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMIX16/3__/04/06/F__/E+O** 132970	**XMIX16/3__/04/06/F__/E+O/D** 134441
⑩	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMIX16/3+4/06/06/F__/E+O** 132971	**XMIX16/3+4/06/06/F__/E+O/D** 134442
⑪	**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMIX16/3__/04/06/__W/E+O** 132972	**XMIX16/3__/04/06/__W/E+O/D** 134443
⑫	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O** 132973	**XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O/D** 134444

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.


VT02507


VT30409


VT01809


VT01009


VT23609


VT01109

	Ramka dodatkowa do montażu osłony ochronnej IP55 Nr art. na jedn.	Osłona ochronna, niezbędna dla IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa czołowa pełna, bez wycięcia [4] Nr art. na jedn.	Przegroda dla EVEN przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy Nr art. na jedn.	Przegroda dodatkowa przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy [2] Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika Nr art. na jedn.
			OPCJA				
①	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926	**XMC0604** 102945	**XPIXBCB-E-04** 151676	**XPIXBCB-H-0402** 133087	–	**XPMMB0402** 135263
②	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946	**XPIXBCB-E-06** 151677	**XPIXBCB-H-0602** 133089	–	**XPMMB0602** 135264
③	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926	**XMC0604** 102945	**XPIXBCB-E-04** 151676	**XPIXBCB-H-0402** 133087	–	**XPMMB0402** 135263
④	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946	**XPIXBCB-E-06** 151677	**XPIXBCB-H-0602** 133089	–	**XPMMB0602** 135264
			OPCJA				
⑤	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926	**XMC0604** 102945	**XPIXBCB-E-04** 151676	**XPIXBCB-H-0404** 133088	–	**XPMMB0402** 135263
⑥	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946	**XPIXBCB-E-06** 151677	**XPIXBCB-H-0604** 133090	–	**XPMMB0602** 135264
⑦	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926	**XMC0604** 102945	**XPIXBCB-E-04** 151676	**XPIXBCB-H-0404** 133088	–	**XPMMB0402** 135263
⑧	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946	**XPIXBCB-E-06** 151677	**XPIXBCB-H-0604** 133090	–	**XPMMB0602** 135264
			OPCJA				
⑨	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926	**XMC0604** 102945	**XPIXBCB-E-04** 151676	**XPIXBCB-H-0404** 133088	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPMMB0402** 135263
⑩	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946	**XPIXBCB-E-06** 151677	**XPIXBCB-H-0604** 133090	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPMMB0602** 135264
⑪	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926	**XMC0604** 102945	**XPIXBCB-E-04** 151676	**XPIXBCB-H-0404** 133088	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPMMB0402** 135263
⑫	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946	**XPIXBCB-E-06** 151677	**XPIXBCB-H-0604** 133090	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPMMB0602** 135264

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.



VT21509 VT23509 VT01509 VT22409 VT09509 VT01909

	Przegroda przedział wyłącznika / podłączeniowy / szyn głównych Wersje wysuwane Nr art. na jedn.	Przegroda przedział wyłącznika / podłączeniowy / szyn głównych Wersje stacjonarne Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa) Nr art. na jedn.	Przegroda obrotowa przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa) Nr art. na jedn.	Osłona przedziału kablowego, przezroczysta Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 96/96, do IP55 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 144/144, do IP55 Nr art. na jedn.
			Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**		
①	–	**XPIXFBMCB0604** 151674	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327
②	–	**XPIXFBMCB0606** 151675	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328
③	**XPIXBMCB0604** 135261	–	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327
④	**XPIXBMCB0606** 135262	–	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328
			Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**		
⑤	–	**XPIXFBMCB0604** 151674	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327
⑥	–	**XPIXFBMCB0606** 151675	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328
⑦	**XPIXBMCB0604** 135261	–	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327
⑧	**XPIXBMCB0606** 135262	–	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328
			Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**		
⑨	–	**XPIXFBMCB0604** 151674	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327
⑩	–	**XPIXFBMCB0606** 151675	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328
⑪	**XPIXBMCB0604** 135261	–	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327
⑫	**XPIXBMCB0606** 135262	–	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328

Uwaga

1) Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
2) Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
3) Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.
4) Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.



VT09709 VT09609 VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT12909

	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pod flansze, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna dzielona, do IP31 [1] Nr art. na jedn.	Pokrywa górna ochronna, do IP31 Nr art. na jedn.	Klapa wydmuchowa Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**				
①	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	**XSPTA0406** 107257
②	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XSPTA0606** 107280
③	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	**XSPTA0406** 107257
④	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XSPTA0606** 107280
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**				
⑤	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTA0408** 107258
⑥	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTA0608** 107281
⑦	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTA0408** 107258
⑧	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTA0608** 107281
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**				
⑨	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTA0408** 107258
⑩	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTA0608** 107281
⑪	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTA0408** 107258
⑫	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTA0608** 107281

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.



VT23309



VT08106

		Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200 mm, IP55 [2]	Cokół wysokość 100 mm	Cokół wysokość 200 mm	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm
		Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
			Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	–		**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
②	–		**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
③	–		**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
④	–		**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
			Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑤	–		**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑥	–		**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑦	–		**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑧	–		**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
			Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑨	**XSPTC0402** 150483		**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑩	**XSPTC0602** 150484		**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑪	**XSPTC0402** 150483		**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑫	**XSPTC0602** 150484		**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.

Uwagi

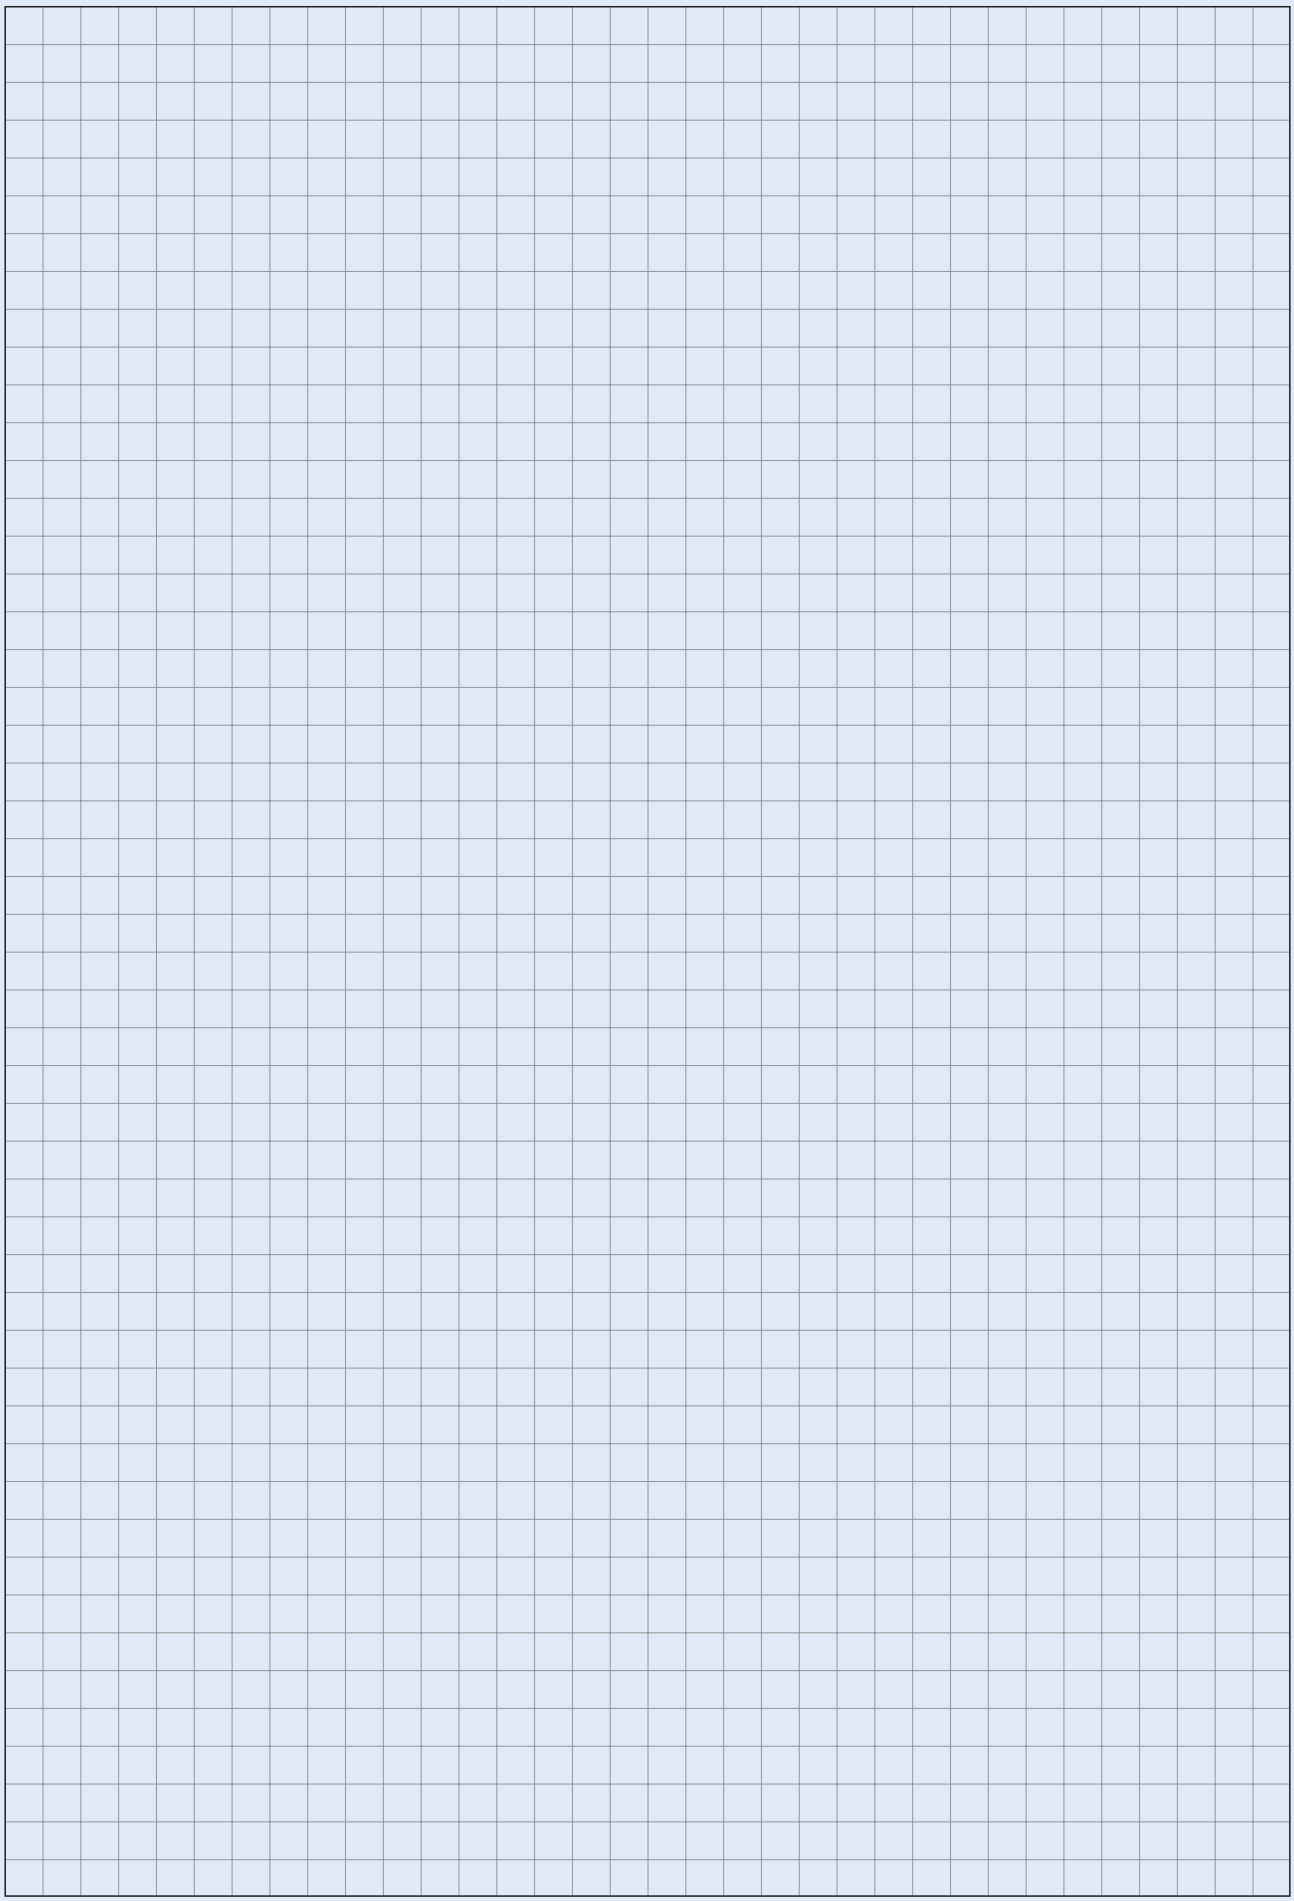

Elementy dla IZMX16

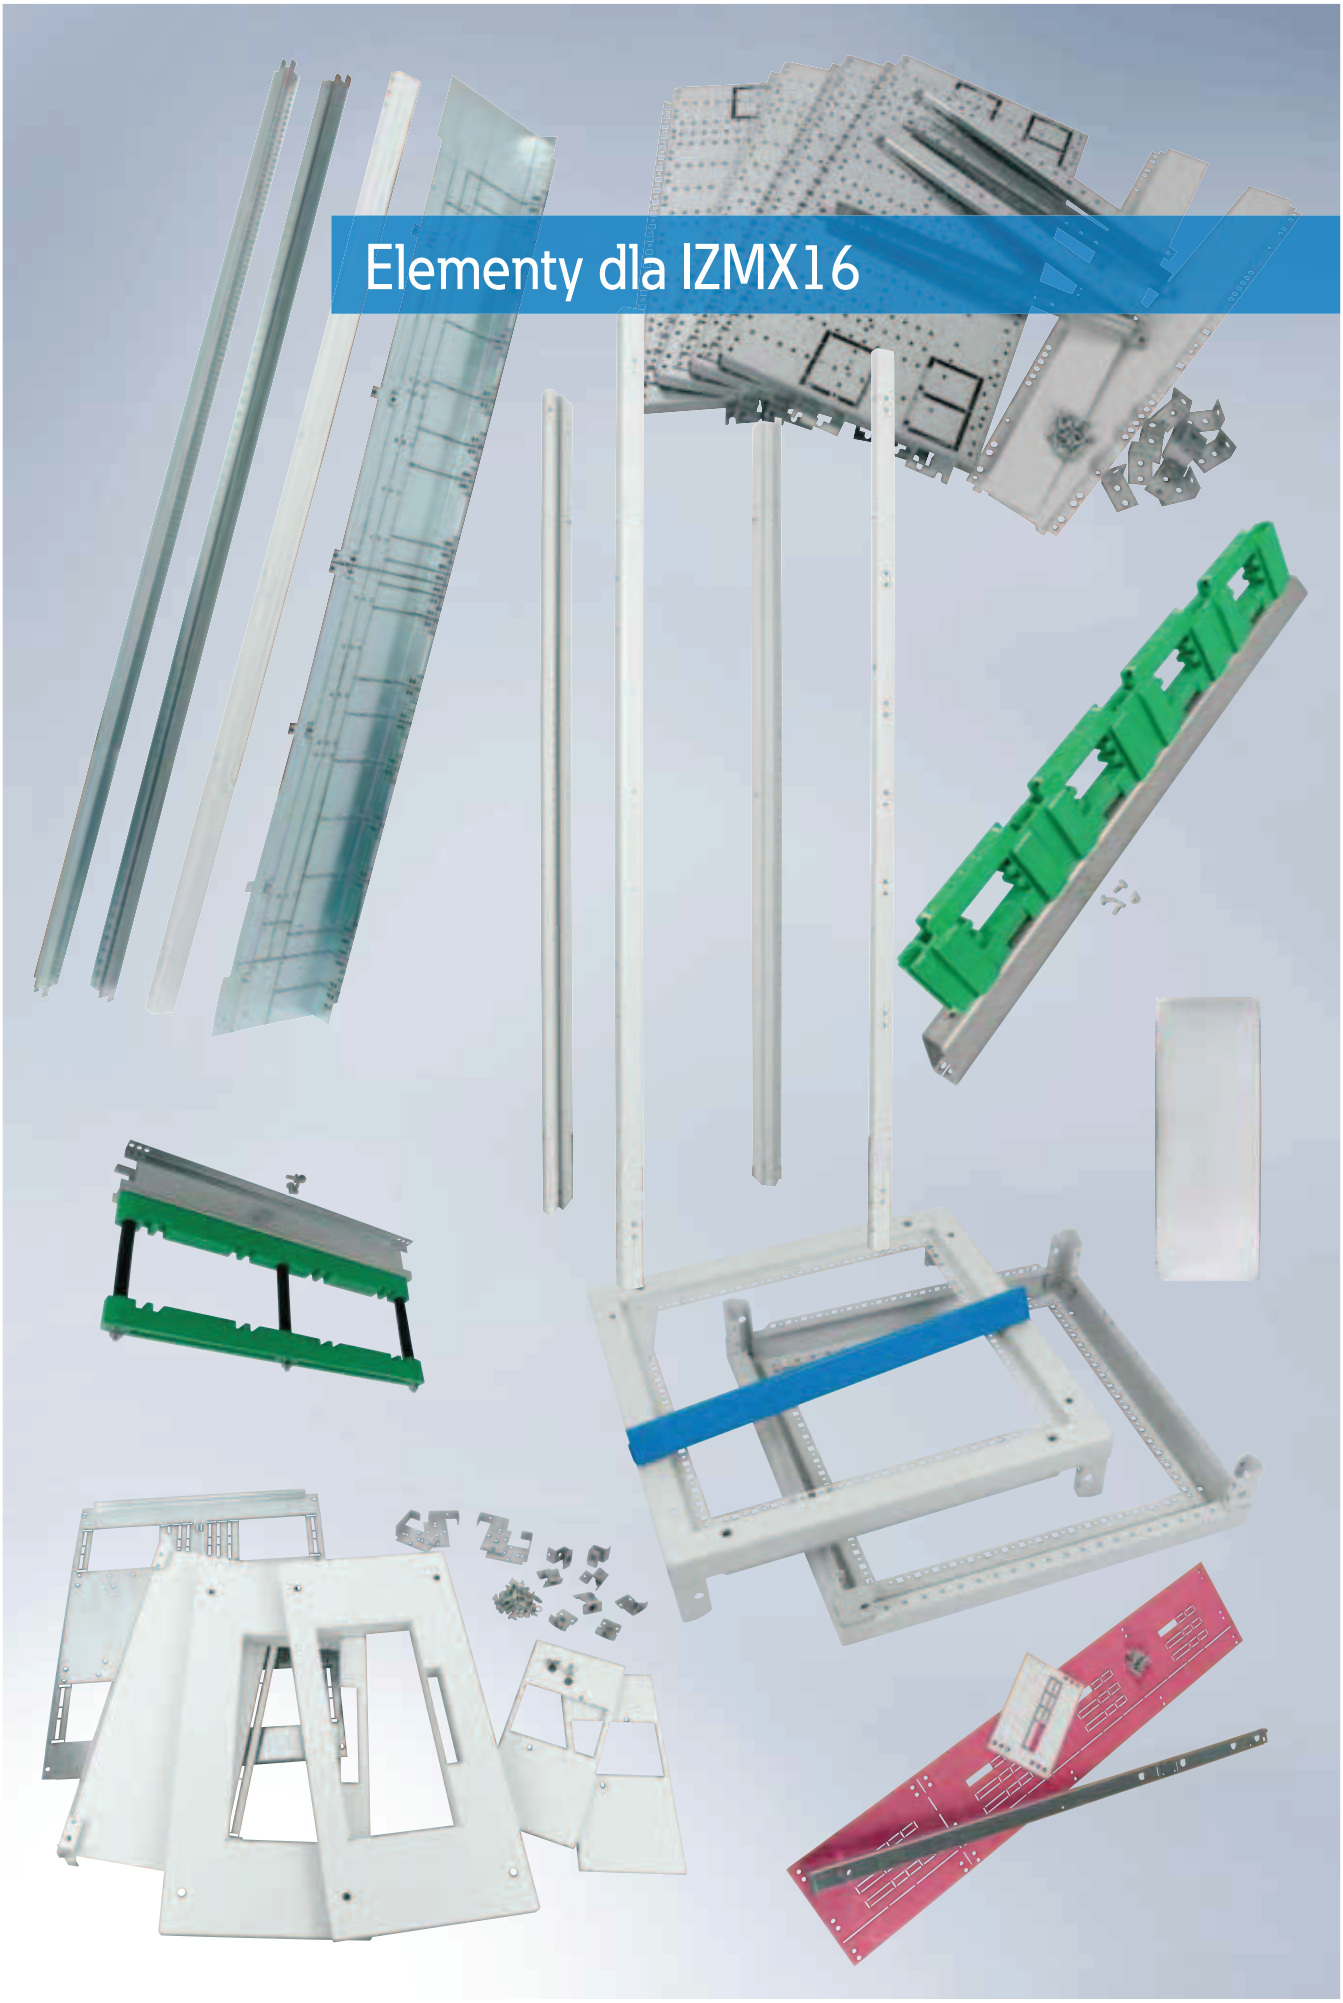

Przegląd zestawów montażowych dla IZM X16

Zestaw zawiera podstawę, płytę czołową, wspornik i element mocujący.



VT21809

Wersja 1: Wykonanie stacjonarne
Wersja 2: Wykonanie wysuwne
Wersja 3: Wykonanie stacjonarne, z blokadą mechaniczną
Wersja 4: Wykonanie wysuwne, z blokadą mechaniczną
Wersja 5: Wykonanie wysuwne, ze wskaźnikiem położenia w kasecie
O = OPPO… Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po przeciwnych stronach
E = EVEN… Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po tej samej stronie

Klucz: **XMI16/3+4/06/08/F+W/E+O**

- Typ
- Rozmiar wyłącznika
- Liczba biegunów
- Szerokość pola
- Głębokość pola
- Sposób montażu
- Typ połączenia

Zestaw montażowy Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy z drzwiami modułowymi Nr art. na jedn.	Bieguny OPPO/EVEN Wersja	3 0 1	3 0 2	3 0 3	3 0 4	3 0 5	3 E 1	3 E 2	3 E 3	3 E 4	3 E 5	4 0 1	4 0 2	4 0 3	4 0 4	4 0 5	4 E 1	4 E 2	4 E 3	4 E 4	4 E 5
Wyłącznik powietrzny IZMX 16																						
XMIX16/3__/04/06/F__/E+O 132970	**XMI16/3__/04/06/F__/E+O/D** 134441		X					X														
XMIX16/3+4/06/06/F__/E+O 132971	**XMIX16/3+4/06/06/F__/E+O/D** 134442		X					X					X					X				
XMIX16/3__/04/06/__W/E+O 132972	**XMIX16/3__/04/06/__W/E+O/D** 134443			X					X													
XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O 132973	**XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O/D** 134444			X					X					X					X			

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól zasilających XP (IZMX16), przegrody wewnętrzne

Przegrody / płyty montażowe





VT01509

VT23509

Szerokość pola mm	Przegroda obrotowa przedział aparatowy / przedział szyn głównych Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych Nr art. na jedn.	
425	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPBMB0604** 284107	
600	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPBMB0606** 284108	

Przegrody dla podłączenia typu EVEN (po tej samej stronie)



VT01009

Szerokość pola mm	Przegroda dla EVEN przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy Nr art. na jedn.	
425	**XPIXBCB-E-04** 151676	
600	**XPIXBCB-E-06** 151677	

Przegrody









VT23609

VT21509

VT22409

VT01109

Szerokość pola mm	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy, głębokość pola 600 mm forma 2/4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy, głębokość pola 800 mm forma 2/4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział wyłącznika / szyn głównych forma 2/4 wersja wysuwna Nr art. na jedn.	Przegroda przedział wyłącznika / szyn głównych forma 2/4 wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	Osłona przedziału kablowego, przezroczysta forma 4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika, forma 4 Nr art. na jedn.
425	**XPIXBCB-H-0402** 133087	**XPIXBCB-H-0404** 133088	**XPIXBMCB0604** 135261	**XPIXFBMCB0604** 151674	**XPC0604** 284115	**XPMMB0402** 135263
600	**XPIXBCB-H-0602** 133089	**XPIXBCB-H-0604** 133090	**XPIXBMCB0606** 135262	**XPIXFBMCB0606** 151675	**XPC0606** 284116	**XPMMB0602** 135264

Powering Business Worldwide

Akcesoria

Akcesoria



VT24209



VT02507



VT30409

	Ramka uszczelniająca na drzwi wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	Ramka uszczelniająca na drzwi wersja wysuwna Nr art. na jedn.	Ramka dodatkowa do montażu osłony ochronnej IP55 Nr art. na jedn.	Osłona ochronna dla IP55 Nr art. na jedn.
	IZMX-DEG16-F 124335	**IZMX-DEG16-W** 124390	**XMIX16-XDT** 168119	**IZM-DC** 122926

Pokrywy zaślepiające



102946

Szerokość pola mm	Zdejmowana pokrywa zaślepiająca, bez wycięcia Nr art. na jedn.
425	**XMC0604** 102945
600	**XMC0606** 102946

Przedłużenie przegrody (dla 5000 A)



VT23609

Szerokość pola mm	Przedłużenie przegrody dla aplikacji na 5000 A, przedział podłączeniowy / szyn głównych Nr art. na jedn.
425	**XPIBCB-H-04019** 150514
600	**XPIBCB-H-06019** 150515

Powering Business Worldwide

Uwagi

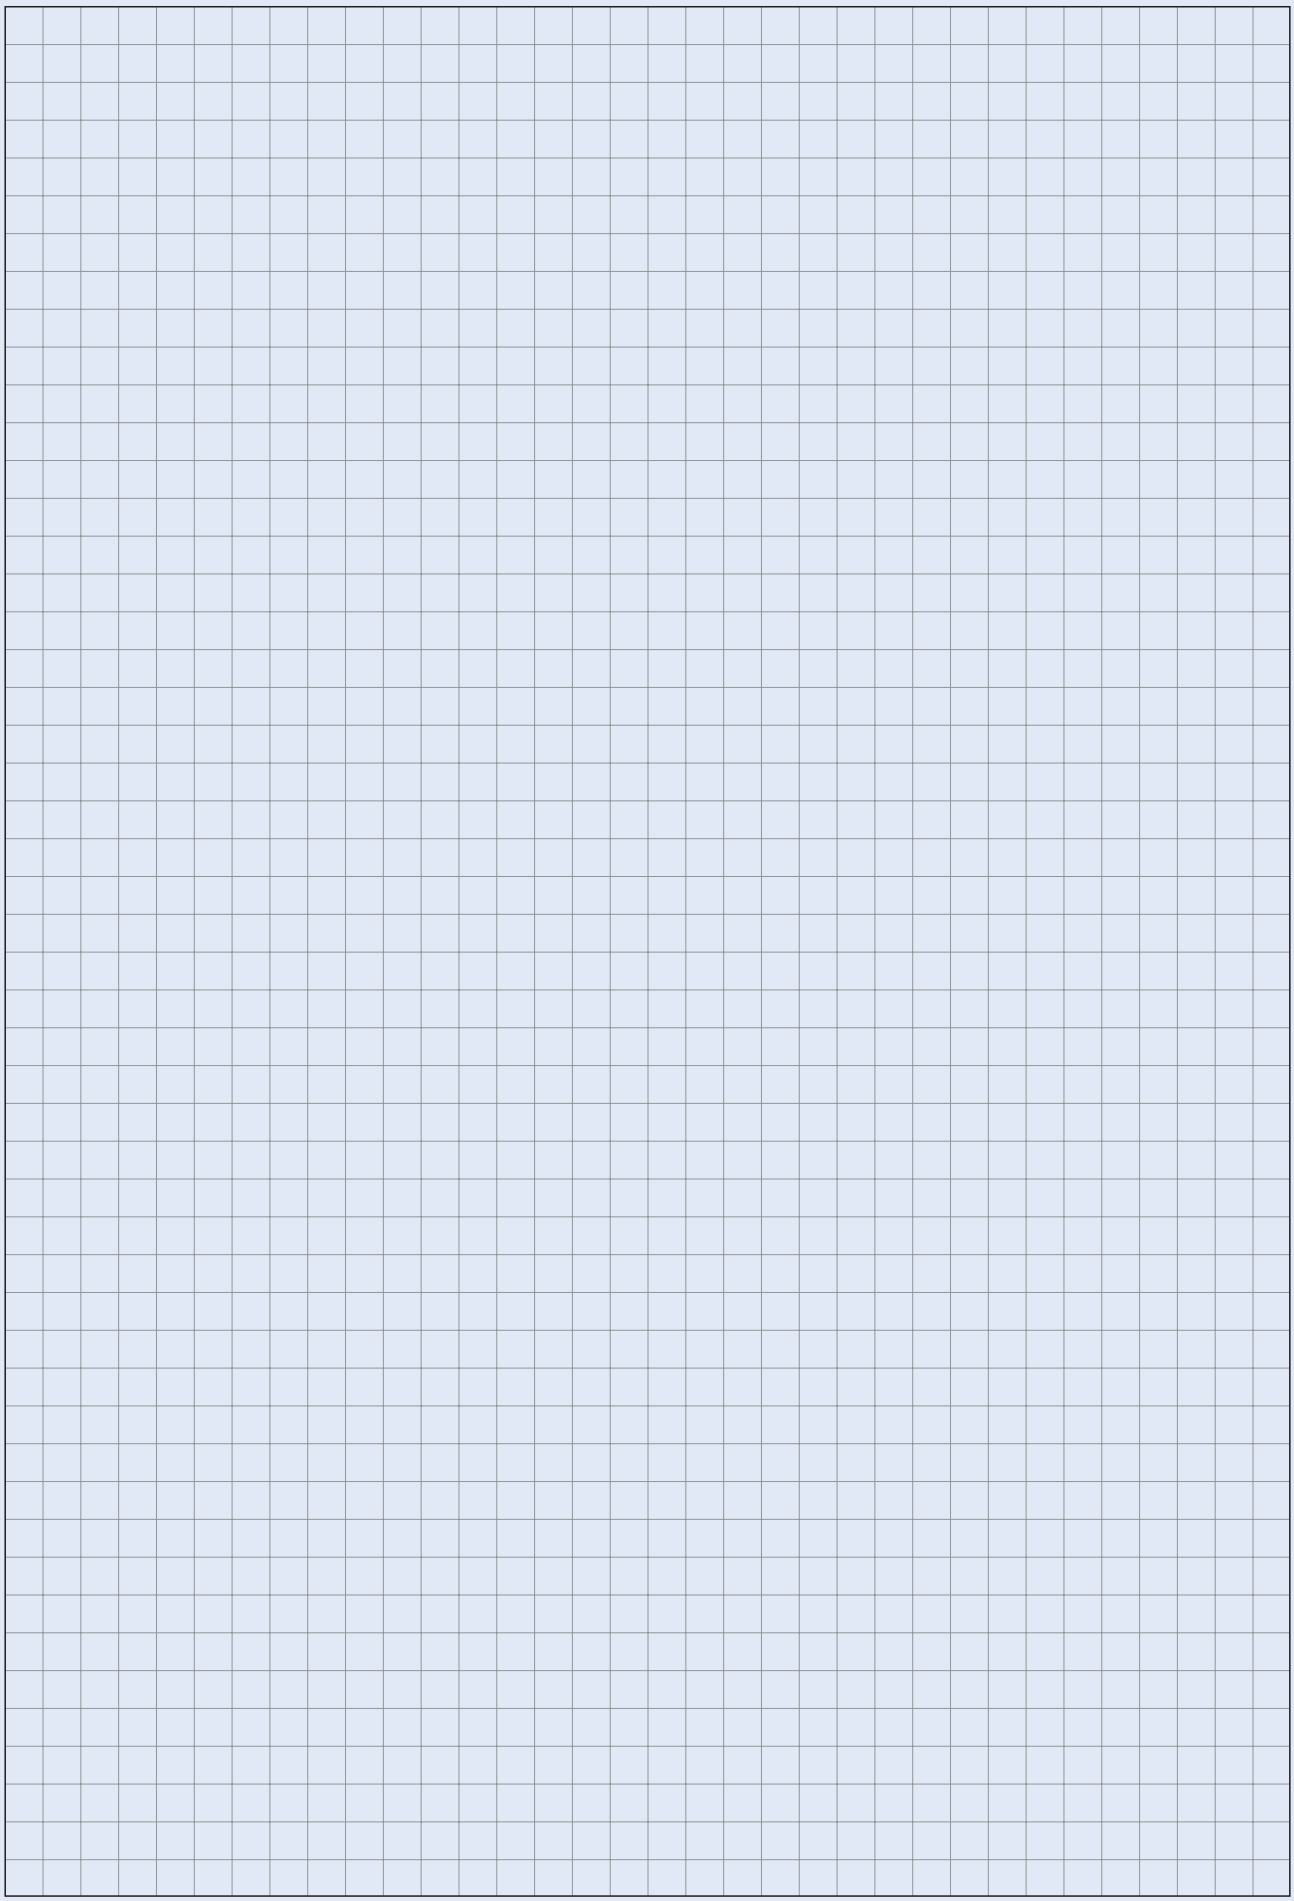

Pole zasilające XP z wyłącznikiem powietrznym IZM X40, szyny montowane z tyłu



VT18310

Typy połączeń:
EVEN..... Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po tej samej stronie.
OPPO..... Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po przeciwnych stronach.

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.

Wyłącznik powietrzny	I_{cc} do (400 V AC) kA	I_e do A	Głębokość pola mm	Szerokość pola mm	Bieguny	Sposób montażu F = stacjonarny W = wysuwny	Typ połączenia	Blokada mechaniczna	Wysunięcie od frontu mm
Wyłącznik powietrzny IZMX40									
IZM X40	85	1600–3200	**600**	600	3	F	OPPO	nie	0
				800	3+4	F	OPPO	tak	0
				600	3	F	EVEN	nie	0
				800	3+4	F	EVEN	tak	0
				600	3	W	OPPO	nie	0
				800	3+4	W	OPPO	tak	0
		630–1600	600	600	3	W	EVEN	nie	0
				800	3+4	W	EVEN	tak	0
		1600–3200	600	600	3	W	EVEN	nie	50
				800	3+4	W	EVEN	tak	50
		1600–3200	**800**	600	3	F	OPPO	nie	0
				800	3+4	F	OPPO	tak	0
		1600–4000	800	1000	3+4	F	OPPO	tak	0
		1600–3200	800	600	3	F	EVEN	nie	0
				800	3+4	F	EVEN	tak	0
		1600–4000	800	1000	3+4	F	EVEN	tak	0
		1600–3200	800	600	3	W	OPPO	nie	0
				800	3+4	W	OPPO	tak	0
		1600–4000	800	1000	3+4	W	OPPO	tak	0
		1600–3200	800	600	3	W	EVEN	nie	0
				800	3+4	W	EVEN	tak	0
		1600–4000	800	1000	3+4	W	EVEN	tak	0


VT13310


VT10109


VT15909


VT00109


VT10209


VT21809


VT02507


VT30409


VT02607

	Rama górna/dolna Nr art. na jedn.	Profile pionowe Nr art. na jedn.	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów Nr art. na jedn.	Stelaż montażowy dla wyłączników Nr art. na jedn.	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3] Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla IZM Nr art. na jedn.	Ramka dodatkowa do montażu osłony ochronnej IP55 Nr art. na jedn.	Osłona ochronna, niezbędna dla IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa czołowa pełna, bez wycięcia [4] Nr art. na jedn.
					OPCJA				OPCJA
①	**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX40F06** 166751	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946
②	**XSFB0806** 284238	**XSFH20** 284245	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX40F08** 166752	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0608** 102947
③	**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX40F06** 166751	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946
④	**XSFB0806** 284238	**XSFH20** 284245	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX40F08** 166752	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0608** 102947
⑤	**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX40W06** 166754	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946
⑥	**XSFB0806** 284238	**XSFH20** 284245	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX40W08** 166755	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0608** 102947
⑦	**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX40W06** 166754	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946
⑧	**XSFB0806** 284238	**XSFH20** 284245	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX40W08** 166755	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0608** 102947
⑨	**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX40W06-50** 166757	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946
⑩	**XSFB0806** 284238	**XSFH20** 284245	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMIX40W08-50** 166758	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0608** 102947
					OPCJA				OPCJA
⑪	**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX40F06** 166751	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946
⑫	**XSFB0808** 284239	**XSFH20** 284245	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX40F08** 166752	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0608** 102947
⑬	**XSFB1008** 284242	**XSFH20** 284245	**XBBB10** 283862	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX40F10** 166753	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0610** 102948
⑭	**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX40F06** 166751	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946
⑮	**XSFB0808** 284239	**XSFH20** 284245	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX40F08** 166752	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0608** 102947
⑯	**XSFB1008** 284242	**XSFH20** 284245	**XBBB10** 283862	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX40F10** 166753	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0610** 102948
⑰	**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX40W06** 166754	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946
⑱	**XSFB0808** 284239	**XSFH20** 284245	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX40W08** 166755	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0608** 102947
⑲	**XSFB1008** 284242	**XSFH20** 284245	**XBBB10** 283862	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX40W10** 166756	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0610** 102948
⑳	**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX40W06** 166754	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0606** 102946
㉑	**XSFB0808** 284239	**XSFH20** 284245	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX40W08** 166755	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0608** 102947
㉒	**XSFB1008** 284242	**XSFH20** 284245	**XBBB10** 283862	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMIX40W10** 166756	**XMIX40-XDT** 166750	**IZM-DC** 122926	**XMC0610** 102948

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.


VT01009


VT23609


VT01109


VT21509


VT23509


VT01509


VT22409

	Przegroda dla EVEN przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika Nr art. na jedn.	Dodatkowa przegroda dla 4000 A w celu osiągnięcia efektu kominowego Nr art. na jedn.	Przegroda przedział wyłącznika / podłączeniowy / szyn głównych Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa) Nr art. na jedn.	Przegroda obrotowa przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa) Nr art. na jedn.	Osłona przedziału kablowego, przezroczysta Nr art. na jedn.
						Wybierz tylko jeden artykuł		
①	–	**XPIX40BCB-H-0602** 166226	**XPMMB0603** 166239	–	**XPIX40FBMCB0606** 164349	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116
②	–	**XPIX40BCB-H-0802** 166227	**XPMMB0803** 166240	–	**XPIX40FBMCB0608** 166221	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117
③	**XPIX40BCB-E-06** 166742	**XPIX40BCB-H-0602** 166226	**XPMMB0603** 166239	–	**XPIX40FBMCB0606** 164349	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116
④	**XPIX40BCB-E-08** 166743	**XPIX40BCB-H-0802** 166227	**XPMMB0803** 166240	–	**XPIX40FBMCB0608** 166221	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117
⑤	-	**XPIX40BCB-H-0602** 166226	**XPMMB0603** 166239	–	**XPIX40WBMCB0606** 166220	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116
⑥	–	**XPIX40BCB-H-0802** 166227	**XPMMB0803** 166240	–	**XPIX40WBMCB0608** 166222	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117
⑦	**XPIX40BCB-E-06** 166742	**XPIX40BCB-H-0602** 166226	**XPMMB0603** 166239	–	**XPIX40WBMCB0606** 166220	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116
⑧	**XPIX40BCB-E-08** 166743	**XPIX40BCB-H-0802** 166227	**XPMMB0803** 166240	–	**XPIX40WBMCB0608** 166222	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117
⑨	**XPIX40BCB-E-06** 166742	**XPIX40BCB-H-0602** 166226	**XPMMB0602** 135264	–	**XPIX40WBMCB0606** 166220	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116
⑩	**XPIX40BCB-E-08** 166743	**XPIX40BCB-H-0802** 166227	**XPMMB0802** 167314	–	**XPIX40WBMCB0608** 166222	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117
						Wybierz tylko jeden artykuł		
⑪	–	**XPIX40BCB-H-0604** 166223	**XPMMB0603** 166239	–	**XPIX40FBMCB0606** 164349	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116
⑫	–	**XPIX40BCB-H-0804** 166224	**XPMMB0803** 166240	–	**XPIX40FBMCB0608** 166221	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117
⑬	–	**XPIX40BCB-H-1004** 166225	**XPMMBA10** 166698	**XPPBMV10** 166741	**XPIX40FBMCB0610** 164347	**XPBMB0510** 133068	**XPBMB0510-ROT** 149191	**XPC0610** 133078
⑭	**XPIX40BCB-E-06** 166742	**XPIX40BCB-H-0604** 166223	**XPMMB0603** 166239	–	**XPIX40FBMCB0606** 164349	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116
⑮	**XPIX40BCB-E-08** 166743	**XPIX40BCB-H-0804** 166224	**XPMMB0803** 166240	–	**XPIX40FBMCB0608** 166221	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117
⑯	**XPIX40BCB-E-10** 166744	**XPIX40BCB-H-1004** 166225	**XPMMBA10** 166698	**XPPBMV10** 166741	**XPIX40FBMCB0610** 164347	**XPBMB0510** 133068	**XPBMB0510-ROT** 149191	**XPC0610** 133078
⑰	–	**XPIX40BCB-H-0604** 166223	**XPMMB0603** 166239	–	**XPIX40WBMCB0606** 166220	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116
⑱	–	**XPIX40BCB-H-0804** 166224	**XPMMB0803** 166240	–	**XPIX40WBMCB0608** 166222	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117
⑲	–	**XPIX40BCB-H-1004** 166225	**XPMMBA10** 166698	**XPPBMV10** 166741	**XPIX40WBMCB0610** 164348	**XPBMB0510** 133068	**XPBMB0510-ROT** 149191	**XPC0610** 133078
⑳	**XPIX40BCB-E-06** 166742	**XPIX40BCB-H-0604** 166223	**XPMMB0603** 166239	–	**XPIX40WBMCB0606** 166220	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116
㉑	**XPIX40BCB-E-08** 166743	**XPIX40BCB-H-0804** 166224	**XPMMB0803** 166240	–	**XPIX40WBMCB0608** 166222	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPC0608** 284117
㉒	**XPIX40BCB-E-10** 166744	**XPIX40BCB-H-1004** 166225	**XPMMBA10** 166698	**XPPBMV10** 166741	**XPIX40WBMCB0610** 164348	**XPBMB0510** 133068	**XPBMB0510-ROT** 149191	**XPC0610** 133078

Uwaga

1) Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
2) Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
3) Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.
4) Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.



VT09509



VT01909



VT09709



VT09609



VT09909



VT09809

	Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 96/96, do IP55 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 144/144, do IP55 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31 Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden art.**	
①	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361
②	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362
③	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361
④	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362
⑤	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361
⑥	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362
⑦	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361
⑧	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362
⑨	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361
⑩	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden art.**	
⑪	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361
⑫	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362
⑬	**XSDMC0610** 285506	**XSDMC0610-1-96** 112320	**XSDMC0610-1-144** 112330	**XSDMRV0610** 285508	**XSDMLV0610** 285507	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363
⑭	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361
⑮	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362
⑯	**XSDMC0610** 285506	**XSDMC0610-1-96** 112320	**XSDMC0610-1-144** 112330	**XSDMRV0610** 285508	**XSDMLV0610** 285507	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363
⑰	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361
⑱	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362
⑲	**XSDMC0610** 285506	**XSDMC0610-1-96** 112320	**XSDMC0610-1-144** 112330	**XSDMRV0610** 285508	**XSDMLV0610** 285507	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363
⑳	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361
㉑	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362
㉒	**XSDMC0610** 285506	**XSDMC0610-1-96** 112320	**XSDMC0610-1-144** 112330	**XSDMRV0610** 285508	**XSDMLV0610** 285507	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363

Uwaga

1) Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
2) Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
3) Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.
4) Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.



VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT12909 VT08106

	Pokrywa górna pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pod flansze, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna dzielona, do IP31 [1] Nr art. na jedn.	Pokrywa górna ochronna, do IP31 Nr art. na jedn.	Klapa wydmuchowa Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł					**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XSPTA0606** 107280	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
②	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	**XSPTA0806** 107283	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
③	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XSPTA0606** 107280	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
④	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	**XSPTA0806** 107283	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑤	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XSPTA0606** 107280	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑥	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	**XSPTA0806** 107283	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑦	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XSPTA0606** 107280	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑧	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	**XSPTA0806** 107283	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑨	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XSPTA0606** 107280	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑩	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	**XSPTA0806** 107283	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł					**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑪	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTA0608** 107281	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑫	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTA0808** 107284	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑬	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008** 284327	**XSPBM1008** 104530	**XAD1008** 283815	**XSPTA1008** 107287	**XAP011008** 283833	**XAP021008** 283847	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑭	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTA0608** 107281	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑮	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTA0808** 107284	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑯	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008** 284327	**XSPBM1008** 104530	**XAD1008** 283815	**XSPTA1008** 107287	**XAP011008** 283833	**XAP021008** 283847	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑰	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTA0608** 107281	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑱	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTA0808** 107284	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑲	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008** 284327	**XSPBM1008** 104530	**XAD1008** 283815	**XSPTA1008** 107287	**XAP011008** 283833	**XAP021008** 283847	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑳	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTA0608** 107281	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
㉑	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTA0808** 107284	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
㉒	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008** 284327	**XSPBM1008** 104530	**XAD1008** 283815	**XSPTA1008** 107287	**XAP011008** 283833	**XAP021008** 283847	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.

Uwagi

Powering Business Worldwide