
# Pola odpływowe XF
# dla rozłączników bezpiecznikowych SL



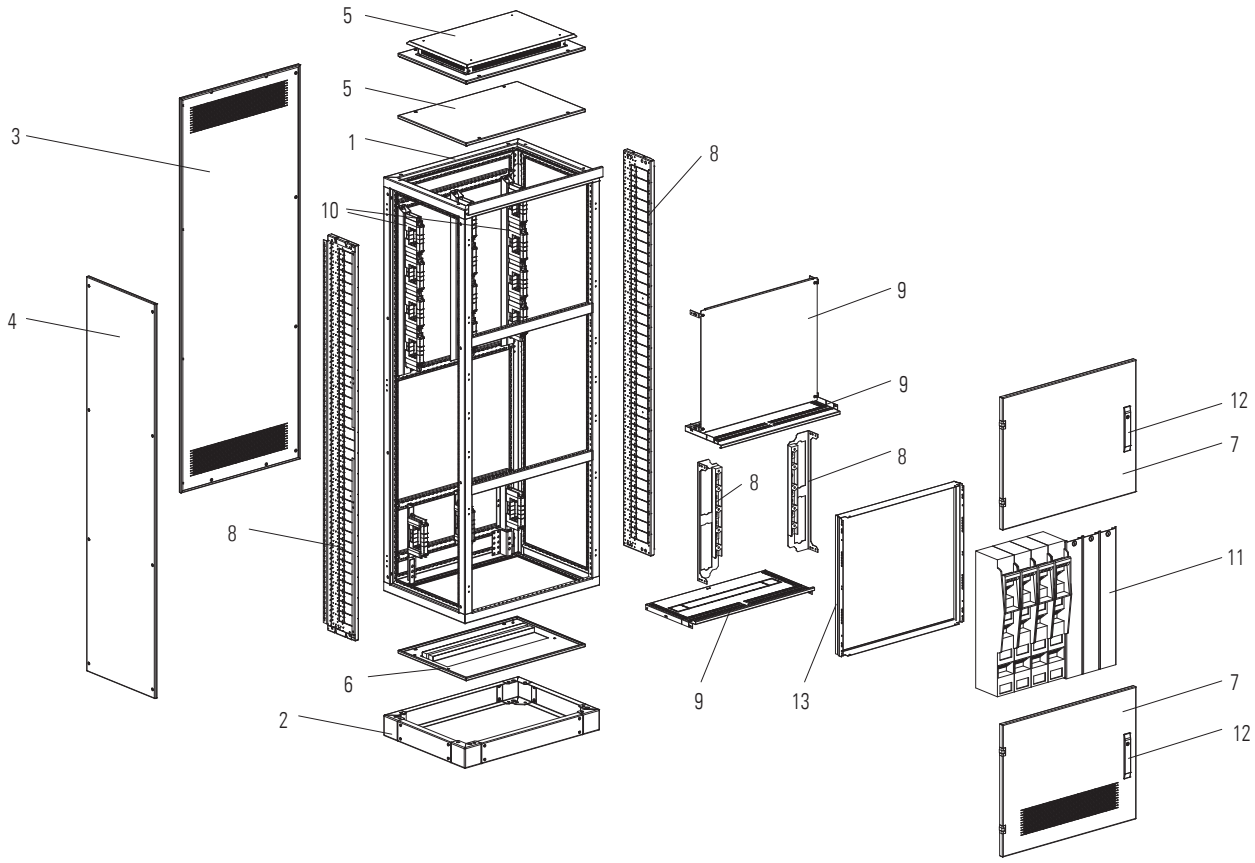


1 Rama
2 Cokół
3 Ściana tylna
4 Ściana boczna
5 Pokrywa górna
6 Pokrywa dolna
7 Drzwi
8 Uniwersalny zestaw montażowy dla rozłączników listwowych SL
9 Przegrody podziału wewnętrznego
10 Izolatory szyn głównych
11 Zaślepka pustego miejsca
12 Mechanizm zamka
13 Listwa maskująca

**Cechy**
- szerokości: 600 / 800 / 1000 mm
- montaż pionowy rozłączników listwowych
- forma 3
- stopień ochrony IP31, IP55
- dostęp z zewnątrz lub po otwarciu drzwi
- połączenie przewodów z góry lub z dołu


**Uwagi**
Rama jest dostarczana z niebieską listwą wykończeniową. Drzwi zawierają zamek 3 mm (podwójna bródka klucza). Jeżeli stosowane są pokrywy dzielone, może być konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń ochronnych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. Możliwość stosowania rozłączników listwowych od: Eaton, Jean Müller,M.Schneider, Wöhner, Pronutc. Akcesoria dodatkowe, takie jak flansze, dźwignie zamka zprzyciskiem, uszy transportowe, zawiasy 180°, wsporniki montażowe, stabilizatory Durostone, zestawy łączeniowe, kieszenie na schematy oraz inne, są dostępne w rozdziale „Akcesoria ogólne" na stronie 425.




EATON
Powering Business Worldwide

## Pola odpływowe dla pionowych rozłączników listwowych SL w formie 3, szyny montowane z tyłu

Forma 3


VT18510, VT17210


VT13310


VT10109


VT15909


VT20209


VT04610


VT10209

| Głębokość pola | Szerokość pola | Szerokość przedziału aparatowego | Rama górna/dolna | Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [3] | Profile pionowe | Profile pionowe do ramy dodatkowej [3] | Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów | Uniwersalny zestaw montażowy dla rozłączników listwowych SL | Listwa maskująca | Rama dodatkowego przedziału transportowego [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. |
| | | | | | | | | | | **OPCJA** |
| **600** | 600 | 500 | **XSFB0606**<br>284235 | – | **XSFH20**<br>284245 | – | **XBBB06**<br>283860 | **XSMLV**<br>144583 | **XSMLV-I-CH06**<br>143419 | **XSAF200106**<br>289908 |
| | 800 | 700 | **XSFB0806**<br>284238 | – | **XSFH20**<br>284245 | – | **XBBB08**<br>283861 | **XSMLV**<br>144583 | **XSMLV-I-CH08**<br>143420 | **XSAF200106**<br>289908 |
| | 1000 | 900 | **XSFB1006**<br>284241 | – | **XSFH20**<br>284245 | – | **XBBB10**<br>283862 | **XSMLV**<br>144583 | **XSMLV-I-CH10**<br>143421 | **XSAF200106**<br>289908 |
| | | | | | | | | | | **OPCJA** |
| **800** | 600 | 500 | **XSFB0608**<br>284236 | – | **XSFH20**<br>284245 | – | **XBBB06**<br>283860 | **XSMLV**<br>144583 | **XSMLV-I-CH06**<br>143419 | **XSAF200108**<br>289909 |
| | 800 | 700 | **XSFB0808**<br>284239 | – | **XSFH20**<br>284245 | – | **XBBB08**<br>283861 | **XSMLV**<br>144583 | **XSMLV-I-CH08**<br>143420 | **XSAF200108**<br>289909 |
| | 1000 | 900 | **XSFB1008**<br>284242 | – | **XSFH20**<br>284245 | – | **XBBB10**<br>283862 | **XSMLV**<br>144583 | **XSMLV-I-CH10**<br>143421 | **XSAF200108**<br>289909 |
| | | | | | | | | | | **OPCJA** |
| **800+200** | 600 | 500 | **XSFB0608**<br>284236 | **XSFB0602**<br>150465 | **XSFH20**<br>284245 | **XSFH20-I-D**<br>150482 | **XBBB06**<br>283860 | **XSMLV**<br>144583 | **XSMLV-I-CH06**<br>143419 | **XSAF2000-150-1000**<br>150493 |
| | 800 | 700 | **XSFB0808**<br>284239 | **XSFB0802**<br>150466 | **XSFH20**<br>284245 | **XSFH20-I-D**<br>150482 | **XBBB08**<br>283861 | **XSMLV**<br>144583 | **XSMLV-I-CH08**<br>143420 | **XSAF2000-150-1000**<br>150493 |
| | 1000 | 900 | **XSFB1008**<br>284242 | **XSFB1002**<br>150468 | **XSFH20**<br>284245 | **XSFH20-I-D**<br>150482 | **XBBB10**<br>283862 | **XSMLV**<br>144583 | **XSMLV-I-CH10**<br>143421 | **XSAF2000-150-1000**<br>150493 |

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.

**Uwaga**

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.
[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[3] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[4] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT21209 VT02209 VT09509 VT09709 VT09609 VT23109 VT09209 VT09109 VT09309 VT01709

| | | | Dostęp do rozłączników SL z zewnątrz | | | Dostęp do rozłączników SL po otwarciu drzwi na wysokość pola | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przegrody, płyty separujące [1] | Przegrody, płyty separujące dla EVEN [1] | Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55 | Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31 | Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31 | Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, pełne, do IP55 | Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, wentylowane, prawe, do IP31 | Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, wentylowane, lewe do IP31 | Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, przezroczyste, do IP55 | Belka poprzeczna (wymagana jedynie do drzwi na całą wysokość pola) |
| | Nr art. na jedn. | Nr art. na jedn. | Nr art. na jedn. | Nr art. na jedn. | Nr art. na jedn. | Nr art. na jedn. | Nr art. na jedn. | Nr art. na jedn. | Nr art. na jedn. | Nr art. na jedn. |
| | | | | Wybierz tylko jeden artykuł | | | Wybierz tylko jeden artykuł | | | |
| ① | **XPL06** 284161 | **XPLB0606** 116456 | **XSDMC0606** 284195 | **XSDMRV0606** 284215 | **XSDMLV0606** 284206 | **XSDMC2006** 284199 | **XSDMRV2006** 284219 | **XSDMLV2006** 284210 | **XSDMD2006** 284204 | **XSFD0606** 113992 |
| ② | **XPL08** 284162 | **XPLB0806** 116457 | **XSDMC0608** 284196 | **XSDMRV0608** 284216 | **XSDMLV0608** 284207 | **XSDMC2008** 284200 | **XSDMRV2008** 284220 | **XSDMLV2008** 284211 | **XSDMD2008** 284701 | **XSFD0608** 113993 |
| ③ | **XPL10** 285500 | **XPLB1006** 116458 | **XSDMC0610** 285506 | **XSDMRV0610** 285508 | **XSDMLV0610** 285507 | **XSDMC2010** 284201 | **XSDMRV2010** 284221 | **XSDMLV2010** 284212 | – | **XSFD0610** 113994 |
| | | | | Wybierz tylko jeden artykuł | | | Wybierz tylko jeden artykuł | | | |
| ④ | **XPL0608** 126006 | **XPLB0608** 124415 | **XSDMC0606** 284195 | **XSDMRV0606** 284215 | **XSDMLV0606** 284206 | **XSDMC2006** 284199 | **XSDMRV2006** 284219 | **XSDMLV2006** 284210 | **XSDMD2006** 284204 | **XSFD0606** 113992 |
| ⑤ | **XPL0808** 126007 | **XPLB0808** 124416 | **XSDMC0608** 284196 | **XSDMRV0608** 284216 | **XSDMLV0608** 284207 | **XSDMC2008** 284200 | **XSDMRV2008** 284220 | **XSDMLV2008** 284211 | **XSDMD2008** 284701 | **XSFD0608** 113993 |
| ⑥ | **XPL1008** 126008 | **XPLB1008** 124417 | **XSDMC0610** 285506 | **XSDMRV0610** 285508 | **XSDMLV0610** 285507 | **XSDMC2010** 284201 | **XSDMRV2010** 284221 | **XSDMLV2010** 284212 | – | **XSFD0610** 113994 |
| | | | | Wybierz tylko jeden artykuł | | | Wybierz tylko jeden artykuł | | | |
| ⑦ | **XPL0608** 126006 | **XPLB0608** 124415 | **XSDMC0606** 284195 | **XSDMRV0606** 284215 | **XSDMLV0606** 284206 | **XSDMC2006** 284199 | **XSDMRV2006** 284219 | **XSDMLV2006** 284210 | **XSDMD2006** 284204 | **XSFD0606** 113992 |
| ⑧ | **XPL0808** 126007 | **XPLB0808** 124416 | **XSDMC0608** 284196 | **XSDMRV0608** 284216 | **XSDMLV0608** 284207 | **XSDMC2008** 284200 | **XSDMRV2008** 284220 | **XSDMLV2008** 284211 | **XSDMD2008** 284701 | **XSFD0608** 113993 |
| ⑨ | **XPL1008** 126008 | **XPLB1008** 124417 | **XSDMC0610** 285506 | **XSDMRV0610** 285508 | **XSDMLV0610** 285507 | **XSDMC2010** 284201 | **XSDMRV2010** 284221 | **XSDMLV2010** 284212 | – | **XSFD0610** 113994 |


**Uwaga**

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.

[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[3] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[4] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

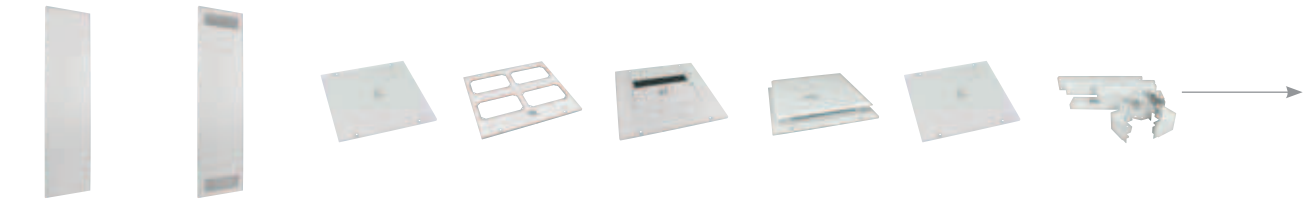

VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT23309 VT08106

| | Pokrywa tylna, pełna, do IP55<br>Nr art.<br>na jedn. | Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31<br>Nr art.<br>na jedn. | Pokrywa górna pełna, do IP55<br>Nr art.<br>na jedn. | Pokrywa górna pod flansze, do IP55<br>Nr art.<br>na jedn. | Pokrywa gór-na dzielona, do IP31 [2]<br>Nr art.<br>na jedn. | Pokrywa górna ochronna, do IP31<br>Nr art.<br>na jedn. | Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200 mm, IP55 [3]<br>Nr art.<br>na jedn. | Cokół wysokość 100 mm<br>Nr art.<br>na jedn. | Cokół wysokość 200 mm<br>Nr art.<br>na jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | | | | **Wybierz tylko jeden artykuł** | |
| ① | **XSWC2006**<br>284356 | **XSWV2006**<br>284361 | **XSPTC0606**<br>284305 | **XSPTF0606**<br>284320 | **XSPBM0606**<br>284290 | **XAD0606**<br>283488 | – | **XAP010606**<br>283826 | **XAP020606**<br>283840 |
| ② | **XSWC2008**<br>284357 | **XSWV2008**<br>284362 | **XSPTC0806**<br>284308 | **XSPTF0806**<br>284323 | **XSPBM0806**<br>284293 | **XAD0806**<br>283811 | – | **XAP010806**<br>283829 | **XAP020806**<br>283843 |
| ③ | **XSWC2010**<br>284358 | **XSWV2010**<br>284363 | **XSPTC1006**<br>284311 | **XSPTF1006**<br>284326 | **XSPBM1006**<br>104529 | **XAD1006**<br>283814 | – | **XAP011006**<br>283832 | **XAP021006**<br>283846 |
| | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | | | | **Wybierz tylko jeden artykuł** | |
| ④ | **XSWC2006**<br>284356 | **XSWV2006**<br>284361 | **XSPTC0608**<br>284306 | **XSPTF0608**<br>284321 | **XSPBM0608**<br>284291 | **XAD0608**<br>283489 | – | **XAP010608**<br>283827 | **XAP020608**<br>283841 |
| ⑤ | **XSWC2008**<br>284357 | **XSWV2008**<br>284362 | **XSPTC0808**<br>284309 | **XSPTF0808**<br>284324 | **XSPBM0808**<br>284294 | **XAD0808**<br>283812 | – | **XAP010808**<br>283830 | **XAP020808**<br>283844 |
| ⑥ | **XSWC2010**<br>284358 | **XSWV2010**<br>284363 | **XSPTC1008**<br>284312 | **XSPTF1008**<br>284327 | **XSPBM1008**<br>104530 | **XAD1008**<br>283815 | – | **XAP011008**<br>283833 | **XAP021008**<br>283847 |
| | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | | | | **Wybierz tylko jeden artykuł** | |
| ⑦ | **XSWC2006**<br>284356 | **XSWV2006**<br>284361 | **XSPTC0608**<br>284306 | **XSPTF0608**<br>284321 | **XSPBM0608**<br>284291 | **XAD0608**<br>283489 | **XSPTC0602**<br>150484 | **XAP010610**<br>150497 | **XAP020610**<br>150505 |
| ⑧ | **XSWC2008**<br>284357 | **XSWV2008**<br>284362 | **XSPTC0808**<br>284309 | **XSPTF0808**<br>284324 | **XSPBM0808**<br>284294 | **XAD0808**<br>283812 | **XSPTC0802**<br>150485 | **XAP010810**<br>150498 | **XAP020810**<br>150506 |
| ⑨ | **XSWC2010**<br>284358 | **XSWV2010**<br>284363 | **XSPTC1008**<br>284312 | **XSPTF1008**<br>284327 | **XSPBM1008**<br>104530 | **XAD1008**<br>283815 | **XSPTC1002**<br>150487 | **XAP011010**<br>150500 | **XAP021010**<br>150508 |

**Uwaga**

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.

[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[3] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[4] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT08106 VT05007 VT03607 VT07906

| | Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm<br>Nr art.<br>na jedn. | Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm<br>Nr art.<br>na jedn. | Wspornik przewodów<br>Nr art.<br>na jedn. | Kątowniki mocujące boczne do wsporników kabli<br>Nr art.<br>na jedn. | Przegroda pole/pole<br>Nr art.<br>na jedn. | Przegroda pole/pole dla ramy dodatkowej o głębokości 200 mm [3]<br>Nr art.<br>na jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | | | | |
| ① | **XAP0101AF**<br>289950 | **XAP0201AF**<br>289951 | **XAR06**<br>283851 | **XNBW-R2**<br>106740 | **XPSS2006**<br>284178 | – |
| ② | **XAP0101AF**<br>289950 | **XAP0201AF**<br>289951 | **XAR08**<br>283852 | **XNBW-R2**<br>106740 | **XPSS2006**<br>284178 | – |
| ③ | **XAP0101AF**<br>289950 | **XAP0201AF**<br>289951 | **XAR10**<br>283853 | **XNBW-R2**<br>106740 | **XPSS2006**<br>284178 | – |
| | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | | | | |
| ④ | **XAP0101AF**<br>289950 | **XAP0201AF**<br>289951 | **XAR06**<br>283851 | **XNBW-R2**<br>106740 | **XPSS2008**<br>284179 | – |
| ⑤ | **XAP0101AF**<br>289950 | **XAP0201AF**<br>289951 | **XAR08**<br>283852 | **XNBW-R2**<br>106740 | **XPSS2008**<br>284179 | – |
| ⑥ | **XAP0101AF**<br>289950 | **XAP0201AF**<br>289951 | **XAR10**<br>283853 | **XNBW-R2**<br>106740 | **XPSS2008**<br>284179 | – |
| | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | | | | |
| ⑦ | **XAP01AF150**<br>150491 | **XAP02AF150**<br>150492 | **XAR06**<br>283851 | **XNBW-R2**<br>106740 | **XPSS2008**<br>284179 | **XPSS2002**<br>150495 |
| ⑧ | **XAP01AF150**<br>150491 | **XAP02AF150**<br>150492 | **XAR08**<br>283852 | **XNBW-R2**<br>106740 | **XPSS2008**<br>284179 | **XPSS2002**<br>150495 |
| ⑨ | **XAP01AF150**<br>150491 | **XAP02AF150**<br>150492 | **XAR10**<br>283853 | **XNBW-R2**<br>106740 | **XPSS2008**<br>284179 | **XPSS2002**<br>150495 |

**Uwaga**

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.
[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[3] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[4] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

# Elementy dla pól z rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi SL



## Akcesoria

### Zestawy montażowe, listwy zaślepiające do ramy



VT20209


VT04610

| Szerokość pola mm | Zestawy montażowe dla rozłączników listwowych SL, dostosowane dla wszystkich szerokości (600/800/1000 mm)<br>Nr art.<br>na jedn. | Listwy zaślepiające do ramy dla pól SL, dostosowane do zestawów XSMLV<br>Nr art.<br>na jedn. | |
|---|---|---|---|
| 600 | **XSMLV**<br>144583 | **XSMLV-I-CH06**<br>143419 | |
| 800 | **XSMLV**<br>144583 | **XSMLV-I-CH08**<br>143420 | |
| 1000 | **XSMLV**<br>144583 | **XSMLV-I-CH10**<br>143421 | |

### Akcesoria dla pól odpływowych SL: przegrody, pokrywy zaślepiające


VT21209


VT02209


VT08506


VT08606


VT34210

| Szerokość pola mm | Dla pól odpływowych SL, głębokość pola 600 mm<br>Nr art.<br>na jedn.<br>jedn. = 1 zestaw | Dla pól odpływowych SL, głębokość pola 800 mm<br>Nr art.<br>na jedn.<br>jedn. = 1 zestaw | Dla pól odpływowych SL, głębokość pola 600 mm połączenie typu EVEN<br>Nr art.<br>na jedn.<br>jedn. = 1 zestaw | Dla pól odpływowych SL, głębokość pola 800 mm połączenie typu EVEN<br>Nr art.<br>na jedn.<br>jedn. = 1 zestaw | Pokrywy zaślepiające dla wszystkich typów rozłączników listwowych / różnych producentów, szerokość 50 mm<br>Nr art.<br>na jedn.<br>jedn. = 1 zestaw | Pokrywy zaślepiające dla wszystkich typów rozłączników listwowych / różnych producentów, szerokość 100 mm<br>Nr art.<br>na jedn.<br>jedn. = 1 zestaw | Profil zaślepiający dla pokryw zaślepiających SL (w celu zasłonięcia szczeliny pomiędzy szynami rozdzielczymi i pokrywą zaślepiającą)<br>Nr art.<br>na jedn.<br>jedn. = 1 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | **XPL06**<br>284161 | **XPL0608**<br>126006 | **XPLB0606**<br>116456 | **XPLB0608**<br>124415 | **XME0602CL**<br>289904 | **XME0604CL**<br>289905 | **XPLSTB-1000**<br>150540 |
| 800 | **XPL08**<br>284162 | **XPL0808**<br>126007 | **XPLB0806**<br>116457 | **XPLB0808**<br>124416 | **XME0602CL**<br>289904 | **XME0604CL**<br>289905 | **XPLSTB-1000**<br>150540 |
| 1000 | **XPL10**<br>285500 | **XPL1008**<br>126008 | **XPLB1006**<br>116458 | **XPLB1008**<br>124417 | **XME0602CL**<br>289904 | **XME0604CL**<br>289905 | **XPLSTB-1000**<br>150540 |



Powering Business Worldwide

## Akcesoria dla rozwiązania na 5000 A w polu o głębokości 1000 mm

### Przedłużenie przegrody (dla 5000 A)



VT23609


| Szerokość pola mm | Przedłużenie przegrody dla aplikacji na 5000 A, przedział podłączeniowy / szyn głównych<br><br>Nr art.<br>na jedn.<br>jedn. = 1 szt. | |
|---|---|---|
| 600 | **XPIBCB-H-06019**<br>150515 | |
| 800 | **XPIBCB-H-08019**<br>150516 | |
| 1000 | **XPIBCB-H-10019**<br>150518 | |



Powering Business Worldwide

# Pola odpływowe dla rozłączników bezpiecznikowych SL z szynami rozdzielczymi przechodzącymi z pola do pola – system SL-I

XSMLV-I_explosi

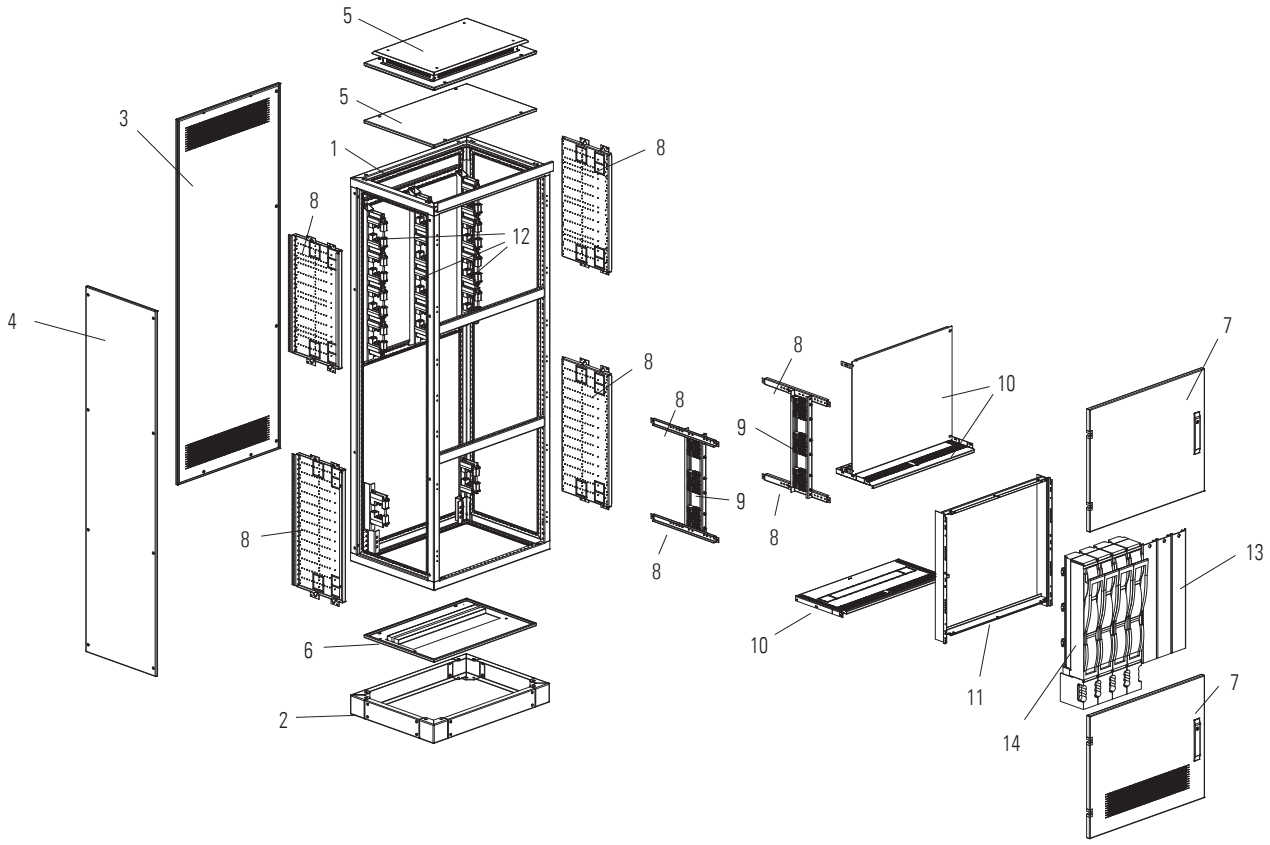


1 Rama
2 Cokół
3 Ściana tylna
4 Ściana boczna
5 Pokrywa górna
6 Pokrywa dolna
7 Drzwi
8 Uniwersalny zestaw montażowy dla rozłączników listwowych SL
9 Izolatory szyn rozdzielczych
10 Przegrody podziału wewnętrznego
11 Listwa maskująca – z góry i z dołu
12 Izolatory szyn głównych
13 Zaślepka pustego miejsca
14 Rozłącznik listwowy SL

**Cechy**
- szerokości: 600 / 800 / 1000 mm
- montaż pionowy rozłączników listwowych
- forma 3
- stopień ochrony IP31, IP55
- dostęp z zewnątrz lub po otwarciu drzwi
- połączenie przewodów z góry lub z dołu


**Uwagi**
Rama jest dostarczana z niebieską listwą wykończeniową. Drzwi zawierają zamek 3 mm (podwójna bródka klucza). Jeżeli stosowane są pokrywy dzielone, może być konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń ochronnych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. Możliwość stosowania rozłączników listwowych od: Eaton, Jean Müller,M.Schneider, Wöhner, Pronutc. Akcesoria dodatkowe, takie jak flansze, dźwignie zamka z przyciskiem, uszy transportowe, zawiasy 180°, wsporniki montażowe, stabilizatory Durostone, zestawy łączeniowe, kieszenie na schematy oraz inne, są dostępne w rozdziale „Akcesoria ogólne" na stronie 425.

## Pola odpływowe z pionowymi rozłącznikami listwowymi SL w formie 3, szyny główne montowane z tyłu, szyny rozdzielcze do 3200 A przystosowane do połączenia bezprzerwowego (pole – pole)


Forma 3



VT18510, VT17210



VT13310



VT10109



VT15909



VT04710



VT04610




VT10209

| Głębokość pola | Szerokość pola | Szerokość przedziału aparatowego | Rama górna/dolna | Rama górna/dolna głębokość 200 mm [3] | Profile pionowe | Profile pionowe do ramy dodatkowej [3] | Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów | Uniwersalny zestaw montażowy dla rozłączników listwowych SL | Listwa maskująca | Rama dodatkowego przedziału transportowego [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. |
| | | | | | | | | | | **OPCJA** |
| **600** | 600 | 500 | **XSFB0606**<br>284235 | – | **XSFH20**<br>284245 | – | **XBBB06**<br>283860 | **XSMLV-I**<br>143418 | **XSMLV-I-CH06**<br>143419 | **XSAF200106**<br>289908 |
| | 800 | 700 | **XSFB0806**<br>284238 | – | **XSFH20**<br>284245 | – | **XBBB08**<br>283861 | **XSMLV-I**<br>143418 | **XSMLV-I-CH08**<br>143420 | **XSAF200106**<br>289908 |
| | 1000 | 900 | **XSFB1006**<br>284241 | – | **XSFH20**<br>284245 | – | **XBBB10**<br>283862 | **XSMLV-I**<br>143418 | **XSMLV-I-CH10**<br>143421 | **XSAF200106**<br>289908 |
| | | | | | | | | | | **OPCJA** |
| **800** | 600 | 500 | **XSFB0608**<br>284236 | – | **XSFH20**<br>284245 | – | **XBBB06**<br>283860 | **XSMLV-I**<br>143418 | **XSMLV-I-CH06**<br>143419 | **XSAF200108**<br>289909 |
| | 800 | 700 | **XSFB0808**<br>284239 | – | **XSFH20**<br>284245 | – | **XBBB08**<br>283861 | **XSMLV-I**<br>143418 | **XSMLV-I-CH08**<br>143420 | **XSAF200108**<br>289909 |
| | 1000 | 900 | **XSFB1008**<br>284242 | – | **XSFH20**<br>284245 | – | **XBBB10**<br>283862 | **XSMLV-I**<br>143418 | **XSMLV-I-CH10**<br>143421 | **XSAF200108**<br>289909 |
| | | | | | | | | | | **OPCJA** |
| **800+200** | 600 | 500 | **XSFB0608**<br>284236 | **XSFB0602**<br>150465 | **XSFH20**<br>284245 | **XSFH20-I-D**<br>150482 | **XBBB06**<br>283860 | **XSMLV-I**<br>143418 | **XSMLV-I-CH06**<br>143419 | **XSAF2000-150-1000**<br>150493 |
| | 800 | 700 | **XSFB0808**<br>284239 | **XSFB0802**<br>150466 | **XSFH20**<br>284245 | **XSFH20-I-D**<br>150482 | **XBBB08**<br>283861 | **XSMLV-I**<br>143418 | **XSMLV-I-CH08**<br>143420 | **XSAF2000-150-1000**<br>150493 |
| | 1000 | 900 | **XSFB1008**<br>284242 | **XSFB1002**<br>150468 | **XSFH20**<br>284245 | **XSFH20-I-D**<br>150482 | **XBBB10**<br>283862 | **XSMLV-I**<br>143418 | **XSMLV-I-CH10**<br>143421 | **XSAF2000-150-1000**<br>150493 |

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.
→ **Izolatory szyn rozdzielczych** dostępne są na stronie 176.

**Uwaga**

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.
[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

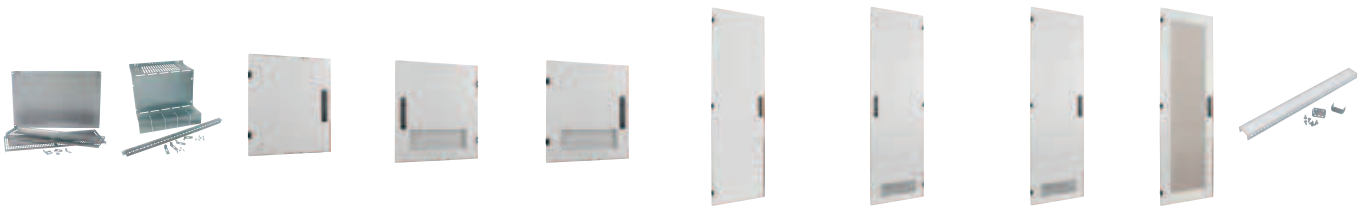

VT21209 VT02209 VT09509 VT09709 VT09609 VT23109 VT09209 VT09109 VT09309 VT01709

| | | | Dostęp do rozłączników SL z zewnątrz | | | Dostęp do rozłączników SL po otwarciu drzwi na wysokość pola | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przegrody, płyty separujące [1] | Przegrody, płyty separujące dla EVEN [1] | Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55 | Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31 | Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31 | Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, pełne, do IP55 | Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, wentylowane, prawe, do IP31 | Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, wentylowane, lewe do IP31 | Drzwi do przedziału aparatowego, na wysokość pola, przezroczyste, do IP55 | Belka poprzeczna (wymagana jedynie do drzwi na całą wysokość pola) |
| | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. | Nr art.<br>na jedn. |
| | | | | Wybierz tylko jeden artykuł | | | | Wybierz tylko jeden artykuł | | |
| ① | **XPL06**<br>284161 | **XPLB0606**<br>116456 | **XSDMC0606**<br>284195 | **XSDMRV0606**<br>284215 | **XSDMLV0606**<br>284206 | **XSDMC2006**<br>284199 | **XSDMRV2006**<br>284219 | **XSDMLV2006**<br>284210 | **XSDMD2006**<br>284204 | **XSFD0606**<br>113992 |
| ② | **XPL08**<br>284162 | **XPLB0806**<br>116457 | **XSDMC0608**<br>284196 | **XSDMRV0608**<br>284216 | **XSDMLV0608**<br>284207 | **XSDMC2008**<br>284200 | **XSDMRV2008**<br>284220 | **XSDMLV2008**<br>284211 | **XSDMD2008**<br>284701 | **XSFD0608**<br>113993 |
| ③ | **XPL10**<br>285500 | **XPLB1006**<br>116458 | **XSDMC0610**<br>285506 | **XSDMRV0610**<br>285508 | **XSDMLV0610**<br>285507 | **XSDMC2010**<br>284201 | **XSDMRV2010**<br>284221 | **XSDMLV2010**<br>284212 | – | **XSFD0610**<br>113994 |
| | | | | Wybierz tylko jeden artykuł | | | | Wybierz tylko jeden artykuł | | |
| ④ | **XPL0608**<br>126006 | **XPLB0608**<br>124415 | **XSDMC0606**<br>284195 | **XSDMRV0606**<br>284215 | **XSDMLV0606**<br>284206 | **XSDMC2006**<br>284199 | **XSDMRV2006**<br>284219 | **XSDMLV2006**<br>284210 | **XSDMD2006**<br>284204 | **XSFD0606**<br>113992 |
| ⑤ | **XPL0808**<br>126007 | **XPLB0808**<br>124416 | **XSDMC0608**<br>284196 | **XSDMRV0608**<br>284216 | **XSDMLV0608**<br>284207 | **XSDMC2008**<br>284200 | **XSDMRV2008**<br>284220 | **XSDMLV2008**<br>284211 | **XSDMD2008**<br>284701 | **XSFD0608**<br>113993 |
| ⑥ | **XPL1008**<br>126008 | **XPLB1008**<br>124417 | **XSDMC0610**<br>285506 | **XSDMRV0610**<br>285508 | **XSDMLV0610**<br>285507 | **XSDMC2010**<br>284201 | **XSDMRV2010**<br>284221 | **XSDMLV2010**<br>284212 | – | **XSFD0610**<br>113994 |
| | | | | Wybierz tylko jeden artykuł | | | | Wybierz tylko jeden artykuł | | |
| ⑦ | **XPL0608**<br>126006 | **XPLB0608**<br>124415 | **XSDMC0606**<br>284195 | **XSDMRV0606**<br>284215 | **XSDMLV0606**<br>284206 | **XSDMC2006**<br>284199 | **XSDMRV2006**<br>284219 | **XSDMLV2006**<br>284210 | **XSDMD2006**<br>284204 | **XSFD0606**<br>113992 |
| ⑧ | **XPL0808**<br>126007 | **XPLB0808**<br>124416 | **XSDMC0608**<br>284196 | **XSDMRV0608**<br>284216 | **XSDMLV0608**<br>284207 | **XSDMC2008**<br>284200 | **XSDMRV2008**<br>284220 | **XSDMLV2008**<br>284211 | **XSDMD2008**<br>284701 | **XSFD0608**<br>113993 |
| ⑨ | **XPL1008**<br>126008 | **XPLB1008**<br>124417 | **XSDMC0610**<br>285506 | **XSDMRV0610**<br>285508 | **XSDMLV0610**<br>285507 | **XSDMC2010**<br>284201 | **XSDMRV2010**<br>284221 | **XSDMLV2010**<br>284212 | – | **XSFD0610**<br>113994 |


**Uwaga**

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.

[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

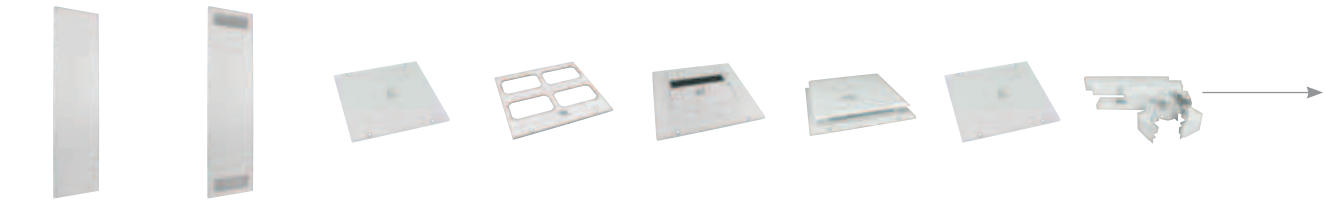

VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT23309 VT08106

| | Pokrywa tylna, pełna, do IP55<br>Nr art.<br>na jedn. | Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31<br>Nr art.<br>na jedn. | Pokrywa górna pełna, do IP55<br>Nr art.<br>na jedn. | Pokrywa górna pod flansze, do IP55<br>Nr art.<br>na jedn. | Pokrywa gór-na dzielona, do IP31 [2]<br>Nr art.<br>na jedn. | Pokrywa górna ochronna, do IP31<br>Nr art.<br>na jedn. | Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200 mm, IP55 [3]<br>Nr art.<br>na jedn. | Cokół wysokość 100 mm<br>Nr art.<br>na jedn. | Cokół wysokość 200 mm<br>Nr art.<br>na jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | | | | **Wybierz tylko jeden artykuł** | |
| ① | **XSWC2006**<br>284356 | **XSWV2006**<br>284361 | **XSPTC0606**<br>284305 | **XSPTF0606**<br>284320 | **XSPBM0606**<br>284290 | **XAD0606**<br>283488 | – | **XAP010606**<br>283826 | **XAP020606**<br>283840 |
| ② | **XSWC2008**<br>284357 | **XSWV2008**<br>284362 | **XSPTC0806**<br>284308 | **XSPTF0806**<br>284323 | **XSPBM0806**<br>284293 | **XAD0806**<br>283811 | – | **XAP010806**<br>283829 | **XAP020806**<br>283843 |
| ③ | **XSWC2010**<br>284358 | **XSWV2010**<br>284363 | **XSPTC1006**<br>284311 | **XSPTF1006**<br>284326 | **XSPBM1006**<br>104529 | **XAD1006**<br>283814 | – | **XAP011006**<br>283832 | **XAP021006**<br>283846 |
| | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | | | | **Wybierz tylko jeden artykuł** | |
| ④ | **XSWC2006**<br>284356 | **XSWV2006**<br>284361 | **XSPTC0608**<br>284306 | **XSPTF0608**<br>284321 | **XSPBM0608**<br>284291 | **XAD0608**<br>283489 | – | **XAP010608**<br>283827 | **XAP020608**<br>283841 |
| ⑤ | **XSWC2008**<br>284357 | **XSWV2008**<br>284362 | **XSPTC0808**<br>284309 | **XSPTF0808**<br>284324 | **XSPBM0808**<br>284294 | **XAD0808**<br>283812 | – | **XAP010808**<br>283830 | **XAP020808**<br>283844 |
| ⑥ | **XSWC2010**<br>284358 | **XSWV2010**<br>284363 | **XSPTC1008**<br>284312 | **XSPTF1008**<br>284327 | **XSPBM1008**<br>104530 | **XAD1008**<br>283815 | – | **XAP011008**<br>283833 | **XAP021008**<br>283847 |
| | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | **Wybierz tylko jeden artykuł** | | | | | **Wybierz tylko jeden artykuł** | |
| ⑦ | **XSWC2006**<br>284356 | **XSWV2006**<br>284361 | **XSPTC0608**<br>284306 | **XSPTF0608**<br>284321 | **XSPBM0608**<br>284291 | **XAD0608**<br>283489 | **XSPTC0602**<br>150484 | **XAP010610**<br>150497 | **XAP020610**<br>150505 |
| ⑧ | **XSWC2008**<br>284357 | **XSWV2008**<br>284362 | **XSPTC0808**<br>284309 | **XSPTF0808**<br>284324 | **XSPBM0808**<br>284294 | **XAD0808**<br>283812 | **XSPTC0802**<br>150485 | **XAP010810**<br>150498 | **XAP020810**<br>150506 |
| ⑨ | **XSWC2010**<br>284358 | **XSWV2010**<br>284363 | **XSPTC1008**<br>284312 | **XSPTF1008**<br>284327 | **XSPBM1008**<br>104530 | **XAD1008**<br>283815 | **XSPTC1002**<br>150487 | **XAP011010**<br>150500 | **XAP021010**<br>150508 |

**Uwaga**

[1] Dla połączenia OPPO należy wybrać tylko XPLxxxx, dla połączenia EVEN konieczne jest wybranie XPLxxxx razem z XPLBxxxx.

[2] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.