
Pola ogólnego zastosowania z płytami montażowymi

XE_kat_5-1

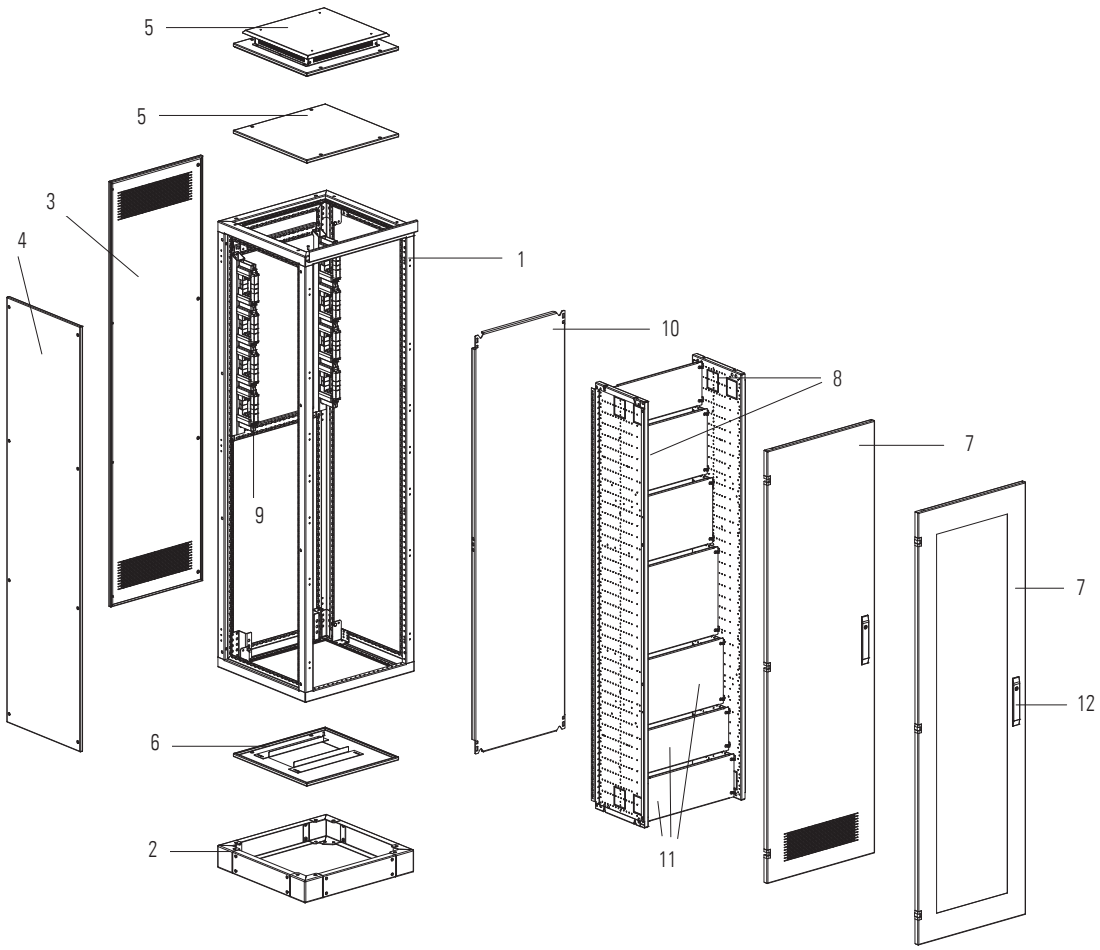

1 Rama
2 Cokół
3 Ściana tylna
4 Ściana boczna
5 Pokrywa górna
6 Pokrywa dolna
7 Drzwi / drzwi przeszklone
8 Zestaw montażowy
9 Izolatory szyn głównych
10 Wysoka płyta montażowa
11 Płyty montażowe o zróżnicowanych wysokościach
12 Mechanizm zamka

Cechy

- indywidualny montaż aparatów na stałe na płytach montażowych
- technologia pod kontrolą – możliwość zastosowania płyt montażowych na całą wysokość pola lub też dzielonych
- wysokość: 2000 mm
- głębokości: 400/600/800 mm
- szerokości: 425/600/800/1000/1200 mm
- stopień ochrony: IP31 lub IP55

Uwagi

Rama jest dostarczana z niebieską listwą wykończeniową. Drzwi zawierają zamek 3 mm (podwójna bródka klucza). Jeżeli stosowane są pokrywy dzielone, może być konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń ochronnych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. Akcesoria dodatkowe, takie jak flansze, dźwignie zamka z przyciskiem, uszy transportowe, zawiasy 180°, wsporniki montażowe, stabilizatory Durostone, zestawy łączeniowe, kieszenie na schematy oraz inne, są dostępne w rozdziale „Akcesoria ogólne" na stronie 425.

EATON
Powering Business Worldwide


Pola ogólnego zastosowania, szyny montowane z tyłu



VT19310, VT13010

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.

→ **Płyty montażowe** są dostępne na stronie 329.



VT13310



VT10109



VT15909



VT25609



VT00109

Głębokość pola	Szerokość pola	Rama górna/dolna	Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [4]	Profile pionowe	Profile pionowe do ramy dodatkowej [4]	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów	Przegroda przedział szyn głównych / przedział aparatowy	Zestaw montażowy wielofunkcyjne wsporniki do szyn montowanych z tyłu, wymagane jedynie wtedy, gdy stosowanych jest kilka płyt montażowych
mm	mm	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
400	425	**XSFB0404** 284231	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB04** 283859	**XPFCB04/06** 110265	**XSMIB20-1** 107292
	600	**XSFB0604** 284234	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XPFCB04/06** 110265	**XSMIB20-1** 107292
	800	**XSFB0804** 284237	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB08** 283861	**XPFCB08/10** 110266	**XSMIB20-1** 107292
	1000	**XSFB1004** 284240	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862	**XPFCB08/10** 110266	**XSMIB20-1** 107292
600	425	**XSFB0406** 284232	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB04** 283859	**XPFCB04/06** 110265	**XSMIB20** 284257
	600	**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XPFCB04/06** 110265	**XSMIB20** 284257
	800	**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB08** 283861	**XPFCB08/10** 110266	**XSMIB20** 284257
	1000	**XSFB1006** 284241	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862	**XPFCB08/10** 110266	**XSMIB20** 284257
	1200	**XSFB1206** 284243	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB12** 283863	**XPFCB12** 110267	**XSMIB20** 284257
800	425	**XSFB0408** 284233	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB04** 283859	**XPFCB04/06** 110265	**XSMIB20** 284257
	600	**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XPFCB04/06** 110265	**XSMIB20** 284257
	800	**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB08** 283861	**XPFCB08/10** 110266	**XSMIB20** 284257
	1000	**XSFB1008** 284242	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862	**XPFCB08/10** 110266	**XSMIB20** 284257
	1200	**XSFB1208** 284244	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB12** 283863	**XPFCB12** 110267	**XSMIB20** 284257
800+200	425	**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XPFCB04/06** 110265	**XSMIB20** 284257
	600	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XPFCB04/06** 110265	**XSMIB20** 284257
	800	**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XPFCB08/10** 110266	**XSMIB20** 284257
	1000	**XSFB1008** 284242	**XSFB1002** 150468	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB10** 283862	**XPFCB08/10** 110266	**XSMIB20** 284257
	1200	**XSFB1208** 284244	**XSFB1202** 150480	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB12** 283863	**XPFCB12** 110267	**XSMIB20** 284257

Uwaga


[1] Drzwi dwuskrzydłowe.

[2] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[3] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.


VT20509


VT23009


VT10209


VT23109


VT09209


VT09109


VT09309

	Wysoka płyta montażowa Nr art. na jedn.	Rama montażowa dopasowująca do oryginalnych płyt czołowych xEnergy H = 2000 mm Nr art. na jedn.	Rama dodatkowego przedziału transportowego [2] Nr art. na jedn.	Drzwi pola, pełne, do IP55 Nr art. na jedn.	Drzwi pola, wentylowane do IP31, prawe Nr art. na jedn.	Drzwi pola, wentylowane do IP31, lewe Nr art. na jedn.	Drzwi pola, przeszklone, do IP55 Nr art. na jedn.
			OPCJA	**Wybierz tylko jeden artykuł**			
①	**XSMMFB2004** 284263	**XSMEX2004** 106560	–	**XSDMC2004** 284198	**XSDMRV2004** 284218	**XSDMLV2004** 284209	**XSDMD2004** 284203
②	**XSMMFB2006** 284264	**XSMEX2006** 106561	–	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204
③	**XSMMFB2008** 284265	**XSMEX2008** 106562	–	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701
④	**XSMMFB2010** 284266	**XSMEX2010** 106563	–	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	**XSDMD2010-S** [1] 143334
			OPCJA	**Wybierz tylko jeden artykuł**			
⑤	**XSMMFB2004** 284263	**XSMEX2004** 106560	**XSAF200106** 289908	**XSDMC2004** 284198	**XSDMRV2004** 284218	**XSDMLV2004** 284209	**XSDMD2004** 284203
⑥	**XSMMFB2006** 284264	**XSMEX2006** 106561	**XSAF200106** 289908	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204
⑦	**XSMMFB2008** 284265	**XSMEX2008** 106562	**XSAF200106** 289908	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701
⑧	**XSMMFB2010** 284266	**XSMEX2010** 106563	**XSAF200106** 289908	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	**XSDMD2010-S** [1] 143334
⑨	**XSMMFB2012** 284267	–	**XSAF200106** 289908	**XSDMC2012-S** [1] 284202	**XSDMRV2012** [1] 284222	**XSDMV2012-S** [1] 284213	**XSDMD2012-S** [1] 143336
			OPCJA	**Wybierz tylko jeden artykuł**			
⑩	**XSMMFB2004** 284263	**XSMEX2004** 106560	**XSAF200108** 289909	**XSDMC2004** 284198	**XSDMRV2004** 284218	**XSDMLV2004** 284209	**XSDMD2004** 284203
⑪	**XSMMFB2006** 284264	**XSMEX2006** 106561	**XSAF200108** 289909	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204
⑫	**XSMMFB2008** 284265	**XSMEX2008** 106562	**XSAF200108** 289909	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701
⑬	**XSMMFB2010** 284266	**XSMEX2010** 106563	**XSAF200108** 289909	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	**XSDMD2010-S** [1] 143334
⑭	**XSMMFB2012** 284267	–	**XSAF200108** 289909	**XSDMC2012-S** [1] 284202	**XSDMRV2012** [1] 284222	**XSDMV2012-S** [1] 284213	**XSDMD2012-S** [1] 143336
			OPCJA	**Wybierz tylko jeden artykuł**			
⑮	**XSMMFB2004** 284263	**XSMEX2004** 106560	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XSDMC2004** 284198	**XSDMRV2004** 284218	**XSDMLV2004** 284209	**XSDMD2004** 284203
⑯	**XSMMFB2006** 284264	**XSMEX2006** 106561	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204
⑰	**XSMMFB2008** 284265	**XSMEX2008** 106562	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701
⑱	**XSMMFB2010** 284266	**XSMEX2010** 106563	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	**XSDMD2010-S** [1] 143334
⑲	**XSMMFB2012** 284267	–	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XSDMC2012-S** [1] 284202	**XSDMRV2012** [1] 284222	**XSDMV2012-S** [1] 284213	**XSDMD2012-S** [1] 143336


Uwaga

[1] Drzwi dwuskrzydłowe.

[2] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[3] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

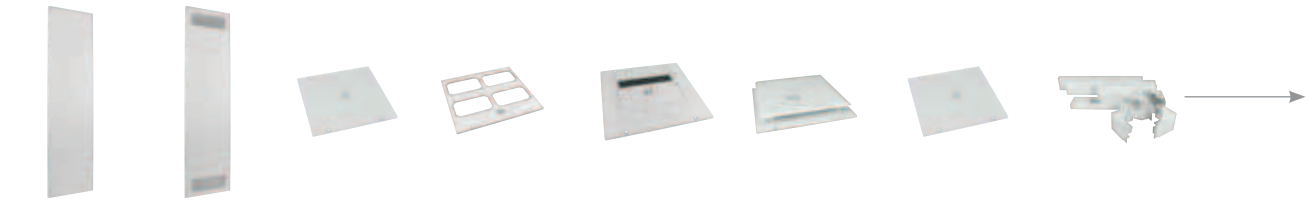

VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT23309 VT08106

	Pokrywa tylna, pełna, do IP55	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31	Pokrywa górna pełna, do IP55	Pokrywa górna pod flansze, do IP55	Pokrywa górna dzielona, do IP31 [3]	Pokrywa górna ochronna, do IP31	Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200 mm, IP55 [4]	Cokół wysokość 100 mm	Cokół wysokość 200 mm
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0404** 284301	**XSPTF0404** 284316	**XSPBM0404** 284286	**XAD0404** 283484	–	**XAP010404** 283822	**XAP020404** 283836
②	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0604** 284304	**XSPTF0604** 284319	**XSPBM0604** 284289	**XAD0604** 283487	–	**XAP010604** 283825	**XAP020604** 283839
③	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0804** 284307	**XSPTF0804** 284322	**XSPBM0804** 284292	**XAD0804** 283810	–	**XAP010804** 283828	**XAP020804** 283842
④	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1004** 284310	**XSPTF1004** 284325	**XSPBM1004** 284295	**XAD1004** 283813	–	**XAP011004** 283831	**XAP021004** 283845
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑤	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	–	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837
⑥	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840
⑦	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843
⑧	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1006** 284311	**XSPTF1006** 284326	**XSPBM1006** 104529	**XAD1006** 283814	–	**XAP011006** 283832	**XAP021006** 283846
⑨	**XSWC2012** 284359	**XSWV2012** 284364	**XSPTC1206** 284314	**XSPTF1206** 284329	**XSPBM1206** 104531	**XAD1206** 283816	–	**XAP011206** 283834	**XAP021206** 283848
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑩	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	–	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838
⑪	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841
⑫	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844
⑬	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008** 284327	**XSPBM1008** 104530	**XAD1008** 283815	–	**XAP011008** 283833	**XAP021008** 283847
⑭	**XSWC2012** 284359	**XSWV2012** 284364	**XSPTC1208** 284315	**XSPTF1208** 284330	**XSPBM1208** 104532	**XAD1208** 283817	–	**XAP011208** 283835	**XAP021208** 283849
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑮	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTC0402** 150483	**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504
⑯	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505
⑰	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506
⑱	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008** 284327	**XSPBM1008** 104530	**XAD1008** 283815	**XSPTC1002** 150487	**XAP011010** 150500	**XAP021010** 150508
⑲	**XSWC2012** 284359	**XSWV2012** 284364	**XSPTC1208** 284315	**XSPTF1208** 284330	**XSPBM1208** 104532	**XAD1208** 283817	**XSPTC1202** 150489	**XAP011210** 150502	**XAP021210** 150510

Uwaga

[1] Drzwi dwuskrzydłowe.

[2] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[3] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

EATON
Powering Business Worldwide



VT08106



VT05007



VT03607



VT07906

	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Wspornik przewodów Nr art. na jedn.	Kątowniki mocujące boczne do wsporników kabli Nr art. na jedn.	Przegroda pole/pole Nr art. na jedn.	Przegroda pole/pole dla ramy dodatkowej o głębokości 200 mm [4] Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł					
①	–	–	**XAR04** 283850	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2004** 284781	–
②	–	–	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2004** 284781	–
③	–	–	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2004** 284781	–
④	–	–	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2004** 284781	–
	Wybierz tylko jeden artykuł					
⑤	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR04** 283850	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
⑥	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
⑦	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
⑧	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
⑨	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR12** 283854	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
	Wybierz tylko jeden artykuł					
⑩	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR04** 283850	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
⑪	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
⑫	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
⑬	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
⑭	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR12** 283854	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
	Wybierz tylko jeden artykuł					
⑮	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR04** 283850	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑯	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑰	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑱	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑲	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR12** 283854	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495

Uwaga


[1] Drzwi dwuskrzydłowe.

[2] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[3] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.


Uwagi

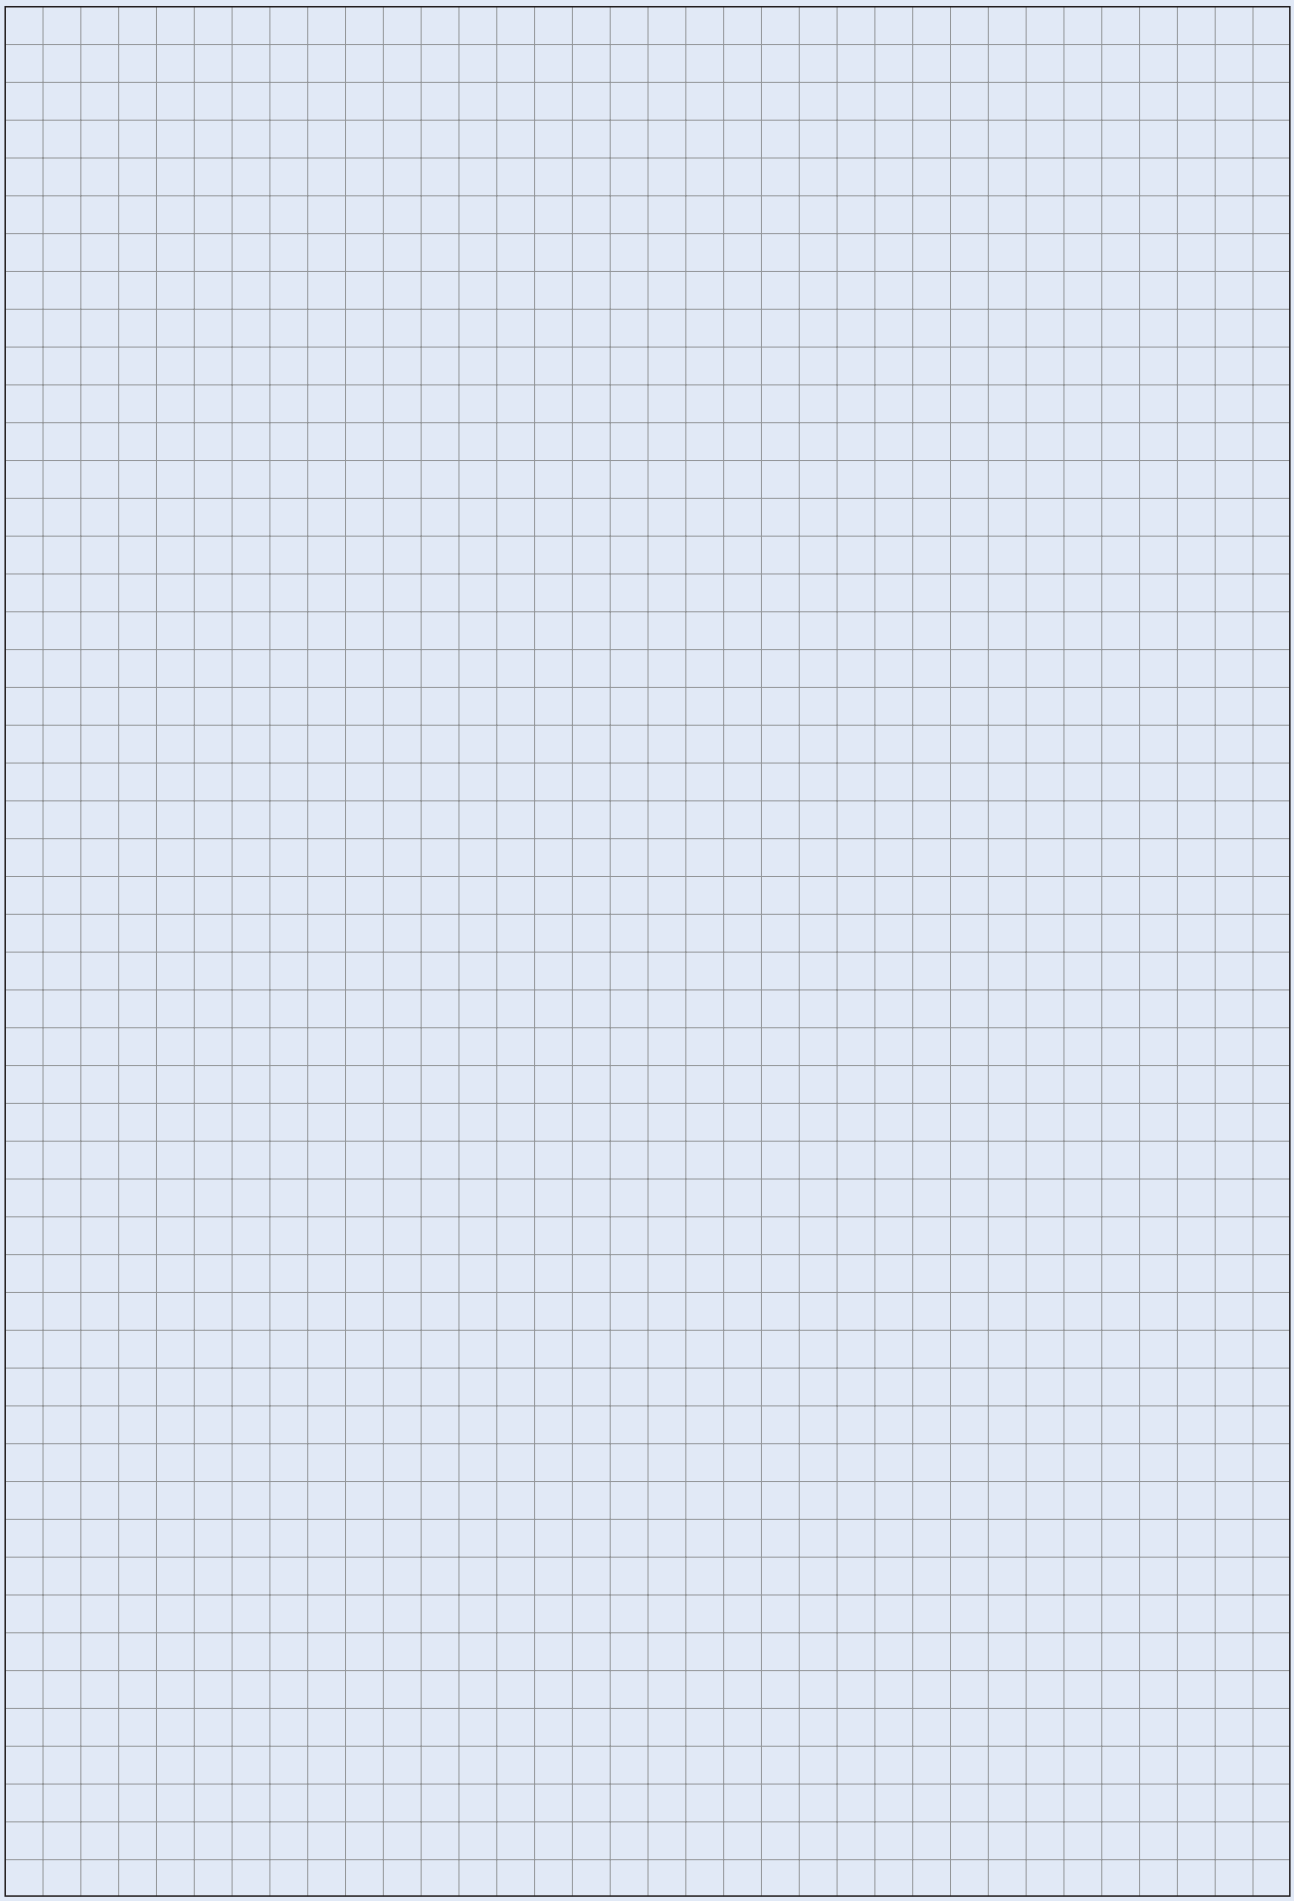

Powering Business Worldwide

Pola ogólnego zastosowania XG
Elementy montażowe xBoard Profi+

Katalog 4-1_XBH

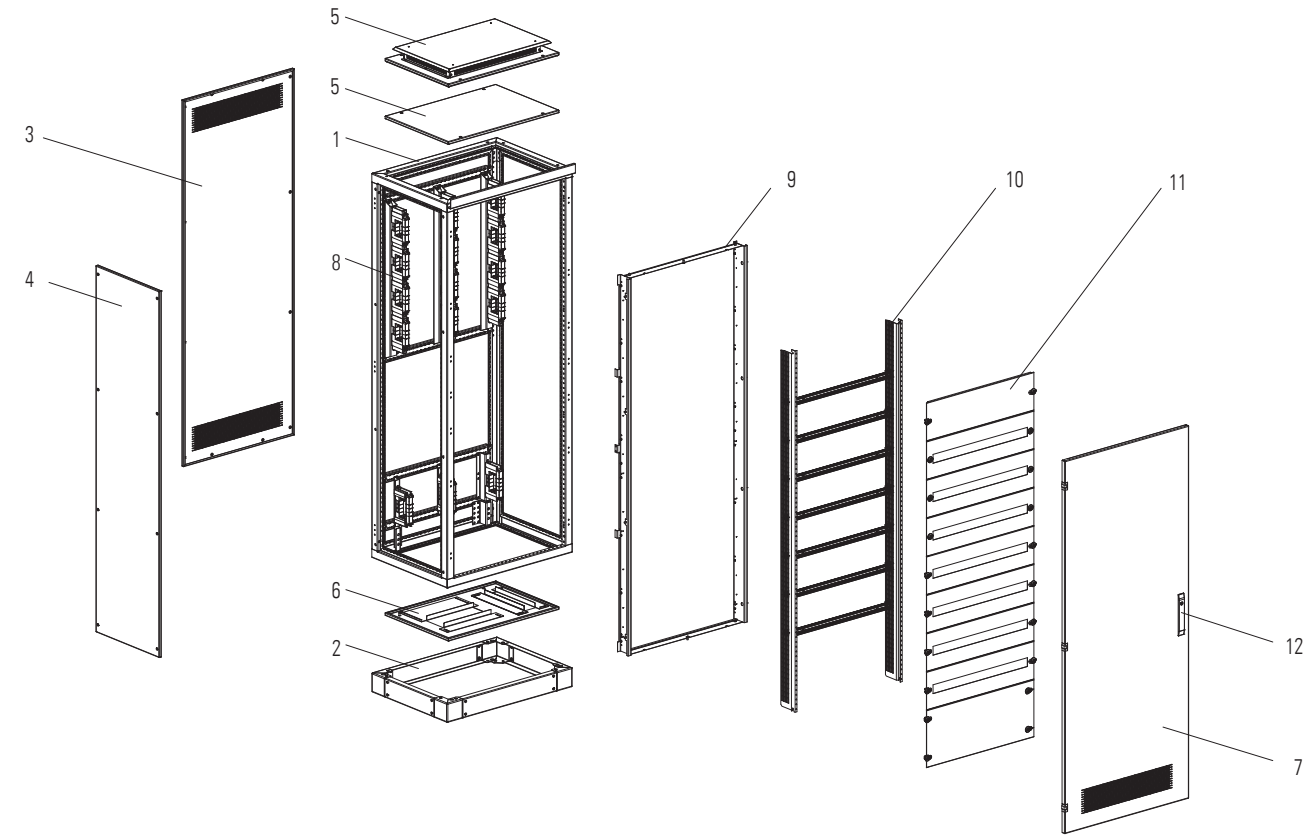

1 Rama
2 Cokół
3 Ściana tylna
4 Ściana boczna
5 Pokrywa górna
6 Pokrywa dolna
7 Drzwi
8 Izolatory szyn głównych
9 Rama montażowa
10 Wkład montażowy
11 Pokrywy czołowe
12 Mechanizm zamka

Cechy
- wysokość: 2000 mm
- głębokości: 400/600/800 mm
- szerokości: 425/600/800/1000/1200 mm
- system montażu oparty o system xBoard Profi+ do montażu aparatury modułowej


Uwagi
Rama jest dostarczana z niebieską listwą wykończeniową. Drzwi zawierają zamek 3 mm (podwójna bródka klucza). Jeżeli stosowane są pokrywy dzielone, może być konieczne zastosowanie dodatkowych urządzeń ochronnych w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. Akcesoria dodatkowe, takie jak flansze, dźwignie zamka z przyciskiem, uszy transportowe, zawiasy 180°, wsporniki montażowe, stabilizatory Durostone, zestawy łączeniowe, kieszenie na schematy oraz inne, są dostępne w rozdziale „Akcesoria ogólne" na stronie 425.

EATON
Powering Business Worldwide

Pola ogólnego zastosowania, elementy montażowe xBoard Profi+, szyny montowane z tyłu

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.


VT13010


VT13310


VT10109


VT15909


VT25609


VT10209

Głębokość pola	Szerokość pola	Rama górna/dolna	Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [4]	Profile pionowe	Profile pionowe do ramy dodatkowej [4]	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów	Przegroda przedział szyn głównych / przedział aparatowy	Rama dodatkowego przedziału transportowego [5]
mm	mm	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
								OPCJA
400	425	**XSFB0404** 284231	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB04** 283859	**XPFCB04/06** 110265	–
	600	**XSFB0604** 284234	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XPFCB04/06** 110265	–
	800	**XSFB0804** 284237	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB08** 283861	**XPFCB08/10** 110266	–
	1000	**XSFB1004** 284240	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862	**XPFCB08/10** 110266	–
								OPCJA
600	425	**XSFB0406** 284232	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB04** 283859	**XPFCB04/06** 110265	**XSAF200106** 289908
	600	**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XPFCB04/06** 110265	**XSAF200106** 289908
	800	**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB08** 283861	**XPFCB08/10** 110266	**XSAF200106** 289908
	1000	**XSFB1006** 284241	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862	**XPFCB08/10** 110266	**XSAF200106** 289908
	1200	**XSFB1206** 284243	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB12** 283863	**XPFCB12** 110267	**XSAF200106** 289908
								OPCJA
800	425	**XSFB0408** 284233	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB04** 283859	**XPFCB04/06** 110265	**XSAF200108** 289909
	600	**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB06** 283860	**XPFCB04/06** 110265	**XSAF200108** 289909
	800	**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB08** 283861	**XPFCB08/10** 110266	**XSAF200108** 289909
	1000	**XSFB1008** 284242	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB10** 283862	**XPFCB08/10** 110266	**XSAF200108** 289909
	1200	**XSFB1208** 284244	–	**XSFH20** 284245	–	**XBBB12** 283863	**XPFCB12** 110267	**XSAF200108** 289909
								OPCJA
800+200	425	**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XPFCB04/06** 110265	**XSAF2000-150-1000** 150493
	600	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XPFCB04/06** 110265	**XSAF2000-150-1000** 150493
	800	**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XPFCB08/10** 110266	**XSAF2000-150-1000** 150493
	1000	**XSFB1008** 284242	**XSFB1002** 150468	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB10** 283862	**XPFCB08/10** 110266	**XSAF2000-150-1000** 150493
	1200	**XSFB1208** 284244	**XSFB1202** 150480	**XSFH20** 284245	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB12** 283863	**XPFCB12** 110267	**XSAF2000-150-1000** 150493

Uwaga

[1] Drzwi dwuskrzydłowe.
[2] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.
[3] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

EATON
Powering Business Worldwide


VT07306


VT07006


VT06906


VT23109


VT09209



VT09109


VT09309

	Ramy montażowe [5] do montażu odpływów xBoard Profi+ w xEnergy, maksymalna głębokość montażu od drzwi do przedziału aparatowego wynosi 135 mm, H = 2000 mm	Ramy montażowe [5] do montażu odpływów xBoard Profi+ w xEnergy, maksymalna głębokość montażu od drzwi do przedziału aparatowego wynosi 185 mm, H = 2000 mm	Ramy montażowe [5] do montażu odpływów w wersji stacjonarnej, bez MSW (bez możliwości obracania), wymagany wspornik do paneli czołowych H = 2000 mm	Drzwi pola, pełne, do IP55	Drzwi pola, wentylowane do IP31, prawe	Drzwi pola, wentylowane do IP31, lewe	Drzwi pola, przeszklone, do IP55
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł				**Wybierz tylko jeden artykuł**		
①	**XVTL-BP-W-4/20** 115203	**XVTL-BP-W-4/20-185** 120624	**XVTL-BP-F-4/20** 115173	**XSDMC2004** 284198	**XSDMRV2004** 284218	**XSDMLV2004** 284209	**XSDMD2004** 284203
②	**XVTL-BP-W-6/20** 115210	**XVTL-BP-W-6/20-185** 120628	**XVTL-BP-F-6/20** 115180	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204
③	**XVTL-BP-W-8/20** 115216	**XVTL-BP-W-8/20-185** 120631	**XVTL-BP-F-8/20** 115186	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701
④	**XVTL-BP-W-10/20** 115222	**XVTL-BP-W-10/20-185** 120634	**XVTL-BP-F-10/20** 115192	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	**XSDMD2010-S** [1] 143334
	Wybierz tylko jeden artykuł				**Wybierz tylko jeden artykuł**		
⑤	**XVTL-BP-W-4/20** 115203	**XVTL-BP-W-4/20-185** 120624	**XVTL-BP-F-4/20** 115173	**XSDMC2004** 284198	**XSDMRV2004** 284218	**XSDMLV2004** 284209	**XSDMD2004** 284203
⑥	**XVTL-BP-W-6/20** 115210	**XVTL-BP-W-6/20-185** 120628	**XVTL-BP-F-6/20** 115180	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204
⑦	**XVTL-BP-W-8/20** 115216	**XVTL-BP-W-8/20-185** 120631	**XVTL-BP-F-8/20** 115186	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701
⑧	**XVTL-BP-W-10/20** 115222	**XVTL-BP-W-10/20-185** 120634	**XVTL-BP-F-10/20** 115192	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	**XSDMD2010-S** [1] 143334
⑨	**XVTL-BP-W-12/20** 115228	**XVTL-BP-W-12/20-185** 120637	**XVTL-BP-F-12/20** 115198	**XSDMC2012-S** [1] 284202	**XSDMRV2012** [1] 284222	**XSDMV2012-S** [1] 284213	**XSDMD2012-S** [1] 143336
	Wybierz tylko jeden artykuł				**Wybierz tylko jeden artykuł**		
⑩	**XVTL-BP-W-4/20** 115203	**XVTL-BP-W-4/20-185** 120624	**XVTL-BP-F-4/20** 115173	**XSDMC2004** 284198	**XSDMRV2004** 284218	**XSDMLV2004** 284209	**XSDMD2004** 284203
⑪	**XVTL-BP-W-6/20** 115210	**XVTL-BP-W-6/20-185** 120628	**XVTL-BP-F-6/20** 115180	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204
⑫	**XVTL-BP-W-8/20** 115216	**XVTL-BP-W-8/20-185** 120631	**XVTL-BP-F-8/20** 115186	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701
⑬	**XVTL-BP-W-10/20** 115222	**XVTL-BP-W-10/20-185** 120634	**XVTL-BP-F-10/20** 115192	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	–
⑭	**XVTL-BP-W-12/20** 115228	**XVTL-BP-W-12/20-185** 120637	**XVTL-BP-F-12/20** 115198	**XSDMC2012-S** [1] 284202	**XSDMRV2012** [1] 284222	**XSDMV2012-S** [1] 284213	–
	Wybierz tylko jeden artykuł				**Wybierz tylko jeden artykuł**		
⑮	**XVTL-BP-W-4/20** 115203	**XVTL-BP-W-4/20-185** 120624	**XVTL-BP-F-4/20** 115173	**XSDMC2004** 284198	**XSDMRV2004** 284218	**XSDMLV2004** 284209	**XSDMD2004** 284203
⑯	**XVTL-BP-W-6/20** 115210	**XVTL-BP-W-6/20-185** 120628	**XVTL-BP-F-6/20** 115180	**XSDMC2006** 284199	**XSDMRV2006** 284219	**XSDMLV2006** 284210	**XSDMD2006** 284204
⑰	**XVTL-BP-W-8/20** 115216	**XVTL-BP-W-8/20-185** 120631	**XVTL-BP-F-8/20** 115186	**XSDMC2008** 284200	**XSDMRV2008** 284220	**XSDMLV2008** 284211	**XSDMD2008** 284701
⑱	**XVTL-BP-W-10/20** 115222	**XVTL-BP-W-10/20-185** 120634	**XVTL-BP-F-10/20** 115192	**XSDMC2010** 284201	**XSDMRV2010** 284221	**XSDMLV2010** 284212	–
⑲	**XVTL-BP-W-12/20** 115228	**XVTL-BP-W-12/20-185** 120637	**XVTL-BP-F-12/20** 115198	**XSDMC2012-S** [1] 284202	**XSDMRV2012** [1] 284222	**XSDMV2012-S** [1] 284213	–

Uwaga

[1] Drzwi dwuskrzydłowe.
[2] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szer. 75 mm dla pól o głęb. do 800 mm, 150 mm dla pól o głęb. 1000 mm.
[3] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[5] Informacje szczegółowe o pojedynczych elementach w katalogu rozdzielnic Profi+.

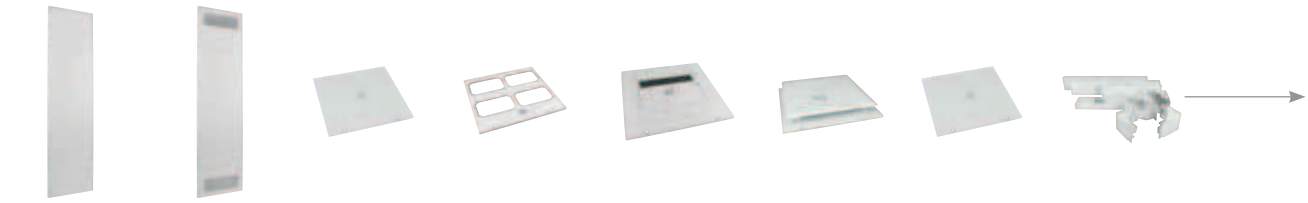

VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT23309 VT08106

	Pokrywa tylna, pełna, do IP55	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31	Pokrywa górna pełna, do IP55	Pokrywa górna pod flansze, do IP55	Pokrywa górna dzielona, do IP31 [3]	Pokrywa górna ochronna, do IP31	Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200 mm, IP55 [4]	Cokół wysokość 100 mm	Cokół wysokość 200 mm
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0404** 284301	**XSPTF0404** 284316	**XSPBM0404** 284286	**XAD0404** 283484	–	**XAP010404** 283822	**XAP020404** 283836
②	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0604** 284304	**XSPTF0604** 284319	**XSPBM0604** 284289	**XAD0604** 283487	–	**XAP010604** 283825	**XAP020604** 283839
③	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0804** 284307	**XSPTF0804** 284322	**XSPBM0804** 284292	**XAD0804** 283810	–	**XAP010804** 283828	**XAP020804** 283842
④	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1004** 284310	**XSPTF1004** 284325	**XSPBM1004** 284295	**XAD1004** 283813	–	**XAP011004** 283831	**XAP021004** 283845
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑤	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	–	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837
⑥	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840
⑦	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843
⑧	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1006** 284311	**XSPTF1006** 284326	**XSPBM1006** 104529	**XAD1006** 283814	–	**XAP011006** 283832	**XAP021006** 283846
⑨	**XSWC2012** 284359	**XSWV2012** 284364	**XSPTC1206** 284314	**XSPTF1206** 284329	**XSPBM1206** 104531	**XAD1206** 283816	–	**XAP011206** 283834	**XAP021206** 283848
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑩	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	–	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838
⑪	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841
⑫	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844
⑬	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008** 284327	**XSPBM1008** 104530	**XAD1008** 283815	–	**XAP011008** 283833	**XAP021008** 283847
⑭	**XSWC2012** 284359	**XSWV2012** 284364	**XSPTC1208** 284315	**XSPTF1208** 284330	**XSPBM1208** 104532	**XAD1208** 283817	–	**XAP011208** 283835	**XAP021208** 283849
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑮	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTC0402** 150483	**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504
⑯	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505
⑰	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506
⑱	**XSWC2010** 284358	**XSWV2010** 284363	**XSPTC1008** 284312	**XSPTF1008** 284327	**XSPBM1008** 104530	**XAD1008** 283815	**XSPTC1002** 150487	**XAP011010** 150500	**XAP021010** 150508
⑲	**XSWC2012** 284359	**XSWV2012** 284364	**XSPTC1208** 284315	**XSPTF1208** 284330	**XSPBM1208** 104532	**XAD1208** 283817	**XSPTC1202** 150489	**XAP011210** 150502	**XAP021210** 150510

Uwaga

1) Drzwi dwuskrzydłowe.
2) Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.
3) Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
4) Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

EATON
Powering Business Worldwide



VT08106 VT05007 VT03607 VT07906

	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Wspornik przewodów Nr art. na jedn.	Kątowniki mocujące boczne do wsporników kabli Nr art. na jedn.	Przegroda pole/pole Nr art. na jedn.	Przegroda pole/pole dla ramy dodatkowej o głębokości 200 mm [4] Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł					
①	–	–	**XAR04** 283850	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2004** 284781	–
②	–	–	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2004** 284781	–
③	–	–	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2004** 284781	–
④	–	–	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2004** 284781	–
	Wybierz tylko jeden artykuł					
⑤	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR04** 283850	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
⑥	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
⑦	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
⑧	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
⑨	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR12** 283854	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2006** 284178	–
	Wybierz tylko jeden artykuł					
⑩	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR04** 283850	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
⑪	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
⑫	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
⑬	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
⑭	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951	**XAR12** 283854	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	–
	Wybierz tylko jeden artykuł					
⑮	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR04** 283850	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑯	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR06** 283851	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑰	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR08** 283852	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑱	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR10** 283853	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495
⑲	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492	**XAR12** 283854	**XNBW-R2** 106740	**XPSS2008** 284179	**XPSS2002** 150495

Uwaga

[1] Drzwi dwuskrzydłowe.

[2] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[3] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[4] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

EATON
Powering Business Worldwide

Elementy dla pól ogólnego zastosowania

