Obudowa z rozłącznikami bezpiecznikowymi NH



KV 1612

- 12 modułów: 1 x 12 modułów
- bez zacisków PE i N

- 1 rząd
- zaciski PE/N zamawiać oddzielnie
- do wbudowania urządzeń mocowanych na szynie nośnej 35 mm
- z przezroczystymi drzwiami
- zamek do drzwiczek i zestaw do plombowania - patrz Wyposażenie dodatkowe
- z osłoną wprowadzenia kabli
- z zaślepką zakrywającą otwór na urządzenia
- z elastycznymi membranami do wprowadzania kabli
- Stopień ochrony: IP 54
- kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe izolacji	U_i = 400 V a.c.
Moc wydzielana	Dopuszczalne straty mocy P_{zul} wg DIN 43871 przy 30 Kelvinach = 21 W maksymalna moc wydzielana P_{de} wg EN 60670-24 = 26 W
Klasa ochronności:	II
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
Szerokość	295 mm
Wysokość	333 mm
Głębokość	129 mm
Masa	1,846 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

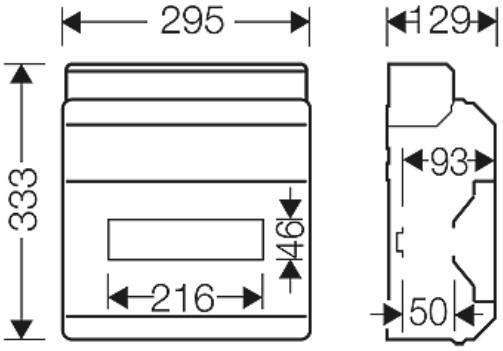

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: April 22. 2016

Obudowa z rozłącznikami bezpiecznikowymi NH



KV 1612

- 12 modułów: 1 x 12 modułów
- bez zacisków PE i N

IP 54

Dokładne wymiary

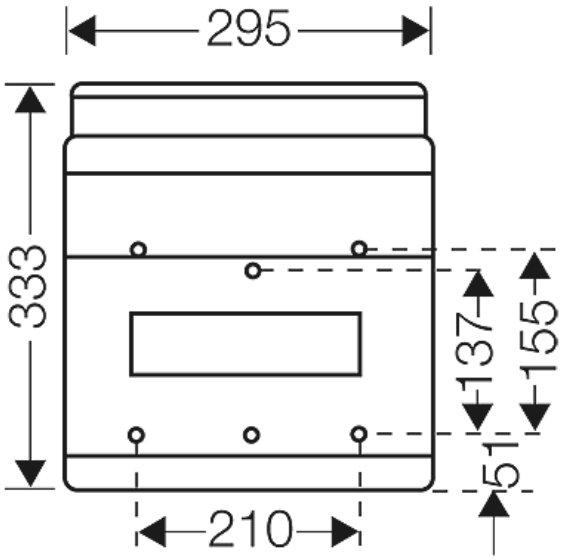

Ścianki boczne

5 Boki 5

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Wykonanie IP 54/65: odpowiednie dla instalacji wewnętrznej i zewnętrznej osłoniętej wg. DIN VDE 0100 cz. 737. Wykonanie IP 41: odpowiednie dla wnętrz sychych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne- próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2

Obudowa z rozłącznikami bezpiecznikowymi NH



KV 1612

- 12 modułów: 1 x 12 modułów
- bez zacisków PE i N

IP 54

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: April 22. 2016