
Nożyce do usuwania izolacji przewodu wysokonapięciowego

OC

Służą do usuwania izolacji z przewodu wysokonapięciowego w celu zamontowania końcówki 30100105 (str. 85).

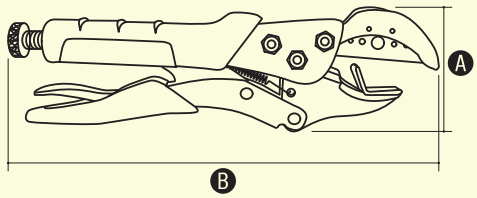


NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B
31400101	314.1	60	245

Maszt wysokonapięciowy z tworzywa

PCV

Maszt do przewodu wysokonapięciowego stosowanego w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego odstępu izolacyjnego od elementów dachu lub urządzeń elektrycznych poddawanych ochronie. Wykonany z drążka izolacyjnego zakończonego iglicą aluminiową 1-metrową, połączoną specjalnym mosiężnym łącznikiem z kablem wysokonapięciowym. Uwaga: Kabel wysokonapięciowy należy zamawiać oddzielnie.

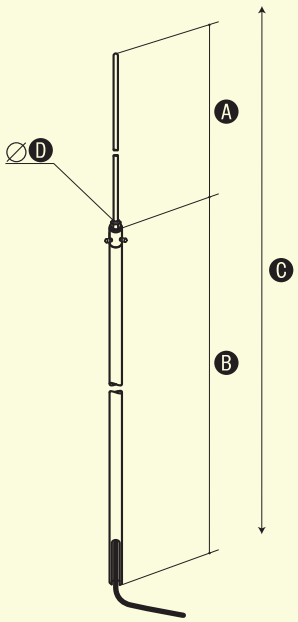


NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D
96213005	62.3 WVP	1000	2000	3000	16
96214005	62.4 WVP	1000	3000	4000	16

Maszt wysokonapięciowy metalowy

NI

Maszt do przewodu wysokonapięciowego stosowanego w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego odstępu izolacyjnego od elementów dachu lub urządzeń elektrycznych poddawanych ochronie. Wykonany ze stali nierdzewnej, drążka izolacyjnego i zakończony iglicą aluminiową 1-metrową.
Uwaga: Przewód wysokonapięciowy należy zamawiać oddzielnie.

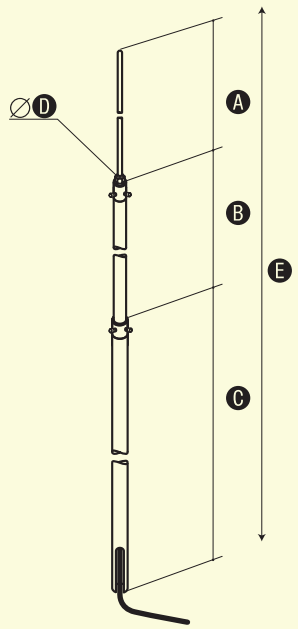

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	E
96223005	62.3 WVM	500	1500	1000	16	3000
96224005	62.4 WVM	1000	1500	1500	16	4000
96225005	62.5 WVM	1000	1500	2500	16	5000
96226005	62.6 WVM	1000	1500	3500	16	6000
96227005	62.7 WVM	1000	1500	4500	16	7000