Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych - UTME 4/1P - 3057416

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, Rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe , Ilość przyłączy: 2, Przekrój:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szerokość: 6,2 mm, Kolor: szary, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Właściwości produktu

- W razie potrzeby można zatrzasnąć odciągi

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
GTIN	4 046356 520102
GTIN	4046356520102
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,015 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Potencjały	1
Przekrój znamionowy	4 mm²
Kolor	szary
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Kategoria przepięciowa	III

Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych - UTME 4/1P - 3057416

Dane techniczne

Informacje ogólne

Grupa materiału izolacyjnego	I
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W
Maksymalny prąd obciążenia	28 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm²)
Prąd znamionowy I_N	28 A
Napięcie znamionowe U_N	500 V
Otw. ściana bocz.	tak
ilość mechanicznych cykli wtykania	100
Wynik - próba napięciem udarowym	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba napięciem udarowym, wartość zadana	7,3 kV
Wynik badania osadzenia na nakładce mocującej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Mocne osadzenie na nakładce mocującej	NS 35
Wartość zadana	1 N
Wynik odporności zwarciowej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola odporności na zwarcia, przekrój przewodu	4 mm²
Prąd krótkotrwały	0,5 kA
Kontrola odporności na zwarcia, przekrój przewodu	4 mm²
Prąd krótkotrwały	0,15 kA
Kontrola odporności na zwarcia, przekrój przewodu	4 mm²
Prąd krótkotrwały	1,25 kA
Wynik próby termicznej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Potwierdzenie cech termicznych (zapłon iglicy), czas oddziaływania	30 s
Wynik pomiaru wahania, szumy szerokopasmowe	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Specyfikacja pomiarowa wahania, szumy szerokopasmowe	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres pomiaru	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość pomiaru	f_1 = 5 Hz do f_2 = 150 Hz
Poziom ASD	0,02 g²/Hz
Przyspieszenie	0,8 g
Czas pomiaru dla osi	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik pomiaru wstrząsów	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Specyfikacja pomiarowa pomiar wstrząsów	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj wstrząsów	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g
Czas trwania wstrząsów	30 ms
Ilość wstrząsów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C

Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych - UTME 4/1P - 3057416

Dane techniczne

Informacje ogólne

Klasa palności materiałów do pojazdów szynowych (DIN 5510-2)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Metody badania płomieniem probierczym (DIN EN 60695-11-10)	V0
Pomiar indeksu tlenowego (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 klasa I	2
NF F16-101, NF F10-102 klasa F	2
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
szer. pokrywy	2,2 mm
Długość	71,1 mm
wysokość NS 35/7,5	47,7 mm
wysokość NS 35/15	55,2 mm

Dane przył.

Rodzaj przyłącza	przyłącze śrubowe / wtykowe
Przyłącze według normy	IEC 61984
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	6 mm²
Przekrój przewodu AWG min.	26
Przekrój przewodu AWG max.	10
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	6 mm²
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	26
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	10
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min.	0,14 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks.	4 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,14 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	4 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,14 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	1,5 mm²

Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych - UTME 4/1P - 3057416

Dane techniczne

Dane przył.

2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,14 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	1,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	2,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, min.	0,14 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, maks.	1,5 mm²
Długość usuwanej izolacji	9 mm
sonda wzorcowa	A4
Gwint śruby	M3
Min. moment obrotowy dokręcania	0,6 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	0,8 Nm

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	CSA
	IEC 61984
Klasa palności wg UL 94	V0

Environmental Product Compliance


China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki

Schemat




Schemat

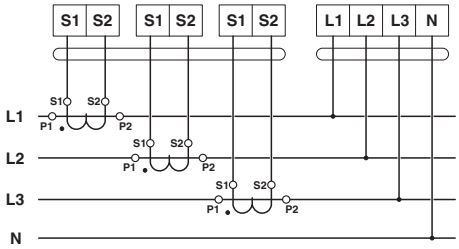

Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych - UTME 4/1P - 3057416

Schemat

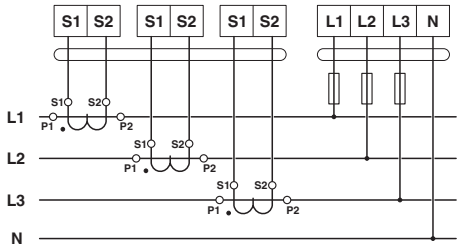

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com