PATRZ KARTA - NZM1-XHB-DAR



Zespół wyłącznika głównego, +uchwyt dodatkowy czerwony, wielkość 1

Typ **NZM1-XHB-DAR**
Catalog No. **125957**

Powering Business Worldwide™

Program dostaw

Zakres dostawy		Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi z napędem obrotowym Add-on rotary handle on switch with "Deliberate Action" operation as per NFPA79 and UL508A Part 2 NZM1/2-XV4 shaft extension for mounting depth of 400 mm Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/ angielskim czarno-żółty symbol ostrzegawczy
Asortyment		Akcesoria
Akcesoria		Zespół wyłącznika głównego
Norma/Dopuszczenie		UL/CSA, IEC
Wielkość gabarytowa		NZM1
Opis		Zestaw używany jako wyłącznik główny
Funkcja		z czerwonym uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi do używania przełącznika jako urządzenie WYŁĄCZENIA BEZPIECZEŃSTWA
Stopień ochrony		IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Locking facility		zamykany w położeniu 0 w uchwycie z maks. 3 kłódkami Możliwość modyfikacji także w położeniu I z blokadą drzwi zamykany w położeniu 0 na przełączniku
Blokada drzwi		Door interlock on OFF with max. 3 padlocks After the door interlock is activated, must not be opened while on ON or TRIP. Must only be opened on OFF możliwość obejścia z zewnątrz za pomocą wkrętaka w zamkniętym WYŁ. nie można obejść.
Project planning information		Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna na zaczepy For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
Stosowane do		NZM1(-4) PN1(-4), N1(-4)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439		
10.2 Wytrzymałość materiałów i części		
10.2.2 Odporność na korozję		Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki		Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple		Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple		Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV		Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie		Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia		Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy		Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok		Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających		Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym		Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych		Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji		
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie		Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.

10.11 Odporność na zwarcia		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna		Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne		Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Napęd ręczny do przełączników (EC000229)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Uchwyt do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])		
Model zamykany		Tak
Kolor		Czerwony
Do wyłączania awaryjnego		Tak
Obrotowy		Tak
Do wyłącznika		Tak
Do rozłącznika		Tak

Aprobaty

Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		022086
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified
Specially designed for North America		Designed as operating handle for Supply Circuit Disconnecting Means. UL 508A, NFPA 79, Industrial Machinery.
Degree of Protection		IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Wymiary

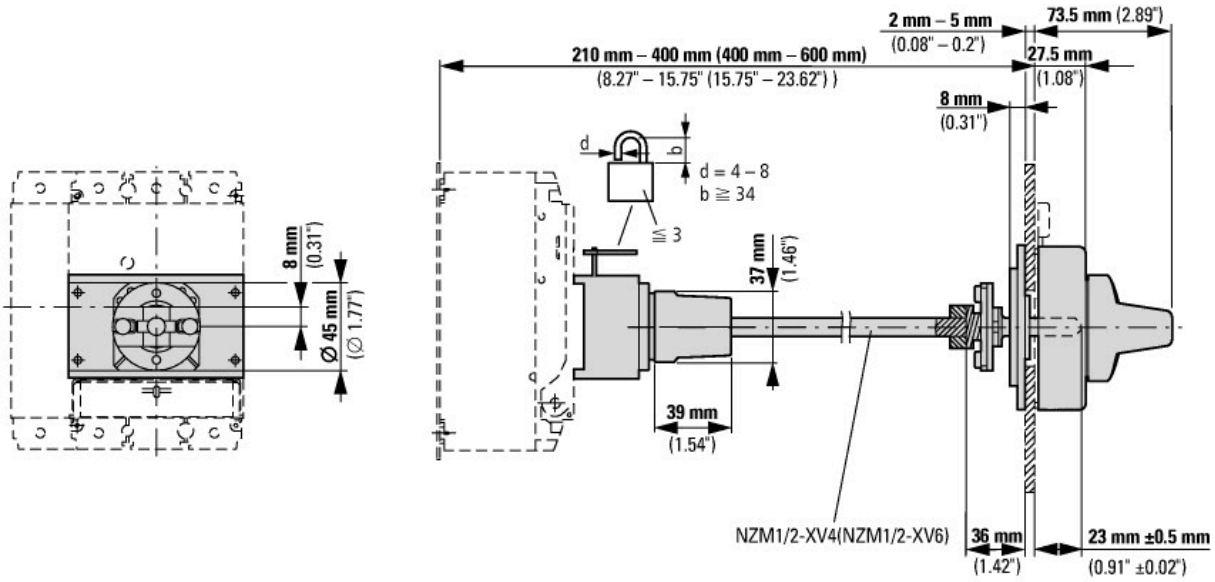

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL01219045Z (AWA1230-2527) Door coupling rotary handle, version for North America	
IL01219045Z (AWA1230-2527) Door coupling rotary handle, version for North America	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219045Z2017_01.pdf

© 05/2020 by Eaton Industries GmbH