PATRZ KARTA - NZM4-XSR-L



Zespół wyłącznika głównego, uchwyt czerwony, boczne lewe

Typ	**NZM4-XSR-L**
Catalog No.	**289808**

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Zakres dostawy	Door coupling rotary handle Przedłużenie osi NZM…-XV4 Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/angielskim czarno-żółty symbol ostrzegawczy
Asortyment	Akcesoria
Akcesoria	Zespół wyłącznika głównego montaż boczny
Norma/Dopuszczenie	UL/CSA, IEC
Wielkość gabarytowa	NZM4
Opis	Zestaw używany jako wyłącznik główny
Funkcja	Uruchomienie przełącznika na bocznej ścianie szafy sterowniczej Mocowanie przełącznika do płyty montażowej Czerwono-żółty do wył. bezp
Stopień ochrony	IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Blokada drzwi	Lockable on OFF with max. 3 padlocks
Project planning information	Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna na zaczepy For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
Sterowanie	Sterowanie po stronie lewej
Stosowane do	NZM4(-4) N(S)4(-4)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439	
10.2 Wytrzymałość materiałów i części	
10.2.2 Odporność na korozję	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji	
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie	Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Ator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.

10.13 Działanie mechaniczne		Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Napęd ręczny do przełączników (EC000229)


Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Uchwyt do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])

Model zamykany		Tak
Kolor		Czerwony
Do wyłączania awaryjnego		Tak
Obrotowy		Tak
Do wyłącznika		Tak
Do rozłącznika		Tak

Aprobaty

Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		022086
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Wymiary

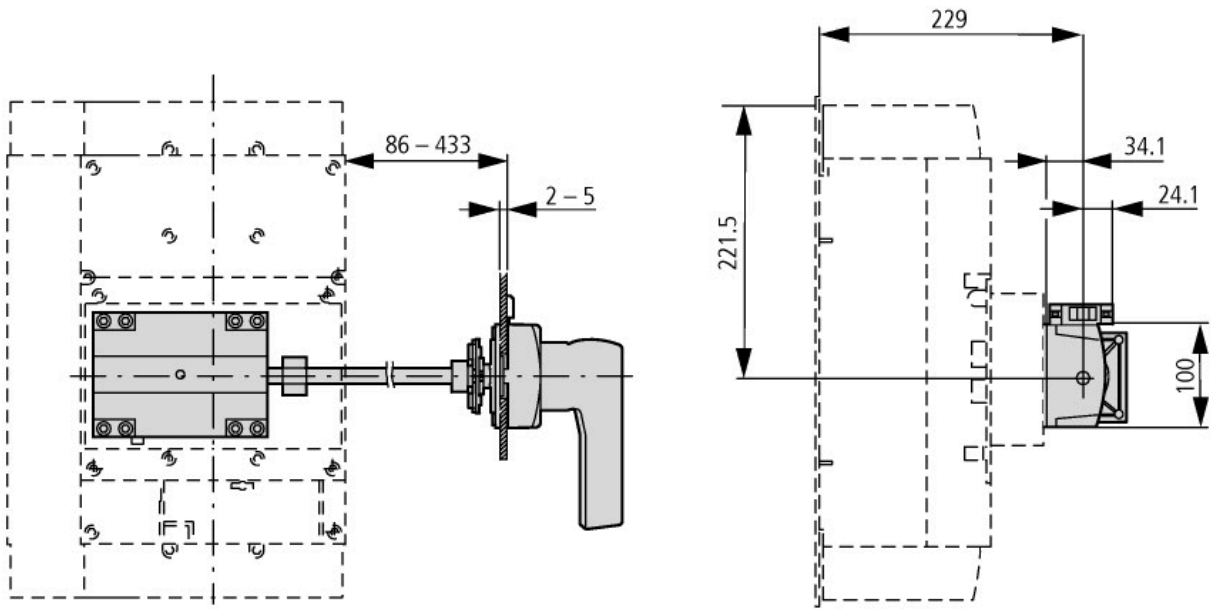

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL01219029Z (AWA1230-2240) Side wall actuator NZM4

IL01219029Z (AWA1230-2240) Side wall actuator NZM4	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219029Z2011_01.pdf

© 05/2020 by Eaton Industries GmbH