Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV 320N

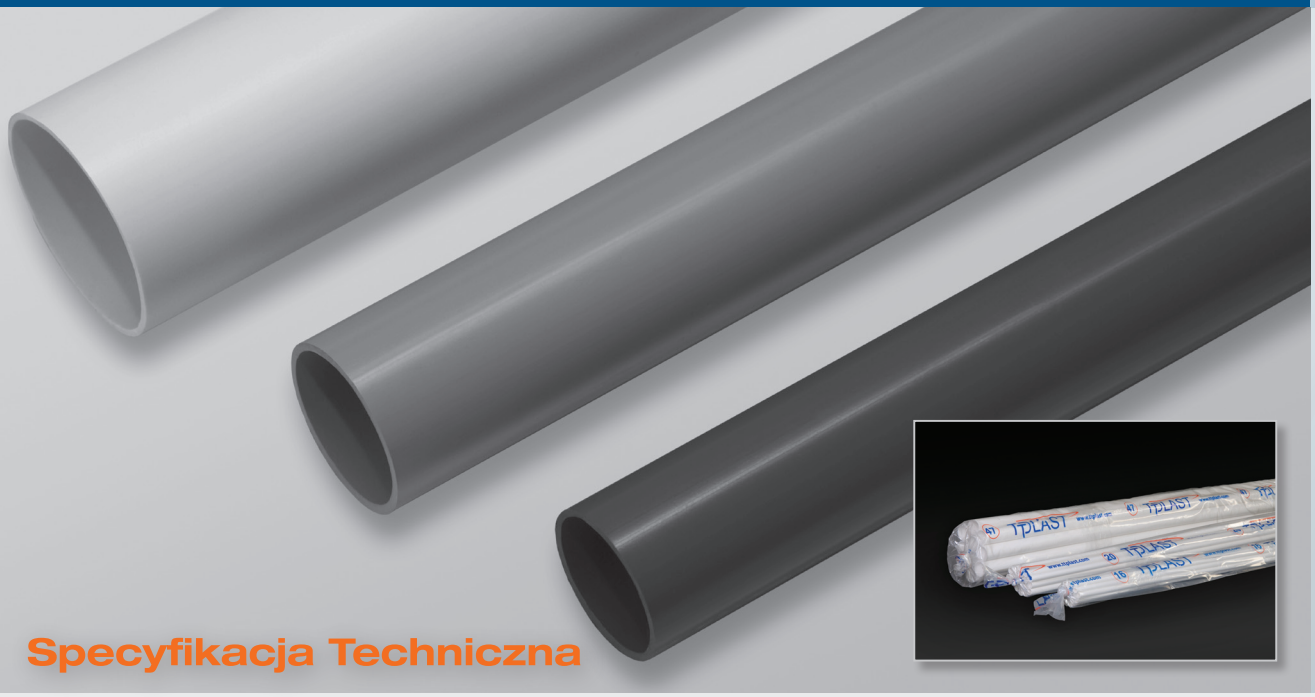

Specyfikacja Techniczna

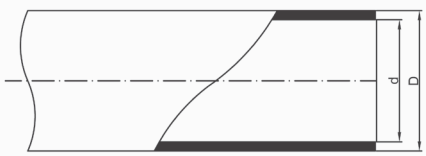

Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV 320N - RL		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE	
	PN-EN 61386-1:2011	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca	
	Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne (zewnętrzne i wewnętrzne)
		podtynkowe
		ściany gipsowe
	Zalecane stosowanie:	miejsca o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
		budynki użyteczności publicznej
		budynki o konstrukcji drewnianej
		strychy i poddasza
Przeznaczenie:	Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed:	czynnikami mechanicznymi
		wilgocią
Materiał:	PCV	
Odporność na ściskanie:	320N	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-20°C ÷ 50°C	
Kolor*:	Biały, szary (RAL 7012)	
Średnice zewnętrzne (mm):	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50	
Długość odcinków:	2 mb; 3 mb	
*możliwość wykonania rury w innym kolorze na zamówienie		

Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV 320N

Dostępne Rozmiary

Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV 320N - RL				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	33400	Rura elektroinst. sztywna RL 13 - 2 m	RL 13-2	40
2	10092	Rura elektroinst. sztywna RL 13 - 3 m	RL 13	40
3	33410	Rura elektroinst. sztywna RL 16 - 2 m	RL 16-2	20
4	10093	Rura elektroinst. sztywna RL 16 - 3 m	RL 16	20
5	33420	Rura elektroinst. sztywna RL 18 - 2 m	RL 18-2	20
6	10094	Rura elektroinst. sztywna RL 18 - 3 m	RL 18	20
7	33430	Rura elektroinst. sztywna RL 20 - 2 m	RL 20-2	20
8	10095	Rura elektroinst. sztywna RL 20 - 3 m	RL 20	20
9	33450	Rura elektroinst. sztywna RL 22 - 2 m	RL 22-2	20
10	10096	Rura elektroinst. sztywna RL 22 - 3 m	RL 22	20
11	10220	Rura elektroinst. sztywna RL 25 - 3 m	RL 25	20
12	33460	Rura elektroinst. sztywna RL 28 - 2 m	RL 28-2	20
13	10098	Rura elektroinst. sztywna RL 28 - 3 m	RL 28	20
14	10099	Rura elektroinst. sztywna RL 32 - 3 m	RL 32	10
15	33470	Rura elektroinst. sztywna RL 37 - 2 m	RL 37-2	10
16	10100	Rura elektroinst. sztywna RL 37 - 3 m	RL 37	10
17	10101	Rura elektroinst. sztywna RL 40 - 3 m	RL 40	10
18	33480	Rura elektroinst. sztywna RL 47 - 2 m	RL 47-2	10
19	10102	Rura elektroinst. sztywna RL 47 - 3 m	RL 47	10
20	10103	Rura elektroinst. sztywna RL 50 - 3 m	RL 50	10
21	10104	Rura elektroinst. sztywna RL 13 - 3 m szara	RL 13 SZ	40
22	10105	Rura elektroinst. sztywna RL 16 - 3 m szara	RL 16 SZ	20
23	10106	Rura elektroinst. sztywna RL 18 - 3 m szara	RL 18 SZ	20
24	10107	Rura elektroinst. sztywna RL 20 - 3 m szara	RL 20 SZ	20
25	10108	Rura elektroinst. sztywna RL 22 - 3 m szara	RL 22 SZ	20
26	10223	Rura elektroinst. sztywna RL 25 - 3 m szara	RL 25 SZ	20
27	10110	Rura elektroinst. sztywna RL 28 - 3 m szara	RL 28 SZ	20
28	10111	Rura elektroinst. sztywna RL 32 - 3 m szara	RL 32 SZ	10
29	10112	Rura elektroinst. sztywna RL 37 - 3 m szara	RL 37 SZ	10
30	10113	Rura elektroinst. sztywna RL 40 - 3 m szara	RL 40 SZ	10
31	10114	Rura elektroinst. sztywna RL 47 - 3 m szara	RL 47 SZ	10
32	10115	Rura elektroinst. sztywna RL 50 - 3 m szara	RL 50 SZ	10

TT PLAST T. Fortuna, T. Bugaj Spółka Jawna
Targowisko 476, 32-015 Kłaj
tel.: 12 284 46 41 | fax: 12 284 46 42 | biuro@ttplast.com
NIP: 683-18-62-210 | REGON: 356395014

INSTRUKCJA 6/2017

Instrukcja składowania i transportu rur elektroinstalacyjnych sztywnych

RL, RS, RLHF, RSHF

1. Składowanie tylko na podłożu równym, gładkim, najkorzystniej drewnianym oraz niepowodującym uszkodzenia rur.
2. Należy składować w zadaszonym pomieszczeniu chroniąc przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych.
3. Nie dopuszcza się składowania w miejscach narażonych bezpośrednio na działanie światła słonecznego (promieniowanie UV), co prowadzi do degradacji tworzywa i utraty właściwości mechanicznych.
4. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać +45°C.
5. W niskich temperaturach otoczenia należy zwrócić większą uwagę podczas załadunku i rozładunku gdyż odporność na uderzenia produktów z tworzyw sztucznych maleje.
6. Produkty powinny być przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
7. Składowanie i transportowanie rury w pozycji poziomej, przy czym odległość między podpórkami nie może przekroczyć 80 cm. W trakcie transportu dodatkowo zabezpieczone, aby nie było możliwe ich przesuwanie.
8. Wysokość rur podczas transportu i składowania powinna być taka aby nie powodowała ich uszkodzenia i zapewniona była stabilność stosu.
9. W trakcie załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć produkty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie i przesuwanie po podłożu.

W przypadku nie zastosowania się do powyższej instrukcji gwarancja utraci swą ważność.